

武汉净澜检

监 测 告

武净（监

项目

监测名称：


委托类别：

报告单位：


日期：


（加盖检



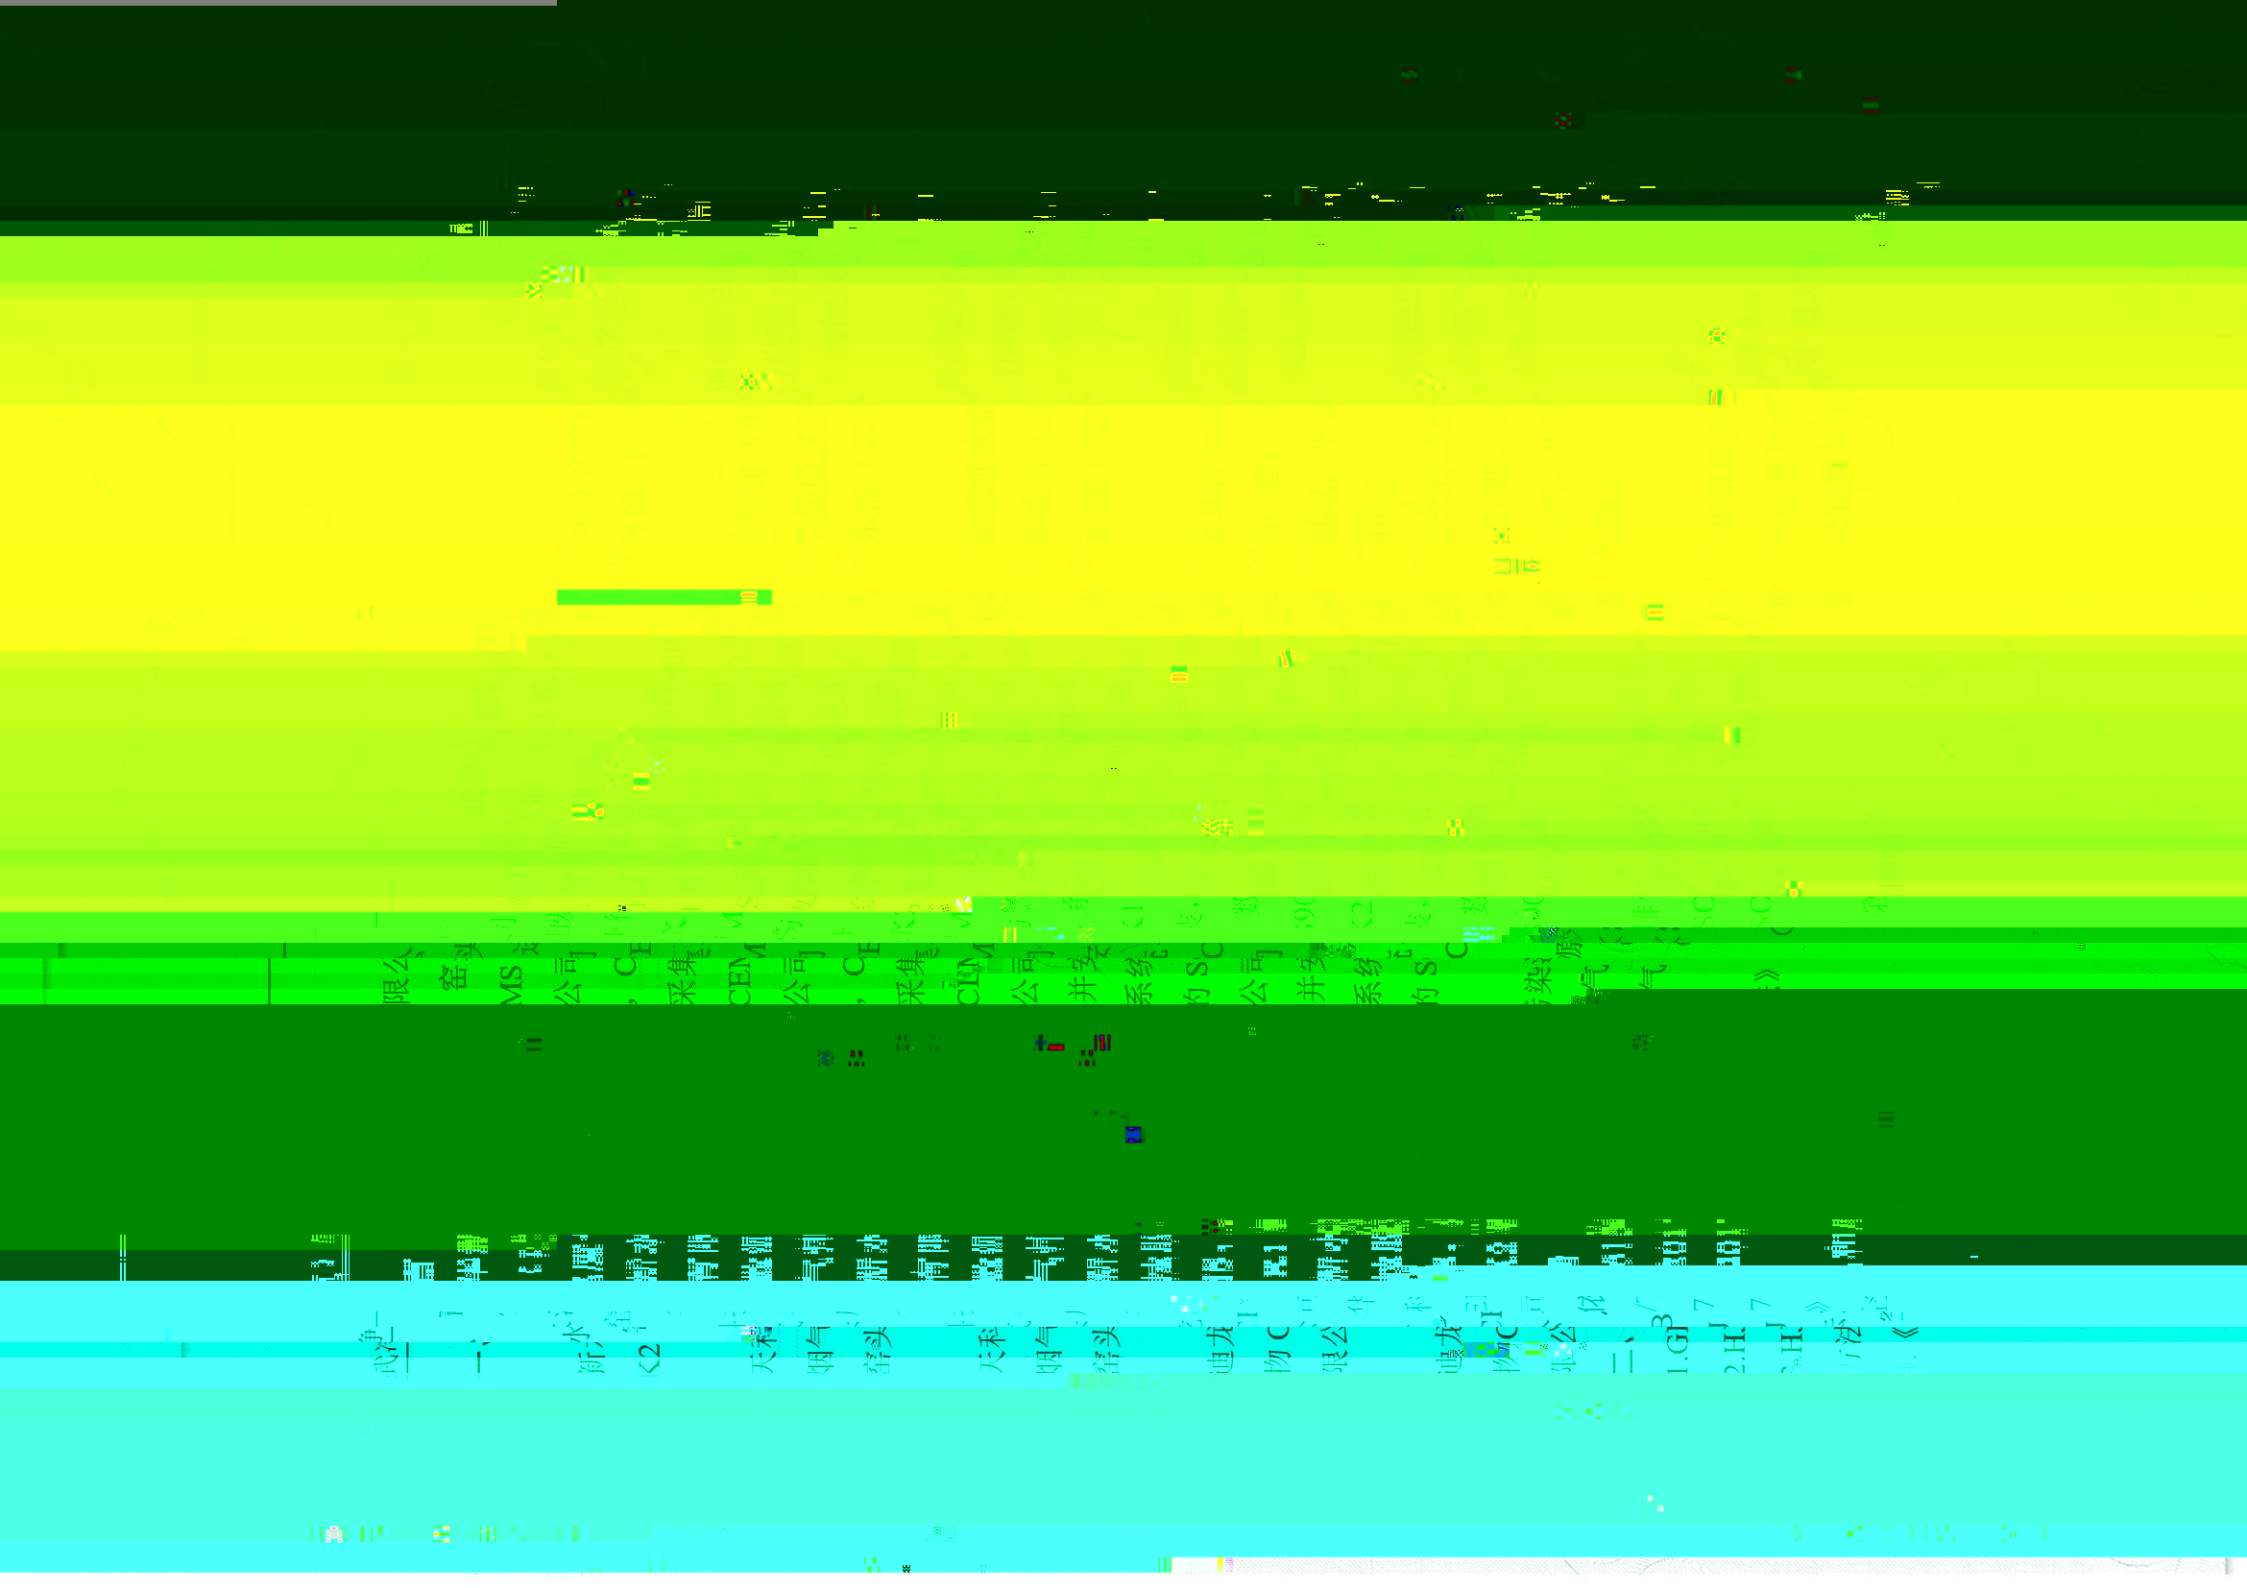

考
mg/m^3时，相对
度≤200mg/
度≤100mg/m
度≤50mg/m³
度≤20mg/m³
$/m^3$时，绝对
mg/m^3时，相
度<715mg/
度<143mg/m
$/m^3$时，绝对
mg/m^3时，相
度<513mg/
度<103mg/m
$/m^3$时，绝对
准确度±15%
偏差不超过±1
相对误差不
对误差不超
C
相对误差
绝对误差
测量结果
监测在同一

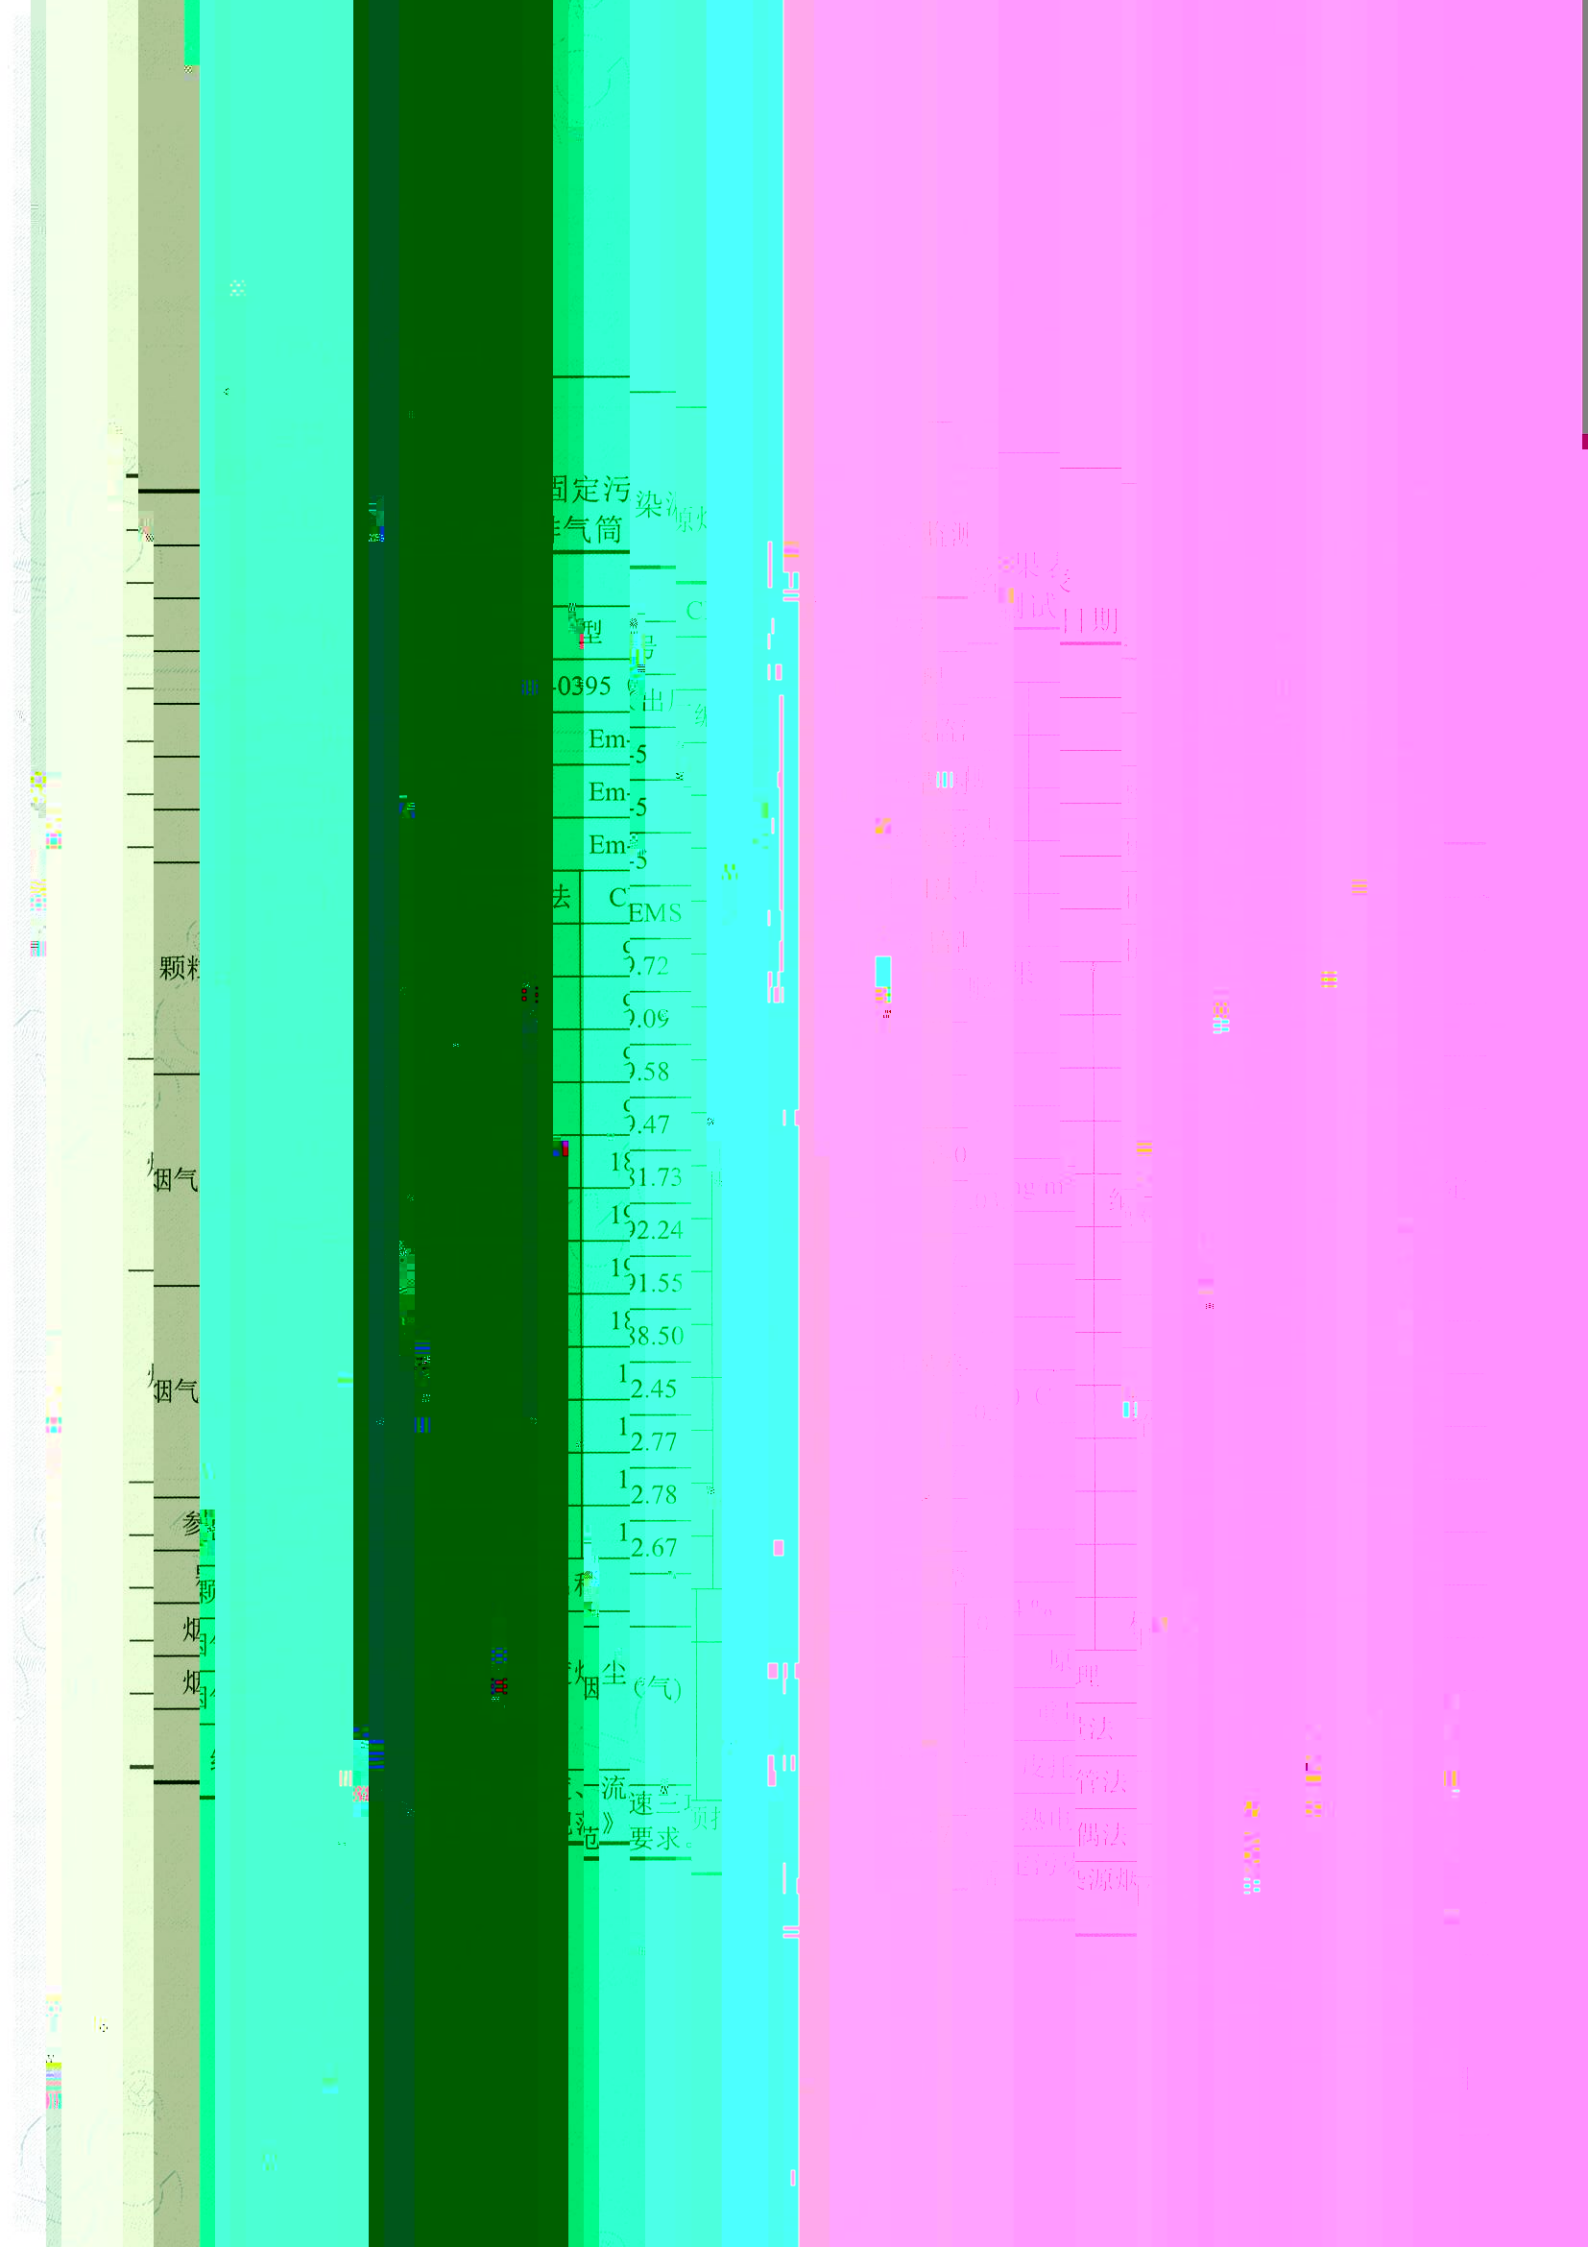
固定污
气筒
型
-0395
Em-5
Em-5
Em-5
C
EMS
颗粒
烟气
烟气
参
炮
烟
尘
(气)
流
速
要求。

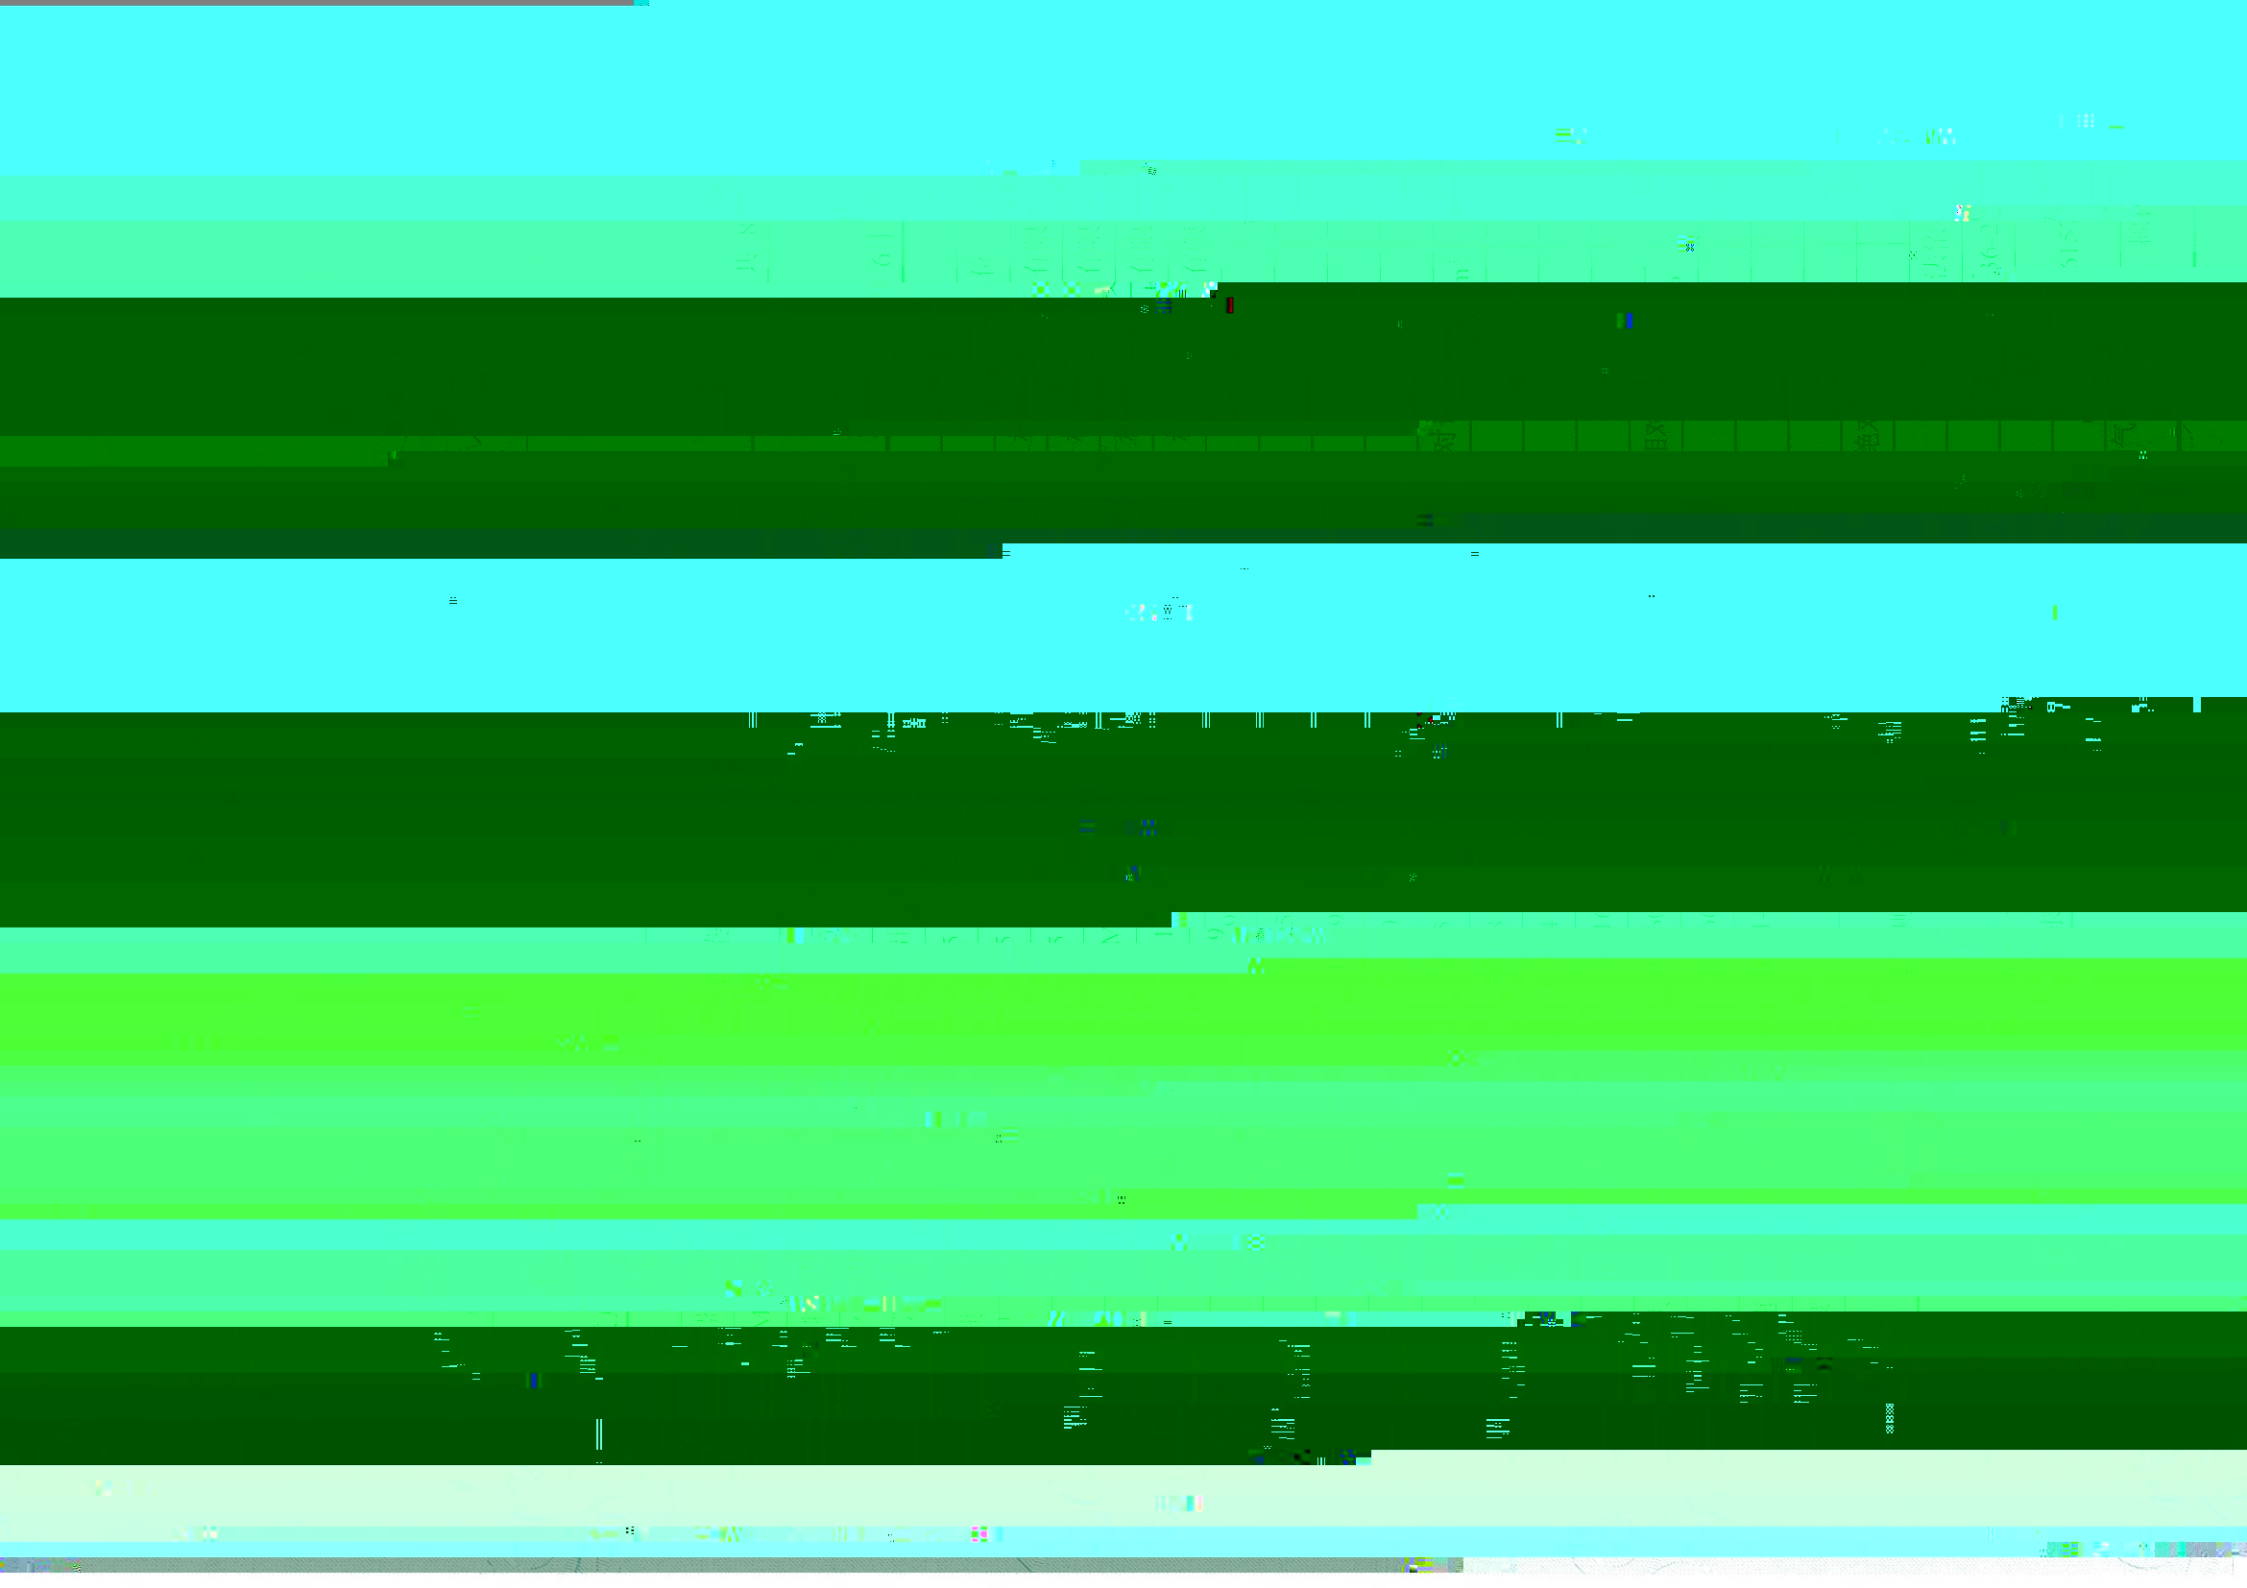

式

测

C

颗

氧

氮(氧

氧

压

压

颗

立物

二氧

化硫

氮氧

化物

