

声　　明

一、本报告须经编制人、审核人、授权签发人签字，加盖本公司检测专用章和计量认证章后方可生效。

二、对委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责。不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。

三、本公司对报告真实性、合法性、适用性[redacted]

检　测　报　告

GE2205231601[illegible]

委托单位	名称	湖北千里目检测技术有限公司		
受检单位	名称	华新水泥（秭归）有限公司		
	地址	湖北省宜昌市高新区兰台路 13 号易联科技园 5 号楼 9 楼		
检测单位		江苏格林勒斯检测科技有限公司	采(送)样人	李永杰、孙伟清
样品类别		废气		
采样周期		2022.05.31	检测周期	2022.05.31-2022.06.07
检测目的		受湖北千里目检测技术有限公司委托对有组织废气、无组织废气进行检测		

检　测　报　告

GE2205231601C

表（1）废气检测结果统计表

检测点位	样品编号	样品状态	采样日期	检测项目（单位：[illegible]）	平均浓度（单位：[illegible]）
				二噁英	二噁英
水泥窑废气排口	F220531E60101	（气）石英纤维滤筒、树脂、冷凝水	5 月 31 日	0.018	

检　测　报　告

GE22052316016

附件

高分辨气相色谱-质谱仪分析原始记录


样品编号	F220531E60101	取样量（单位：Nm^3）	2.2349

				×0.1	0.0030
喃	2,3,4,6,7,8-H_6CDF		0.014	×0.1	0.00014
	1,2,3,4,6,7,8-H_7CDF	0.0023	0.098	×0.01	0.00098
	1,2,3,4,7,8,9-H_7CDF	0.0038	0.012	×0.01	0.00012
10%含水量换算后二噁英浓度			0.018		

检 测 报 告

GE2205231601C


高分辨气相色谱-质谱仪分析原始记录

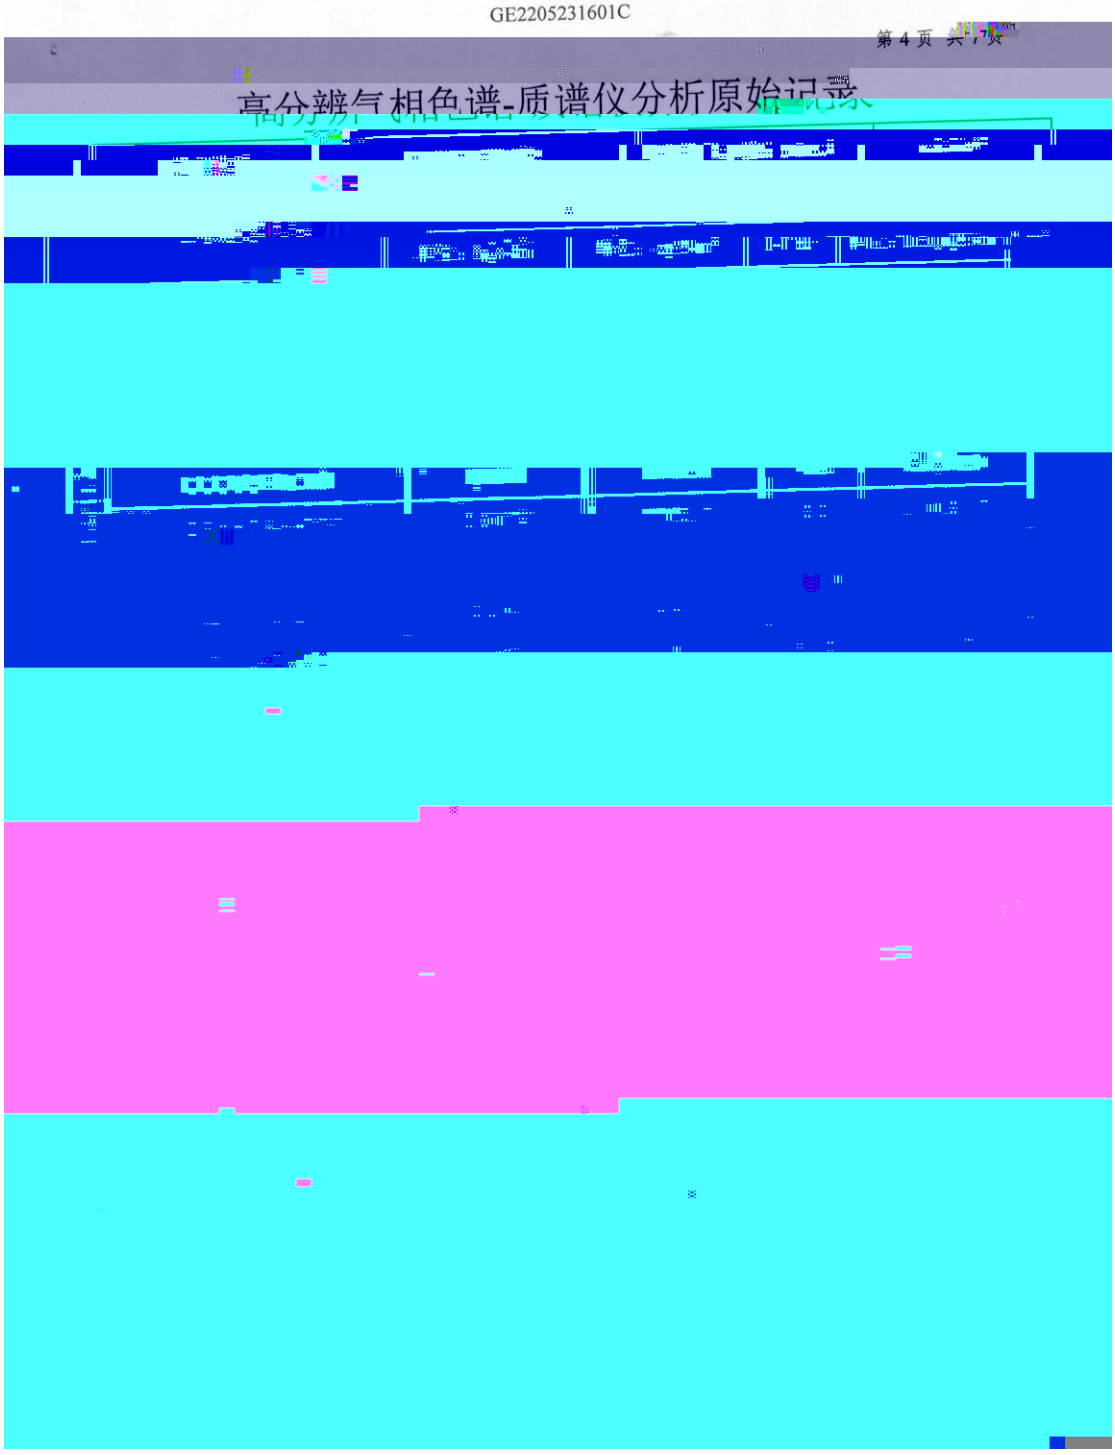

检　测　报　告

GE2205231601C

高分辨气相色谱-质谱仪分析原始记录

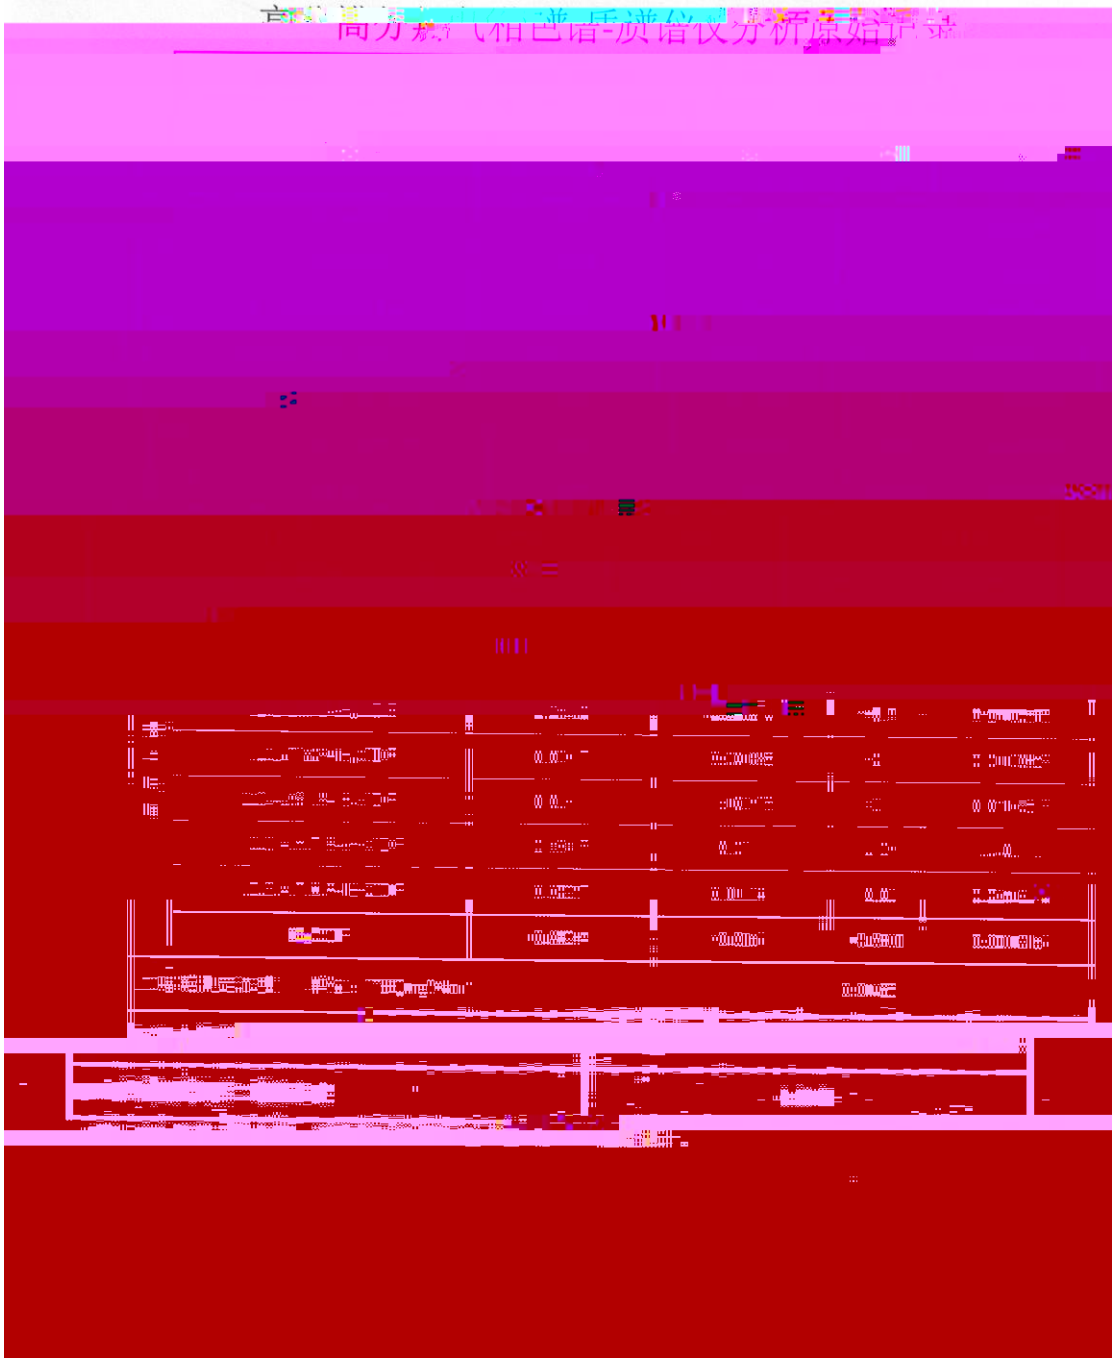

检 测 报 告

GE2205231601C

项目		回收率（%）
采样内标	$^{37}Cl_4$-2378-TCDD	108
	^{13}C-2378-TCDF	83
	^{13}C-12378-PeCDF	70
	^{13}C-23478-PeCDF	61

检　测　报　告

GE2205231601C

样品编号：F220531E60103

项目		回收率（%）
采样内标	$^{37}Cl_4$-2378-TCDD	105
	^{13}C-2378-TCDF	78
	^{13}C-123[illegible]	[illegible]