

武汉净[illegible]

监 [illegible]


武净[illegible]

项目名[illegible]：

监测类别：

委托单位：

报告日期：

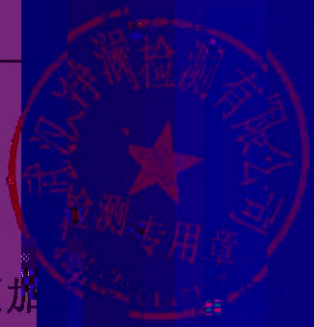

（加[illegible]



声　明

1. 报告无

2. 报告涂[illegible]公司检测专用章、骑缝章及

3. 对本[illegible]检测[illegible]缺页、增删无效，报告无

提出；逾期不予[illegible]报告若有异议，请于收到该

4. 若由委托[illegible]理。

不对样品来源负[illegible]立自送样品的检测，本公司

5. 未经本公司

复印件应由我公[illegible]书面批准，不得部分复制

6. 除客户特[illegible]加盖检测报告专用章确认。

品均不再留样。[illegible]申明并支付样品管理费，

7. 本报告[illegible]不得

用于商业广告，违者必究

本公司通讯资

公司名称：武

公司地址：武

3

邮政编码：43

电　　话：02

传　　真：02

一、前言

受华新水泥（黄石）有限公司委托，湖北中净检测有限公司对华新水泥（黄石）有限公司煤磨废气排气筒、窑头废气排气筒烟气参数、污染物排放浓度进行了比对监测。

华新水泥（黄石）有限公司煤磨废气排气筒烟气连续监测系统，该系统于2019年安装，CEMS系统采集与处理部分组成为SCS-900C型CEMS系统，型号为WS-900HB-11型CEMS系统，该系统于2020

武净（

三、标准

颗

氧

氧

氧

其它

气态

流

温

湿

备注：氮氧

四、工况

监测其

）字 20220126

结

位：煤磨废气排

试点

仪器名称	型号	编号	检定/校准有效期
CEMS烟气综合分析仪	SCS-900		
颗粒物等速采样仪	MODEL 3012H		
烟气流速	DEL 3012H		
烟气温度	压力		
烟气湿度	T		
烟气湿度	CL-P		

项目	参比方法	测试时间	测试结果	单位
颗粒物	6.1	14:15~14:54	5.0	mg/m³
	7.4	15:01~15:40	5.2	
	6.5	16:47~16:26	5.1	
	6.7	均值	5.1	
烟气流速	0.3	14:15~14:54	0.7	m/s
	0.7	15:01~15:40	0.7	
	0.0	16:47~16:26	0.7	
	0.3	均值	0.7	
烟气温度	58	14:15~14:54	60	℃
	60	15:01~15:40	60	
	62	16:47~16:26	60	
	60	均值	60	
烟气湿度	4.3	14:15~14:54	4.4	%
	4.4	15:01~15:40	4.4	
	4.6	16:47~16:26	4.4	
	4.4	均值	4.4	

参比方法	所用仪器名称	仪器编号	检定/校准有效期
颗粒物	智能大流量低浓度烟尘测试仪		
烟气流速			
烟气温度			
烟气湿度			
结果	颗粒物、排放连续监测技术规范		

结果评定

项目	绝对误差	相对误差	结果	依据
颗粒物	5mg/m³		合格	
烟气流速		10%	合格	
烟气温度		15%	合格	
烟气湿度		15%	合格	

参比方法	绝对误差	结果	依据
颗粒物	5mg/m³	合格	
烟气流速	15%	合格	
烟气温度	3℃	合格	
烟气湿度

武净

测试

仪

CE

颗粒

烟

烟

I

颗粒物

烟气流速

烟气温度

参比方

颗粒物

烟气流

烟气温

结论

6 页

9 日

结果

评定

/

/

/

合

格

/

/

/

合

格

/

/

/

合格

据

017

-199

5

）排

放

固
气筒
型
方
V5100
MODE
PT-
PT-5
EM-
EM-
/
/
方法
.1
.4
.3
.9
9
1
8
9
.3
6.5
9.8
.9
.5
.1
.3
.6
3
2
7
5
3
4
mg
mg
颗粒物
烟气流速
烟气温度
烟气温度
二氧化硫

