检 测 报 告

152512050049

TEST REPORT

报告编号 Report No	YNZKBG20230310009
项目名称 Name	华新水泥（昭通）有限公司2023年第一季度比对监测
委托单位 Client	华新水泥（昭通）有限公司
项目地址 Address	昭通市昭阳区北闸镇塘房村
样品类别 Type	空气和废气

编 制： Compiled by	杨林艳
校 核： Proofread check	王顺龙
审 核： Inspected by	
签 发： Approved by	
签发日期： Approved Date	2023 年 03 月 10 日 Y M D

云南中科检测技术有限公司

Yunnan Sino-sci Testing Tech. Co, LTD

报告日期 2023 年 03 月 10 日

Report Date Y M D

cial seal for

re is invalid,

gency .
责，送样样
，所有样品

he
e
ty makes a
exceeding

施的所有检
可能影响结

acy of the
d by our
ormation
ny will not

advertising,

是出申请，

5 days from
, it shall be

3 层厂房
tion Zone,
evelopment

1.检测信息

表 1 检测信息

客户基本情况				
委托单位信息	单位名称	华新水泥（昭通）有限公司		
	通讯地址	昭通市昭阳区北闸镇塘房村		
	联系人	王云国	联系电话	13638813737
受检单位信息	单位名称	华新水泥（昭通）有限公司		
	通讯地址	昭通市昭阳区北闸镇塘房村		
	联系人	王云国	联系电话	13638813737

样品基本情况

样品类别	样品名称	采样点位	采样频次		采样人员	采样时间	收样人员	收样时间	分析时间	样品状态描述
			天数	次/天						
空气和废气	有组织排放废气	A1：窑磨废气袋除尘排放口（DA019）	1	6/9	李光辉 刘易鑫 吕海 唐乙洲	2023.02.28	杨婷	2023.03.01	2023.03.01-2023.03.03	——
		A2：熟料电收尘器（DA004）								

网址：http://www.ttynzk.com/
客服邮箱：csc@s ynzk.com
咨询电话：087 -63852008
投诉电话：138 2650 9256

[redacted]

20230224030	气	二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法	ZR-3260 自动烟尘烟气综合测试仪	STT-YNZK-XC181 STT-YNZK-XC179	李光辉 刘易鑫 吕海 唐乙洲	3mg/m³
		氮氧化物	HJ 693-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法				3mg/m³

3.检测结果

[redacted]废气检测结果表

NO.1

检测项目	采样点位	采样日期	样品编号	排气筒高度（m）	烟气参数						实测浓度
					流速（m/s）	烟温（℃）	静压（kPa）	含湿量（%）	含氧量（%）	标干流量（m^3/h）	检测结果（mg/m^3）
颗粒物	A1：窑磨废气袋除尘排放口（DA019）	2023.02.28	[redacted]	90	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			YNZKSC20230224030-A002		18.1	111.2	-0.14	6.95	7.5	235212	11.4
			YNZKSC20230224030-A003		18.2	113.8	-0.12	6.68	7.4	235363	9.9
			YNZKSC20230224030-A004		18.2	[redacted]	-0.15	6.68	6.9	230330	13.1
			YNZKSC20230224030-A005		18.0	114.1	-0.15	6.56	6.7	232805	10.4
			YNZKSC20230224030-A006		18.0	112.6	-0.16	7.05	7.1	232158	11.2
			平均值		18.1	114.0	-0.14	6.84	7.2	233790	11.1
	A2：熟料电收尘器（DA004）		YNZKSC20230224030-A010	30	12.4	66.3	-1.07	2.11	——	190899	5.3
			YNZKSC20230224030-A011		11.8	69.1	-1.02	2.09	——	180097	4.8
			YNZKSC20230224030-A012		[redacted]	70.3	-1.04	2.08	——	187043	6.6
			YNZKSC20230224030-A013		11.4	66.7	-0.96	2.06	——	175410	4.1
			YNZKSC20230224030-A014		10.5	62.8	-0.89	1.97	——	163525	3.6
			YNZKSC20230224030-A015		10.3	65.2	-0.86	1.92	——	159415	3.8
			平均值		11.5	66.7	-0.97	2.04	——	176065	4.7


[redacted]

			[redacted]						
		平均值		18.1	113.7	-0.15	6.95	7.2	233796	269

报告结束

附图：

[redacted]监测点位图

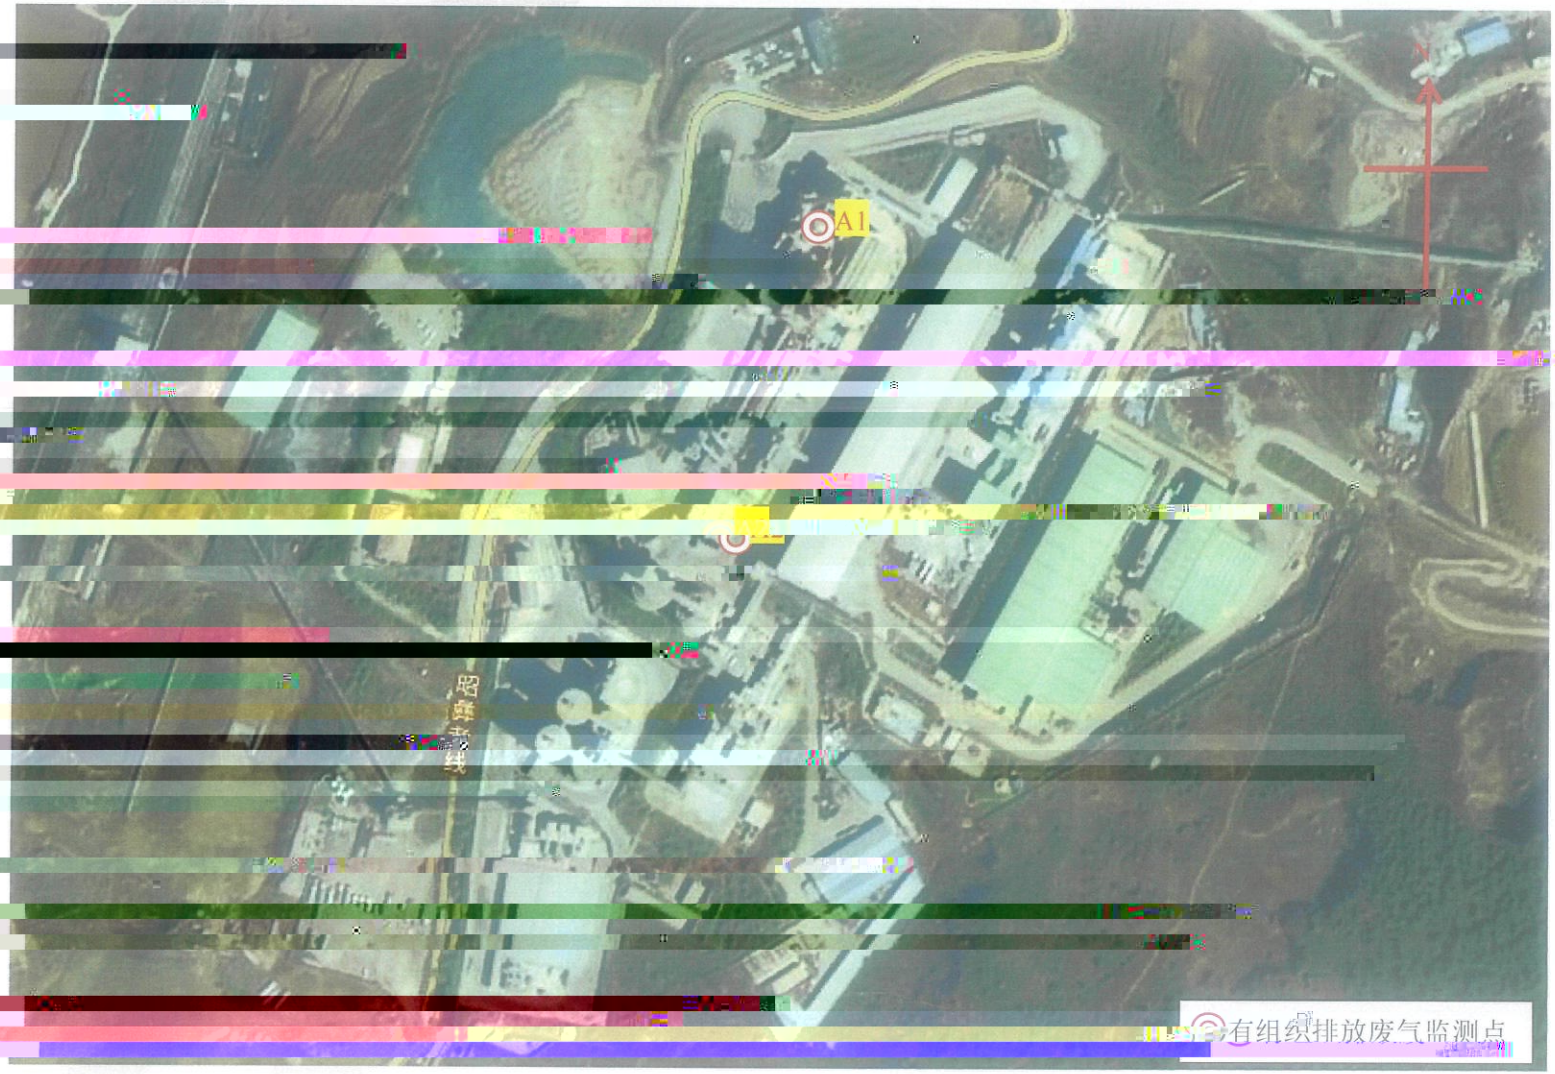

网址：http://www.stlyn[redacted].com/
客服邮箱：sc@st[redacted]nzk.com
咨询电话：0871-6[redacted]008
传真电话：138 2650 9256

ISSN 0281-9775 | 1650-2434 | 2000-5059 | 1650-2442 | 1650-2426 | 1650-2418 | 1650-2450 | 1650-2469 | 1650-2477 | 1650-2485