broas博瑞思
152512050049
正本

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号 Report No：YNZKEBG2023031[illegible]6002

项目名称 Name：华新水泥(昭通)有限公司 2023 年二噁英自行监测

委托单位 Client：华新水泥（昭通）有限公司

项目地址 Address：昭通市昭阳区北闸镇塘房村

样品类别 Type：环境空气和废气、土壤

编 制：Compiled by

校 核：Proofread check

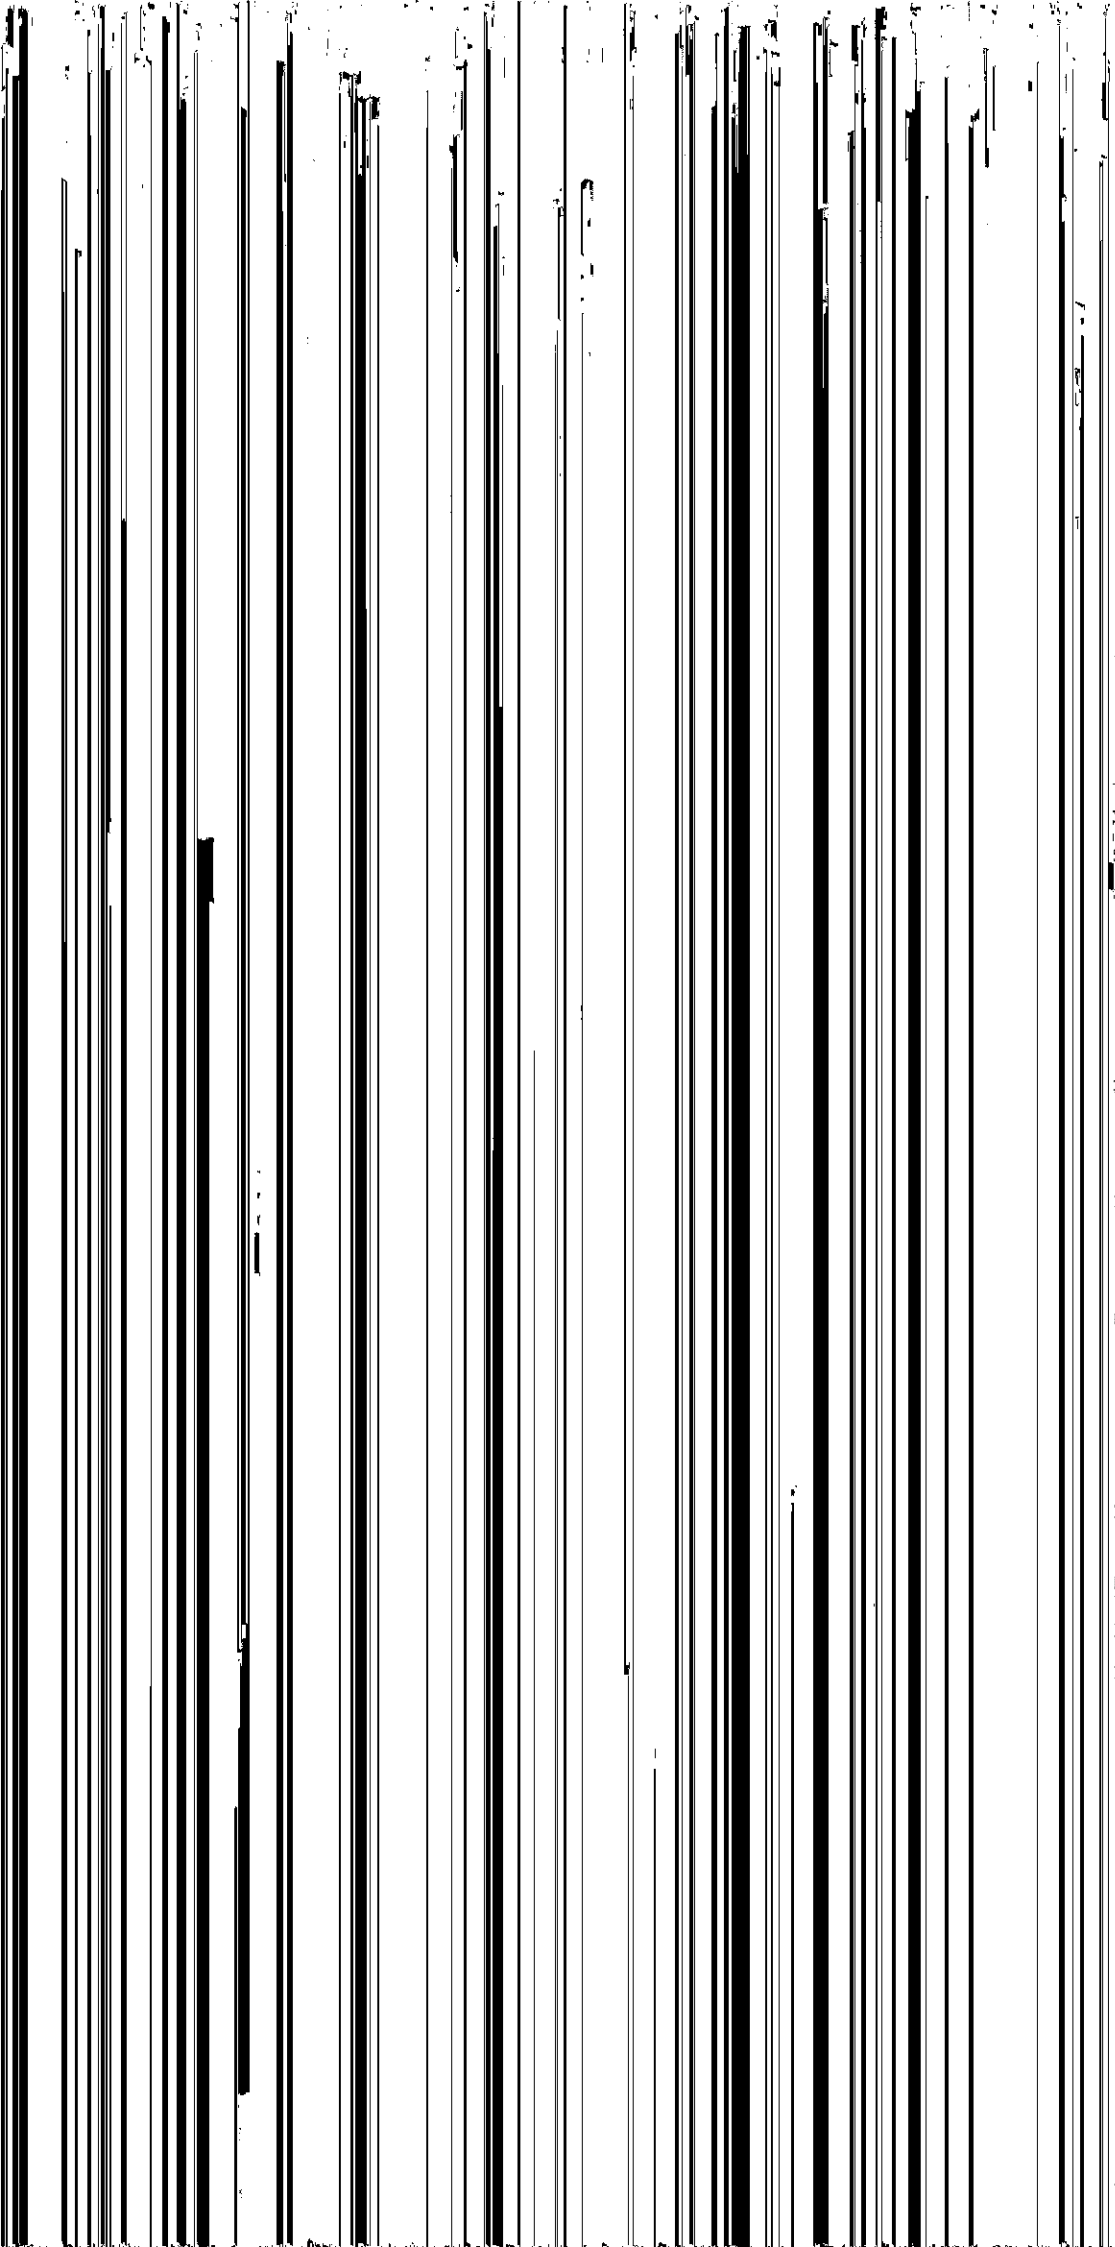
审 核：Inspected by

签 发：Approved by

签发日期：Approved Date：2023 年 03 月 16 日

云南中科检测技术有限公司
Yunnan Sino-sci Testing Tech Co., LTD

报告日期 Report Date：2023 年 03 月 16 日



and special seal for

signature is invalid,

of the agency .
情况负责，送样样
赞以外，所有样品

ble for the
ole for the
sting party makes a
amples exceeding

公司实施的所有检
的信息可能影响结

ıd accuracy of the
provided by our
ı the information
ır company will not

ısed for advertising,

本公司提出申请，

within 15 days from
ne limit, it shall be

孵化区 A 幢 7 楼 714
one, No.39 Yunda
opment Zone, Yunnan

咨询电话：0871-63852000

638813737

638813737

品状态描述

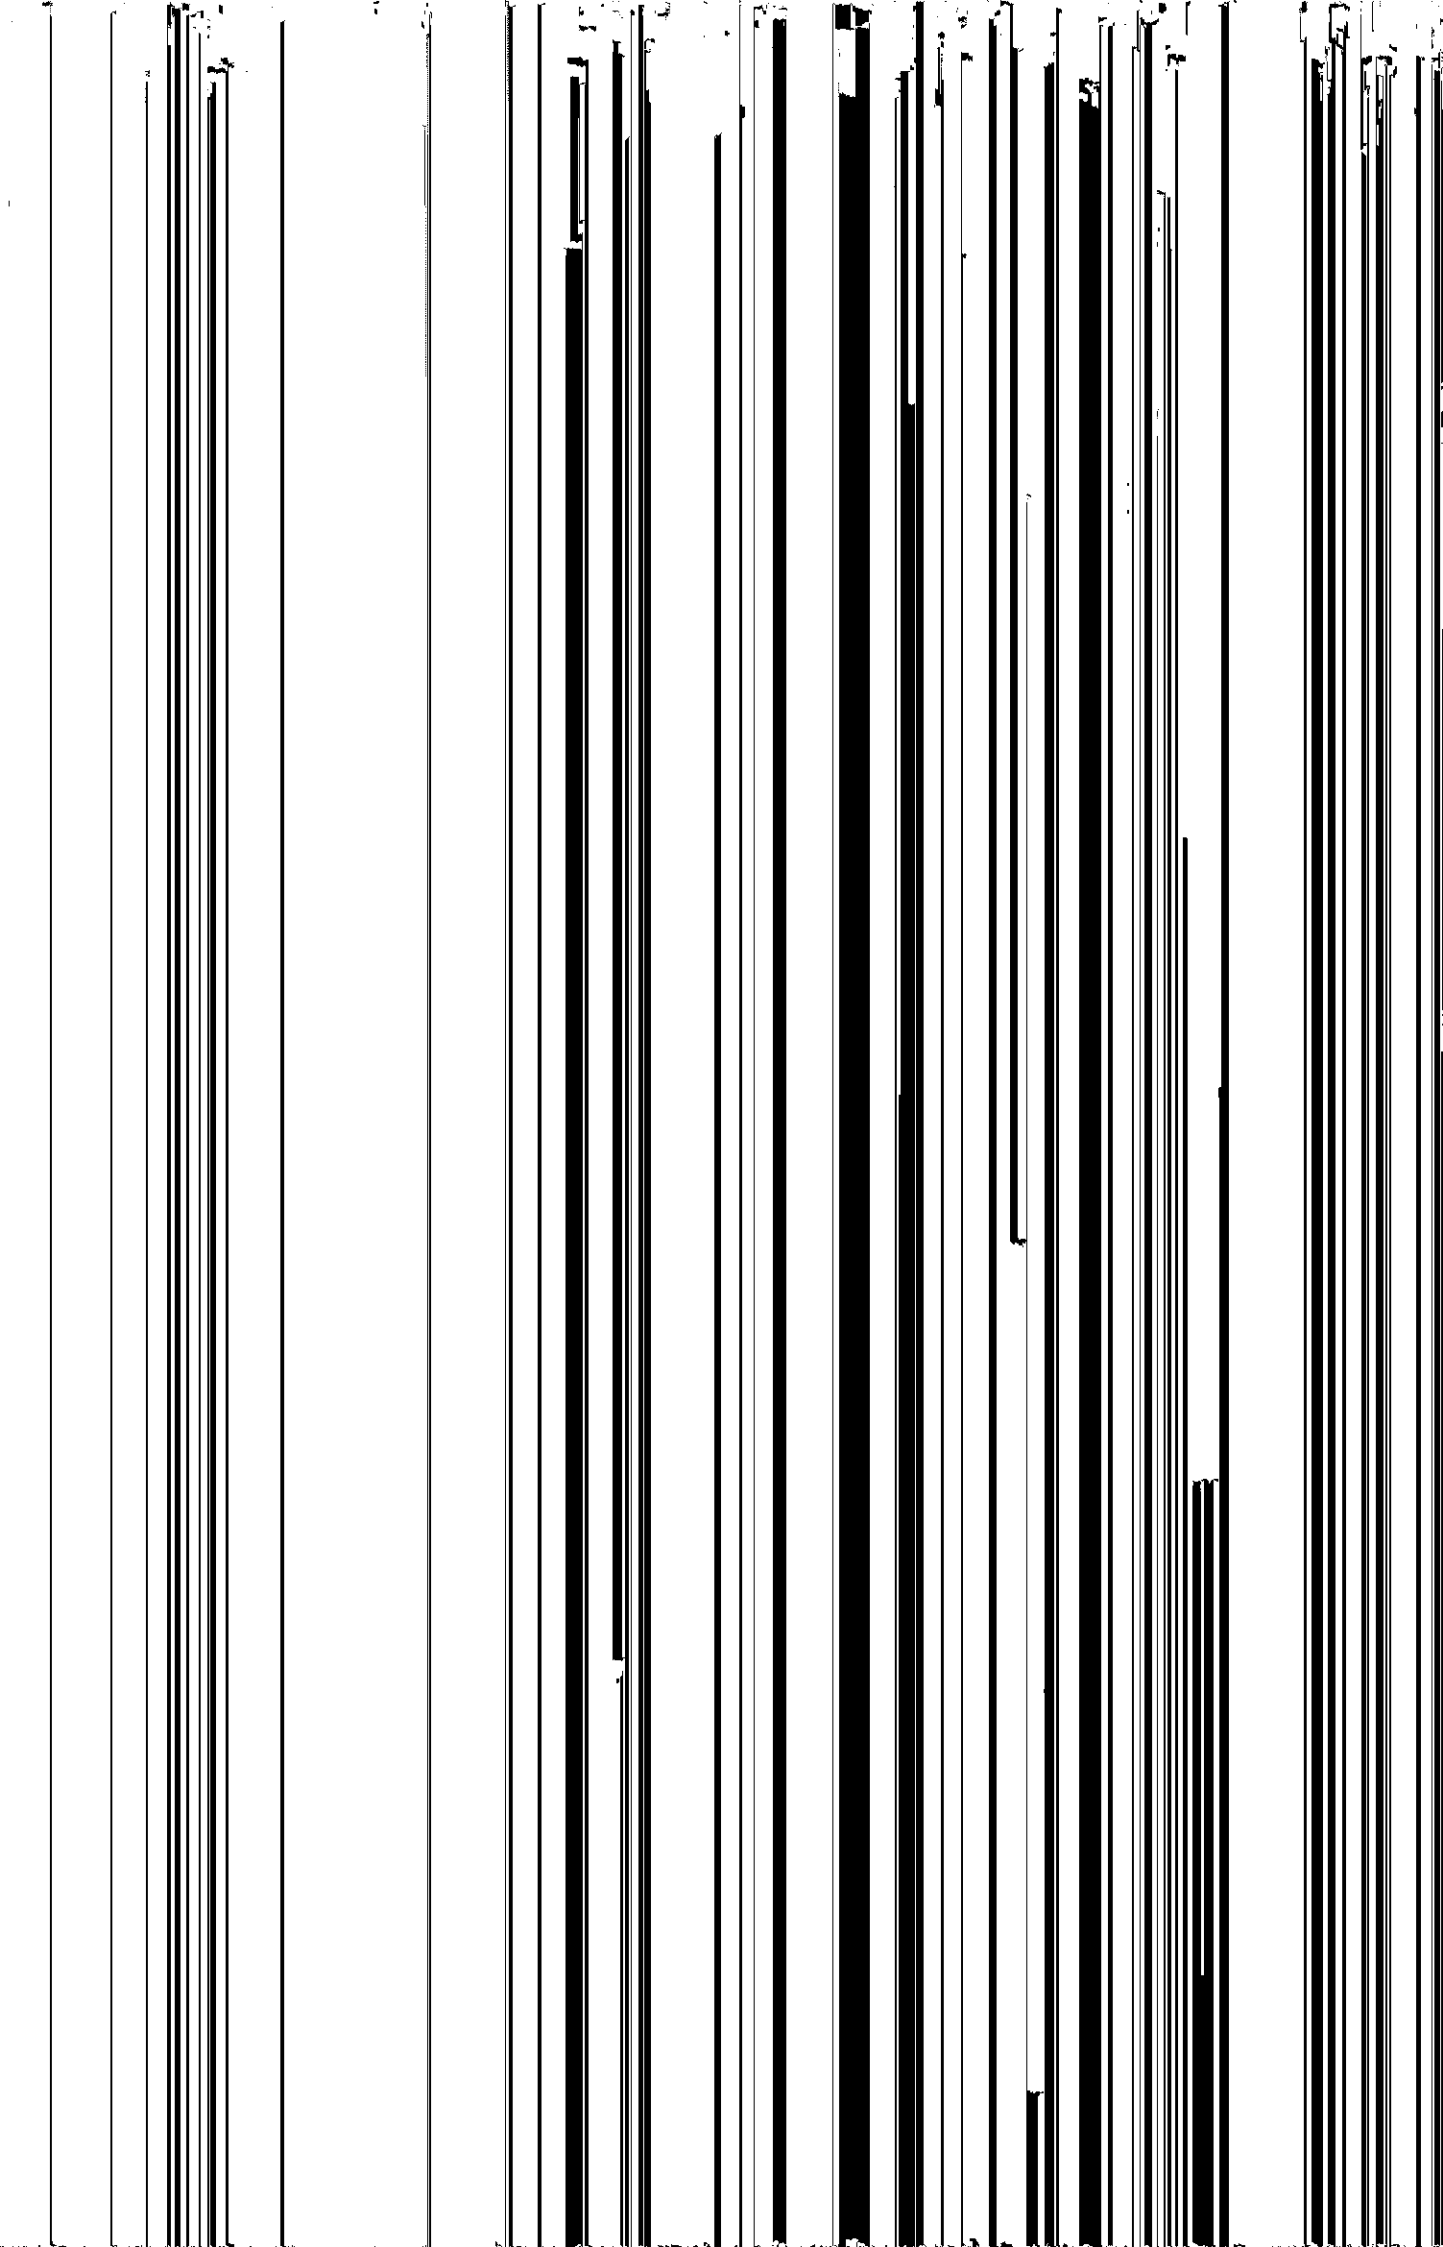
筒均为白色，冷
无色、无气味、
油、无浑浊。

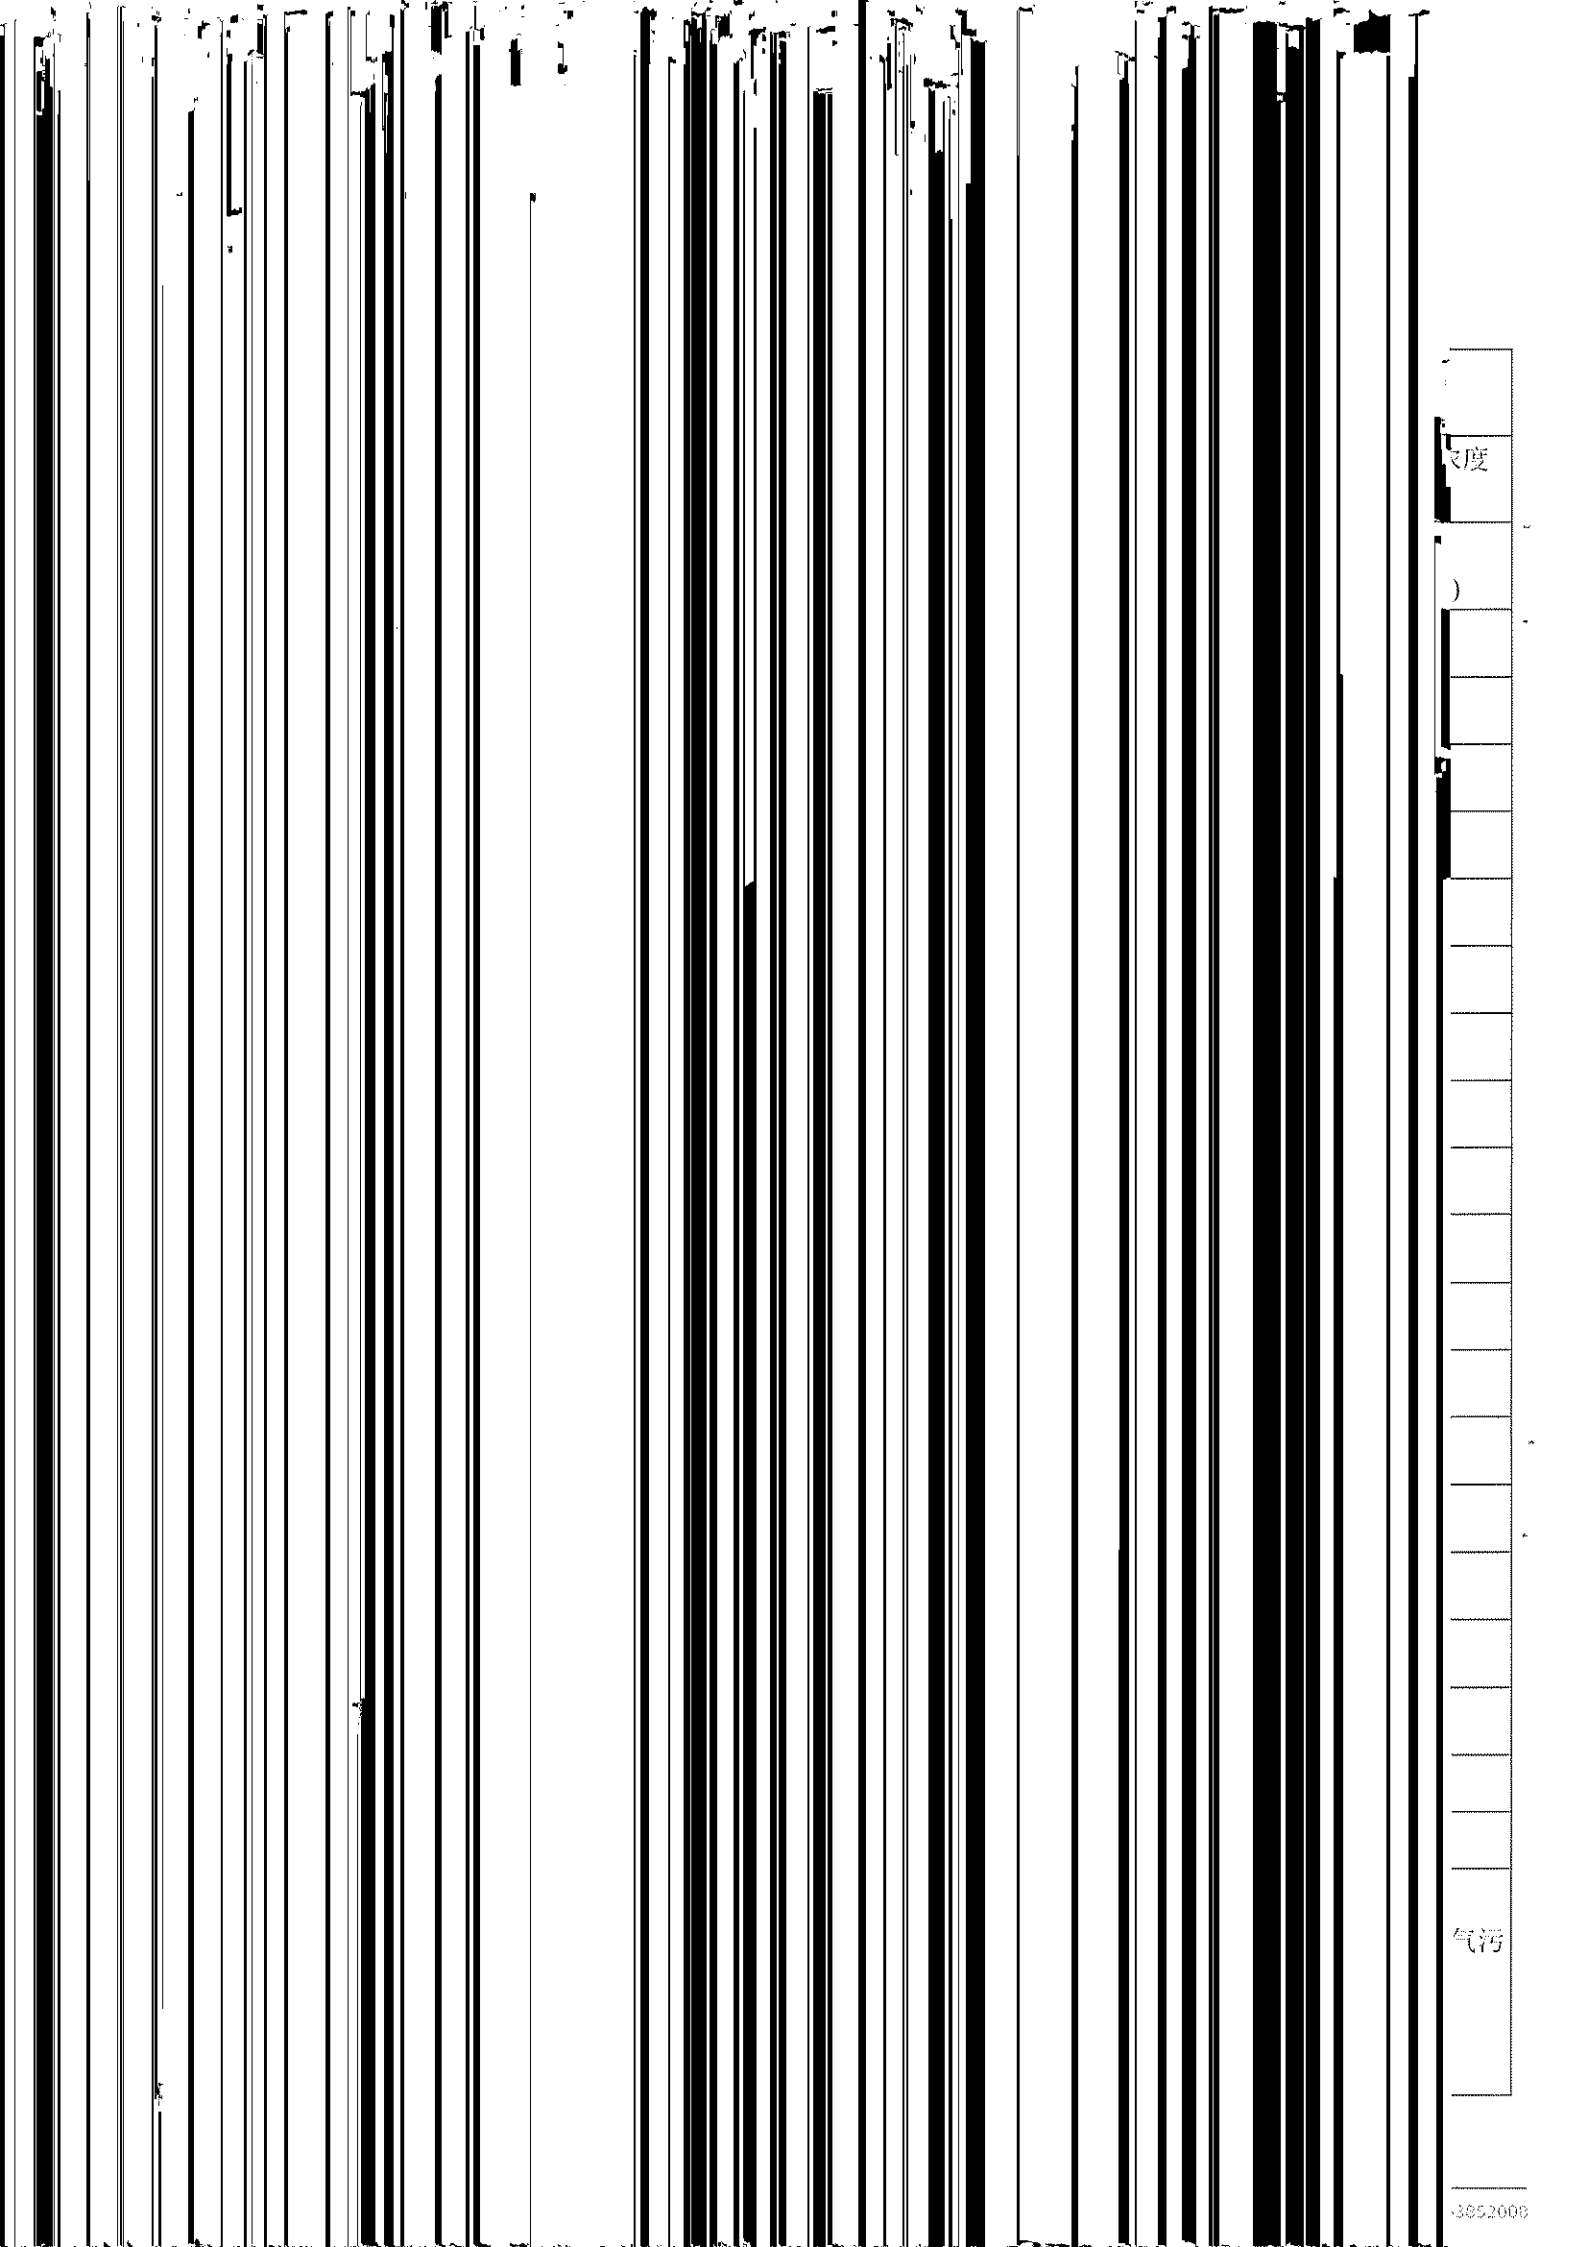
棕色、干、少量
、轻壤土。

棕色、干、少量
、轻壤土。

电话：0871-63852008

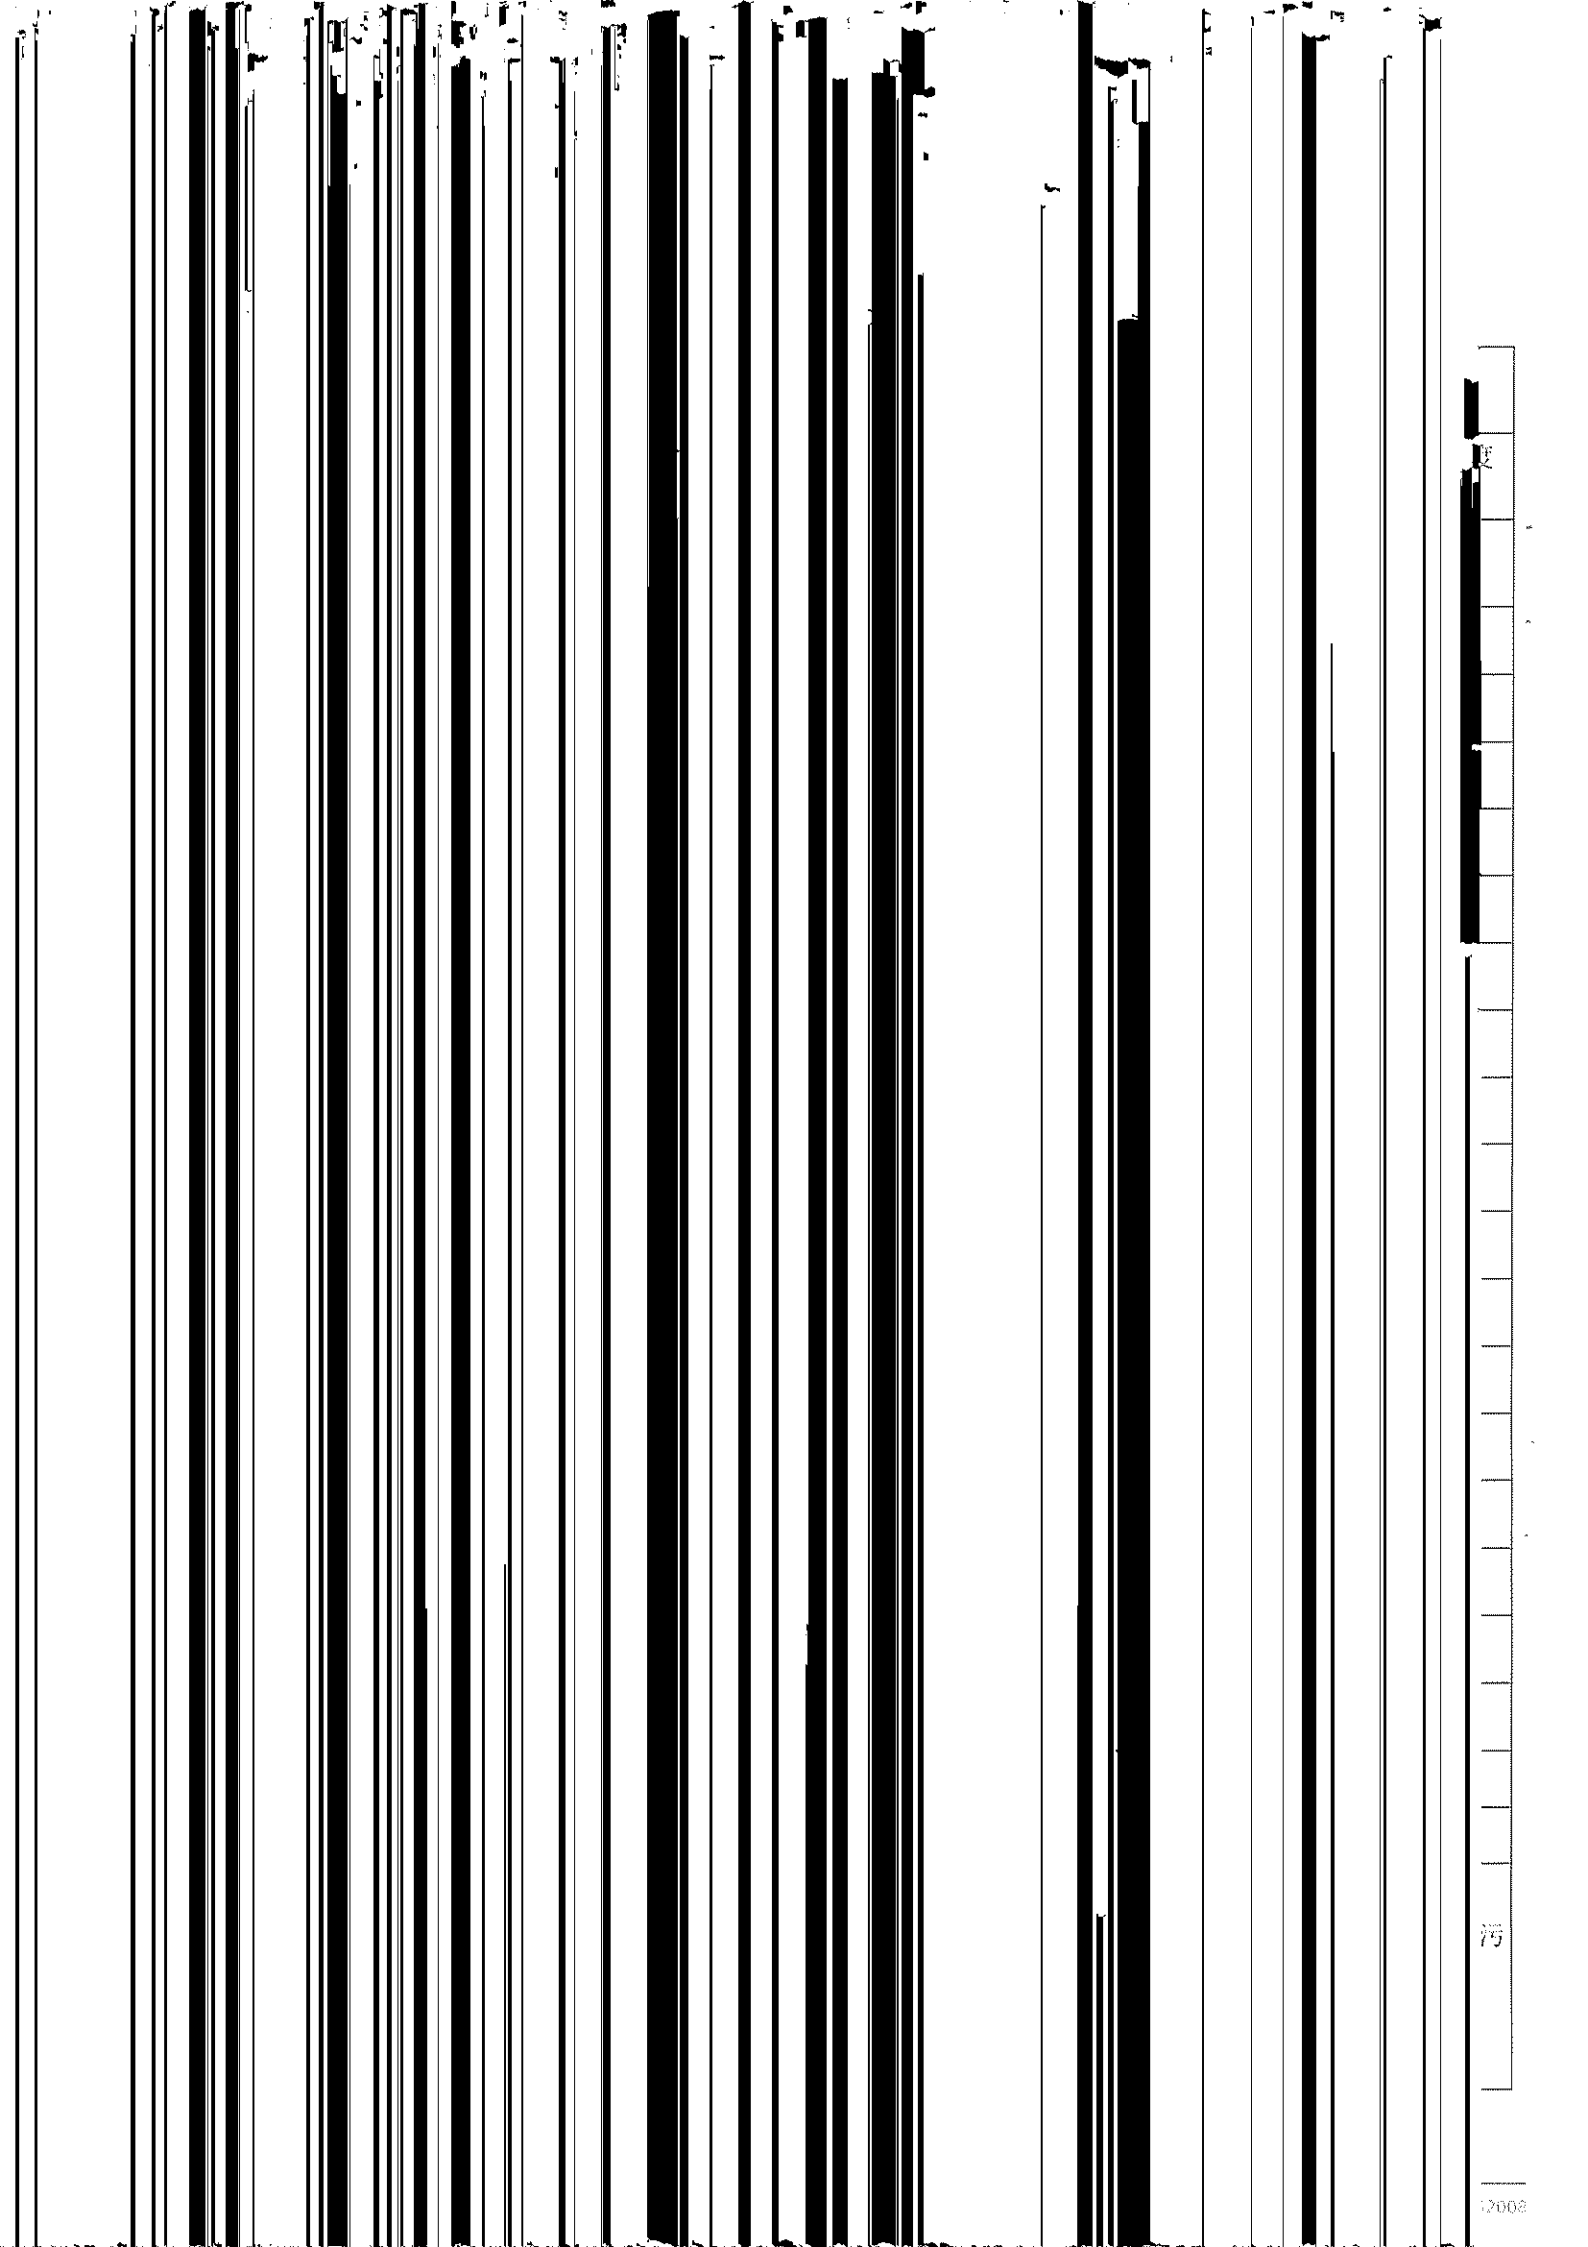
析人员
易　芯 刘　一 范海泉 罗关磊
李光辉 刘易鑫
刘　一 易　芯 范海泉 罗关磊


排放速
kg/h）
<10-11
l
kg）


度
)
气污
3852000

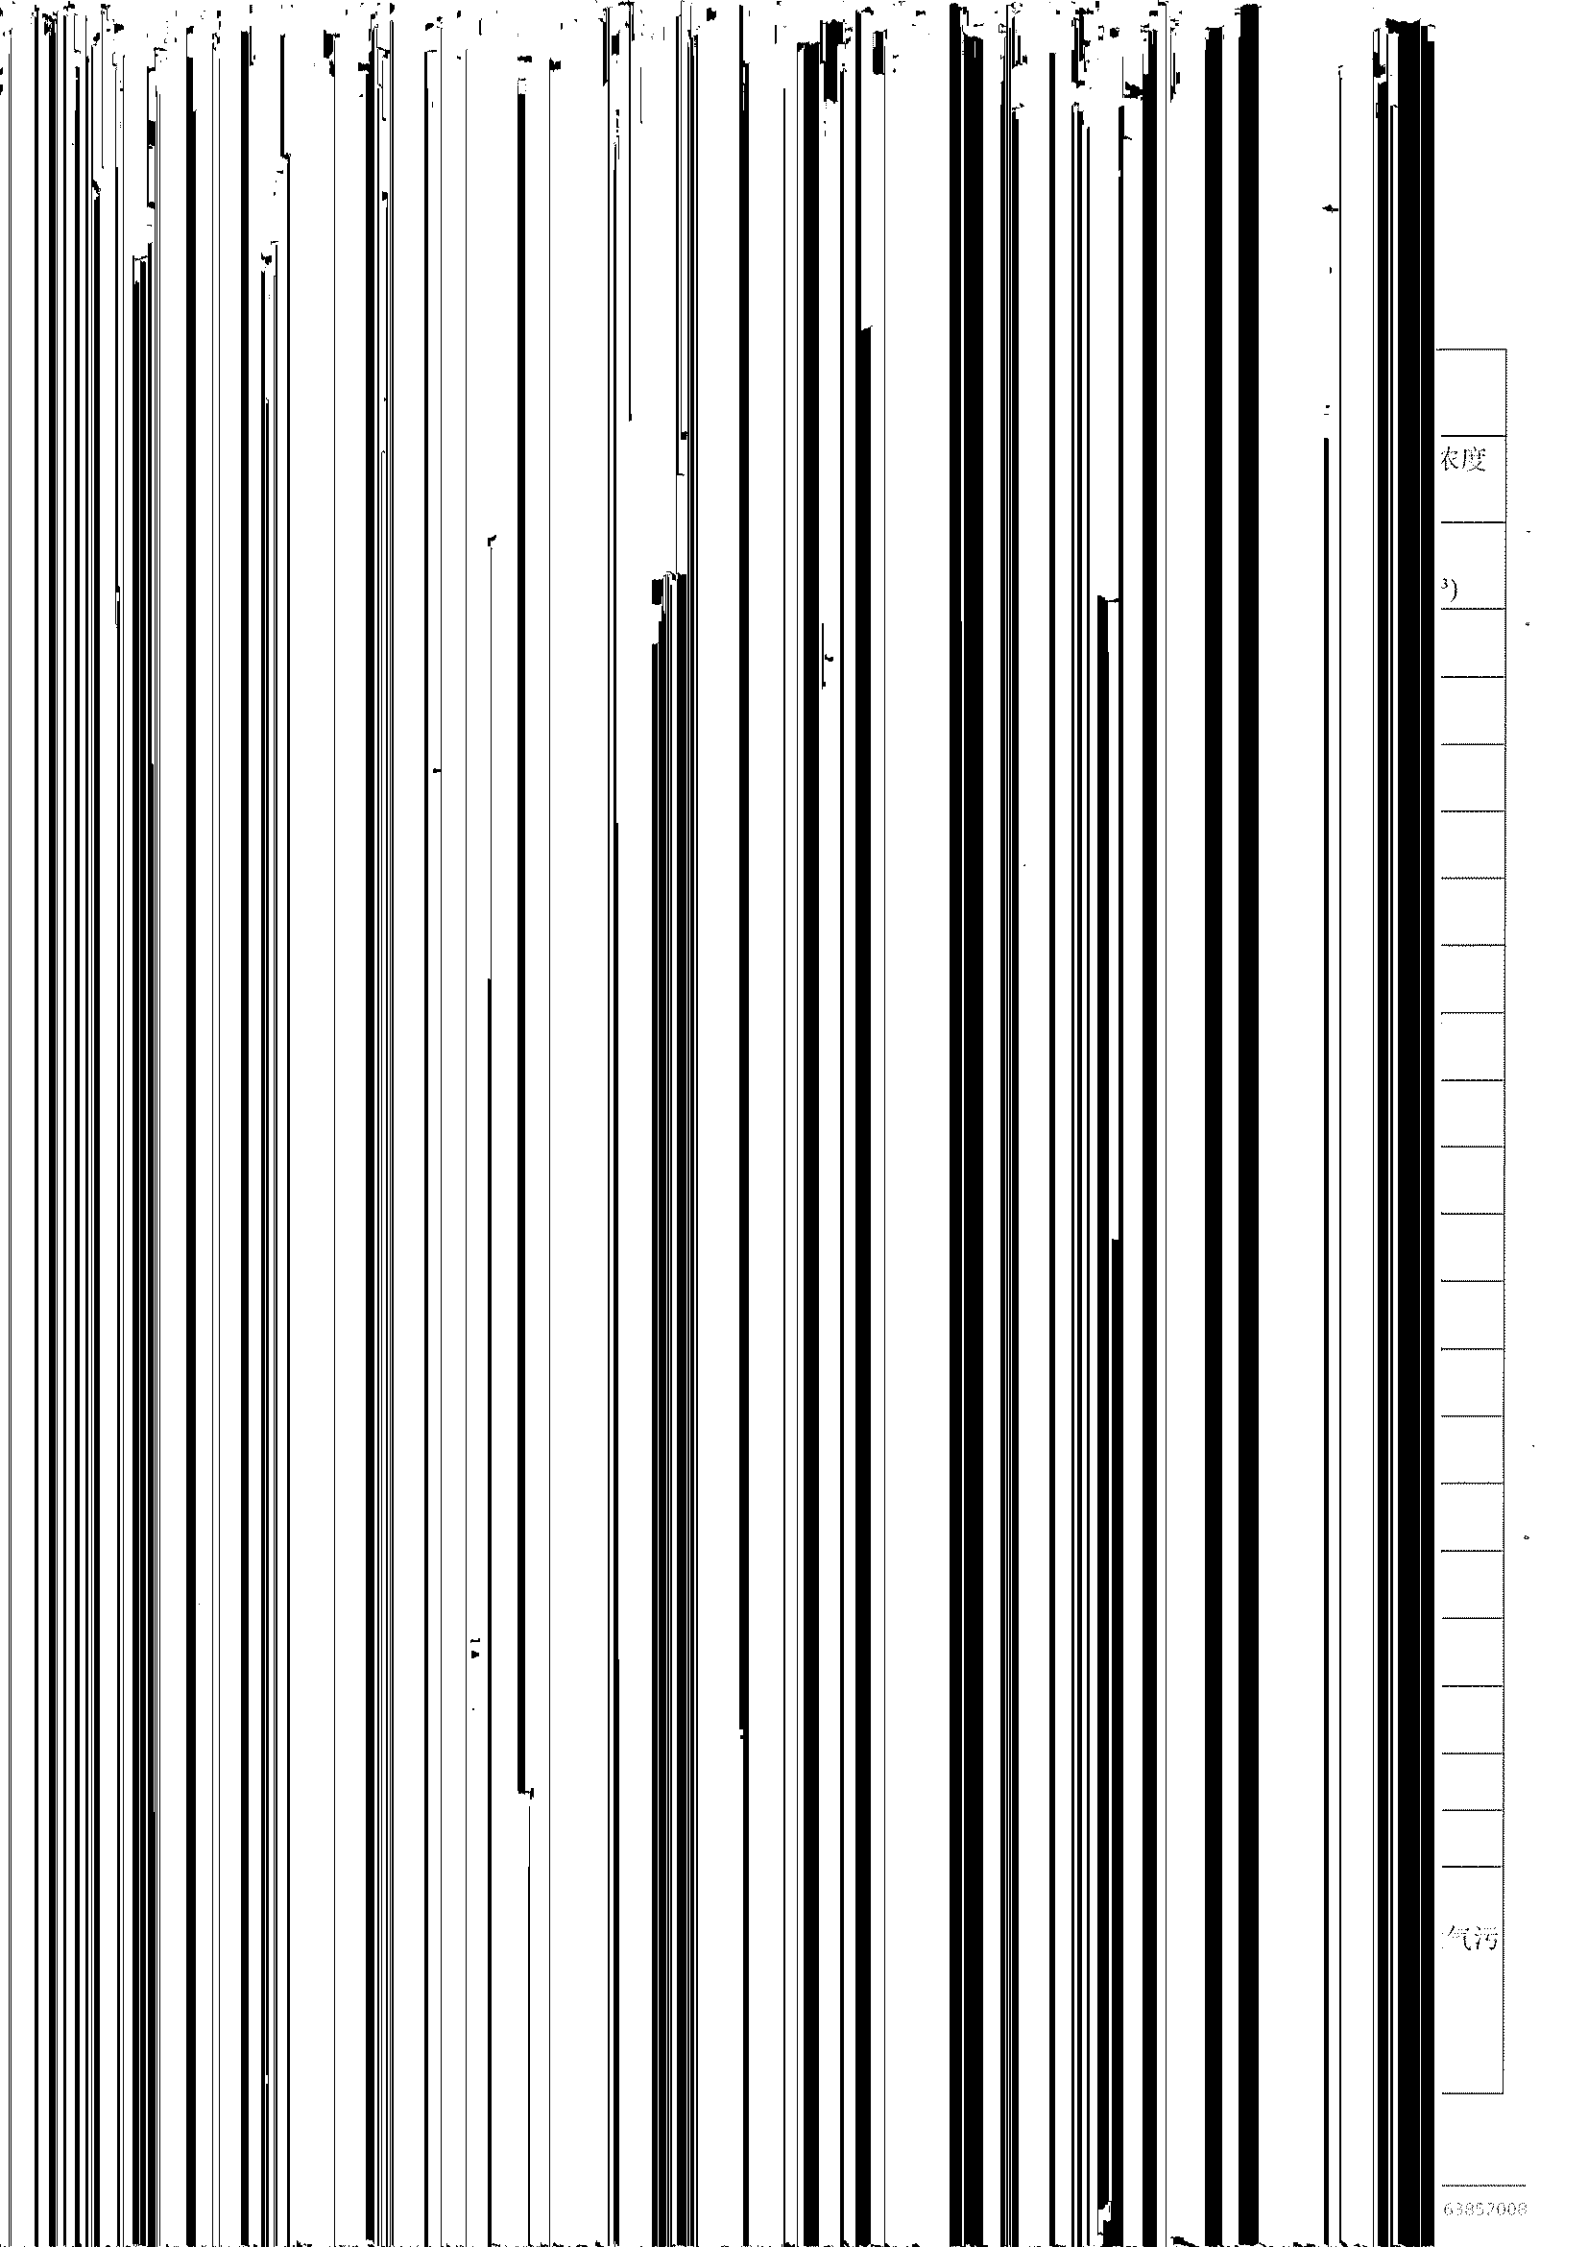
NO.2

制要求
~169%
~185%
~130%
~143%
~164%
~181%
~130%
~140%
~157%
~130%
~130%
~130%
~130%
~130%



NO.2

制要求
%～169%
%～185%
%～130%
%～143%
%～164%
%～181%
%～130%
%～140%
%～157%
%～130%
%～130%
%～130%
%～130%
%～130%


农度
3)
气污

样品加标回收率

NO.2

样品编号：	YNZKSC 20230224031-1-A003	回收率（%）	控制要求
净化内标	13C-2378-TCDF	72	24%～169%
	13C-12378-PeCDF	71	24%～185%
	13C-123678-HxCDF	76	28%～130%
	13C-1234678-HpCDF	87	28%～143%
	13C-2378-TCDD	82	25%～164%
	13C-12378-PeCDD	80	25%～181%
	13C-123678-HxCDD	89	28%～130%
	13C-1234678-HpCDD	86	23%～140%
	13C-OCDD	96	17%～157%
采样内标	13C-2378-PeCDF	95	70%～130%
	13C-123478-HxCDF	101	70%～130%
	13C-2378-TCDD	87	70%～130%
	13C-1234789-HpCDF	109	70%～130%
	13C-123478-HxCDD	87	70%～130%

NO.1
35%
量质量浓度 TEQ)
单位 TEQ/kg）
0004
0003
.005
.001
.002
0005
.001
00005
00005
00002
.005
.005
.002
.002
.002
0001
0311
05539
.055
检出限计。

NO.2

咨询电话：0871-63652008

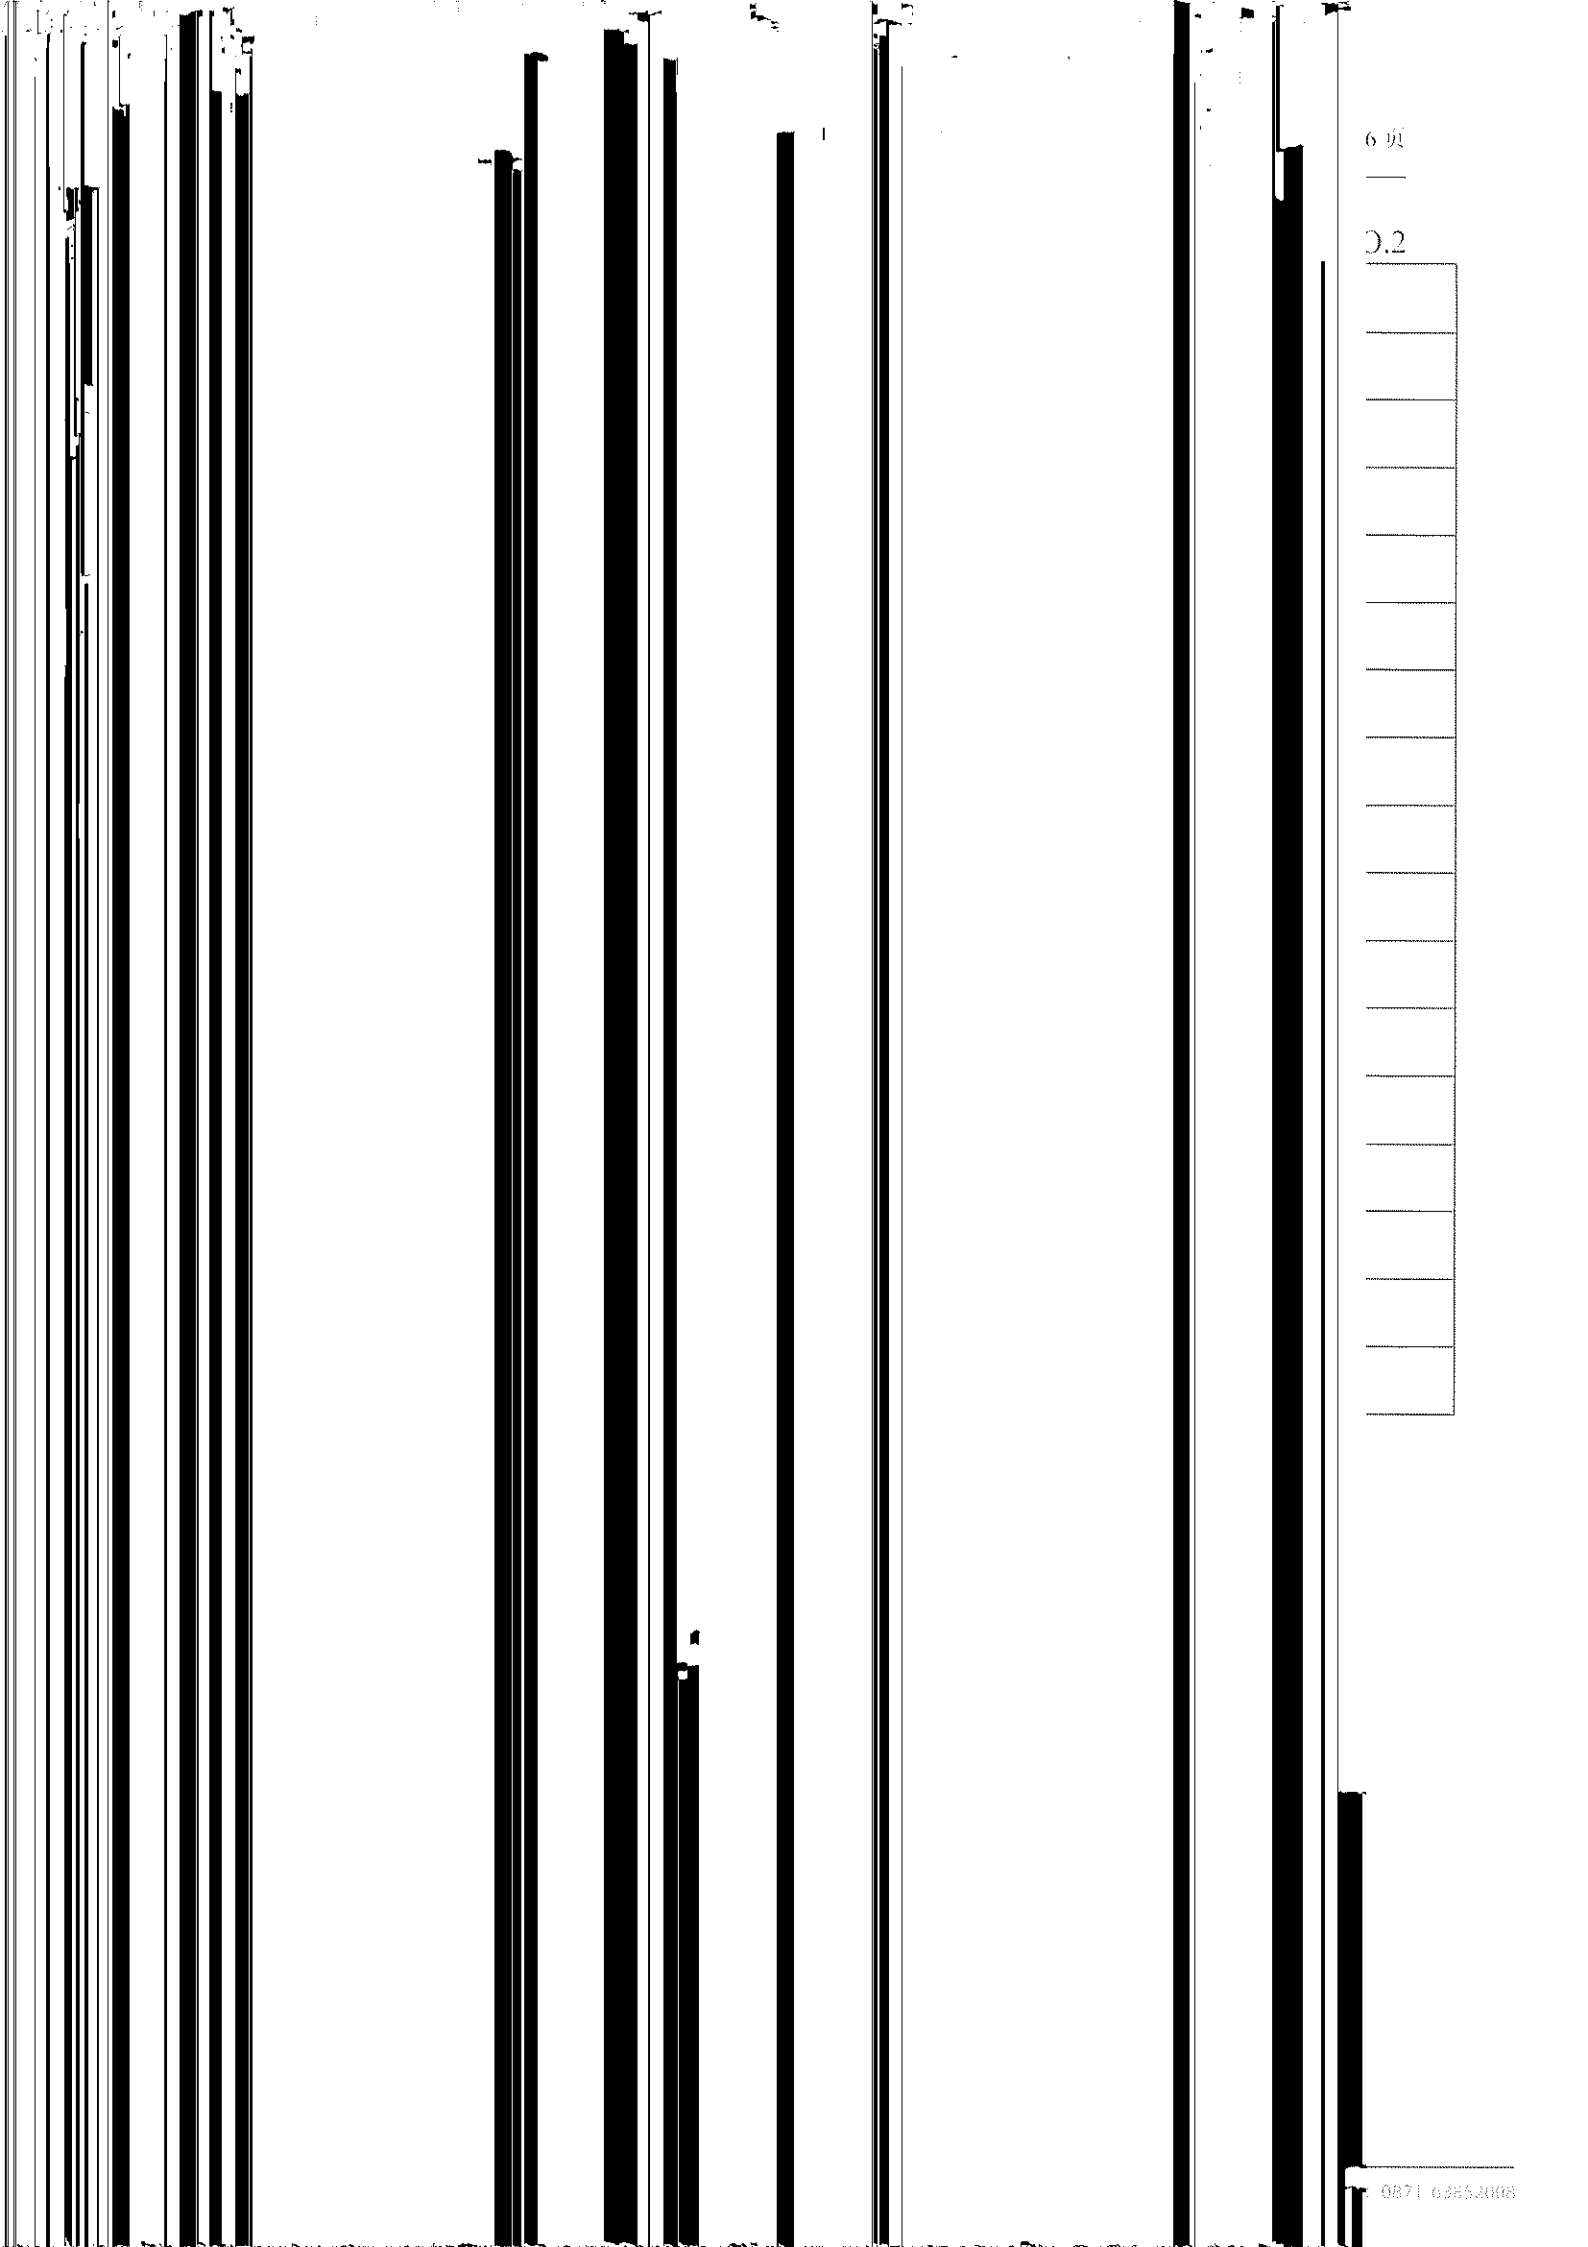
D.1
%
量浓度
)
/kg）
4
3
5
1
2
5
1
05
05
02
5
5
2
2
2
1
0
33
5
出限计。

NO.2

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

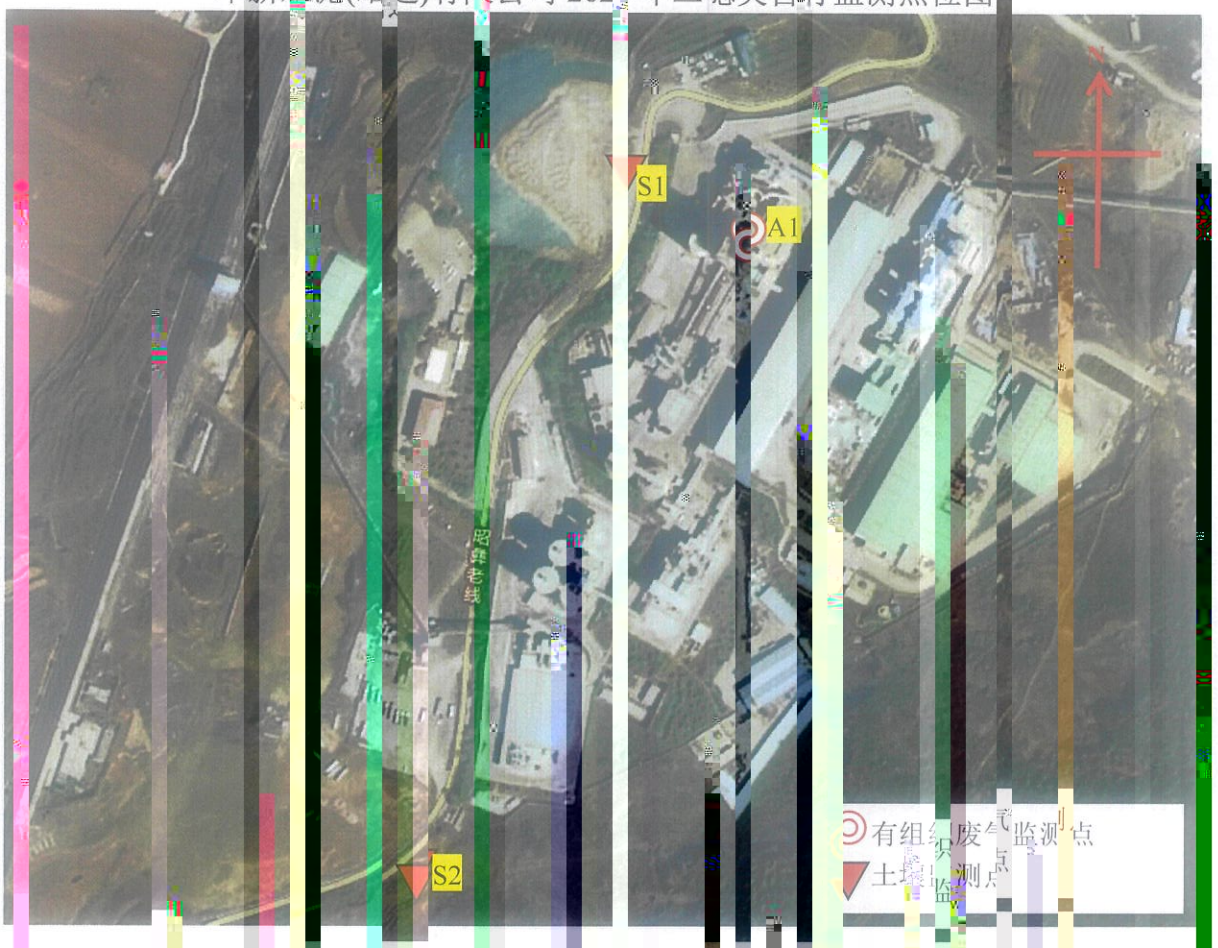
咨询电话：0871-63852000

0.1
%
量浓度
)
/kg)
4
3
5
3
2
5
46
05
02
5
5
3
2
1
7
7
出限计。


6 页
0.2

附图：

华新水泥(昭通)有限公司 2023 年二噁英自行监测点位图



报告结束