broas博瑞思

正本

固定污染源烟尘烟气自动监测设备比对监测报告

报告编号 Report No：YNZKBG2023[illegible]0529011-1

项目名称 Name：华新水泥（昭通）有限公司2023年第二季度比对监测

委托单位 Client：华新水泥（昭通）有限公司

项目地址 Address：昭通市昭阳区北闸镇塘房村

样品类别 Type：空气和废气

编　　制：Compiled by 杨[illegible]艳

校　　核：Proofread check [illegible]

审　　核：Inspected by [illegible]

签　　发：Approved by [illegible]

签发日期：Approved Date 2023 年 05 月 29 日

云南中科检测技术有限公司
Yunnan Sino-science Testing Tech. Co., LTD

报告日期 Report Date：2023 年 05 月 29 日

eal for

invalid,

.

送样样
有样品

akes a
ding

所有检
影响结

f the
our
tion
ill not

rtising,

申请，

ys from
hall be

厂房
Zone,
pment

8813737

8813737

羊方法》

支术规范》

系统技术要

）》

三 8 月）

定下限
/m³
n³
n³
-

μmol/mol

^{3}）时，相

g/m^3）时，


6μmol/mol


^{3}）时，相


g/m^3）时，

业工况一览表

力	监测期间生产能力	监测期间运行情况	生产负荷
年	3746 吨/天	正常	112%

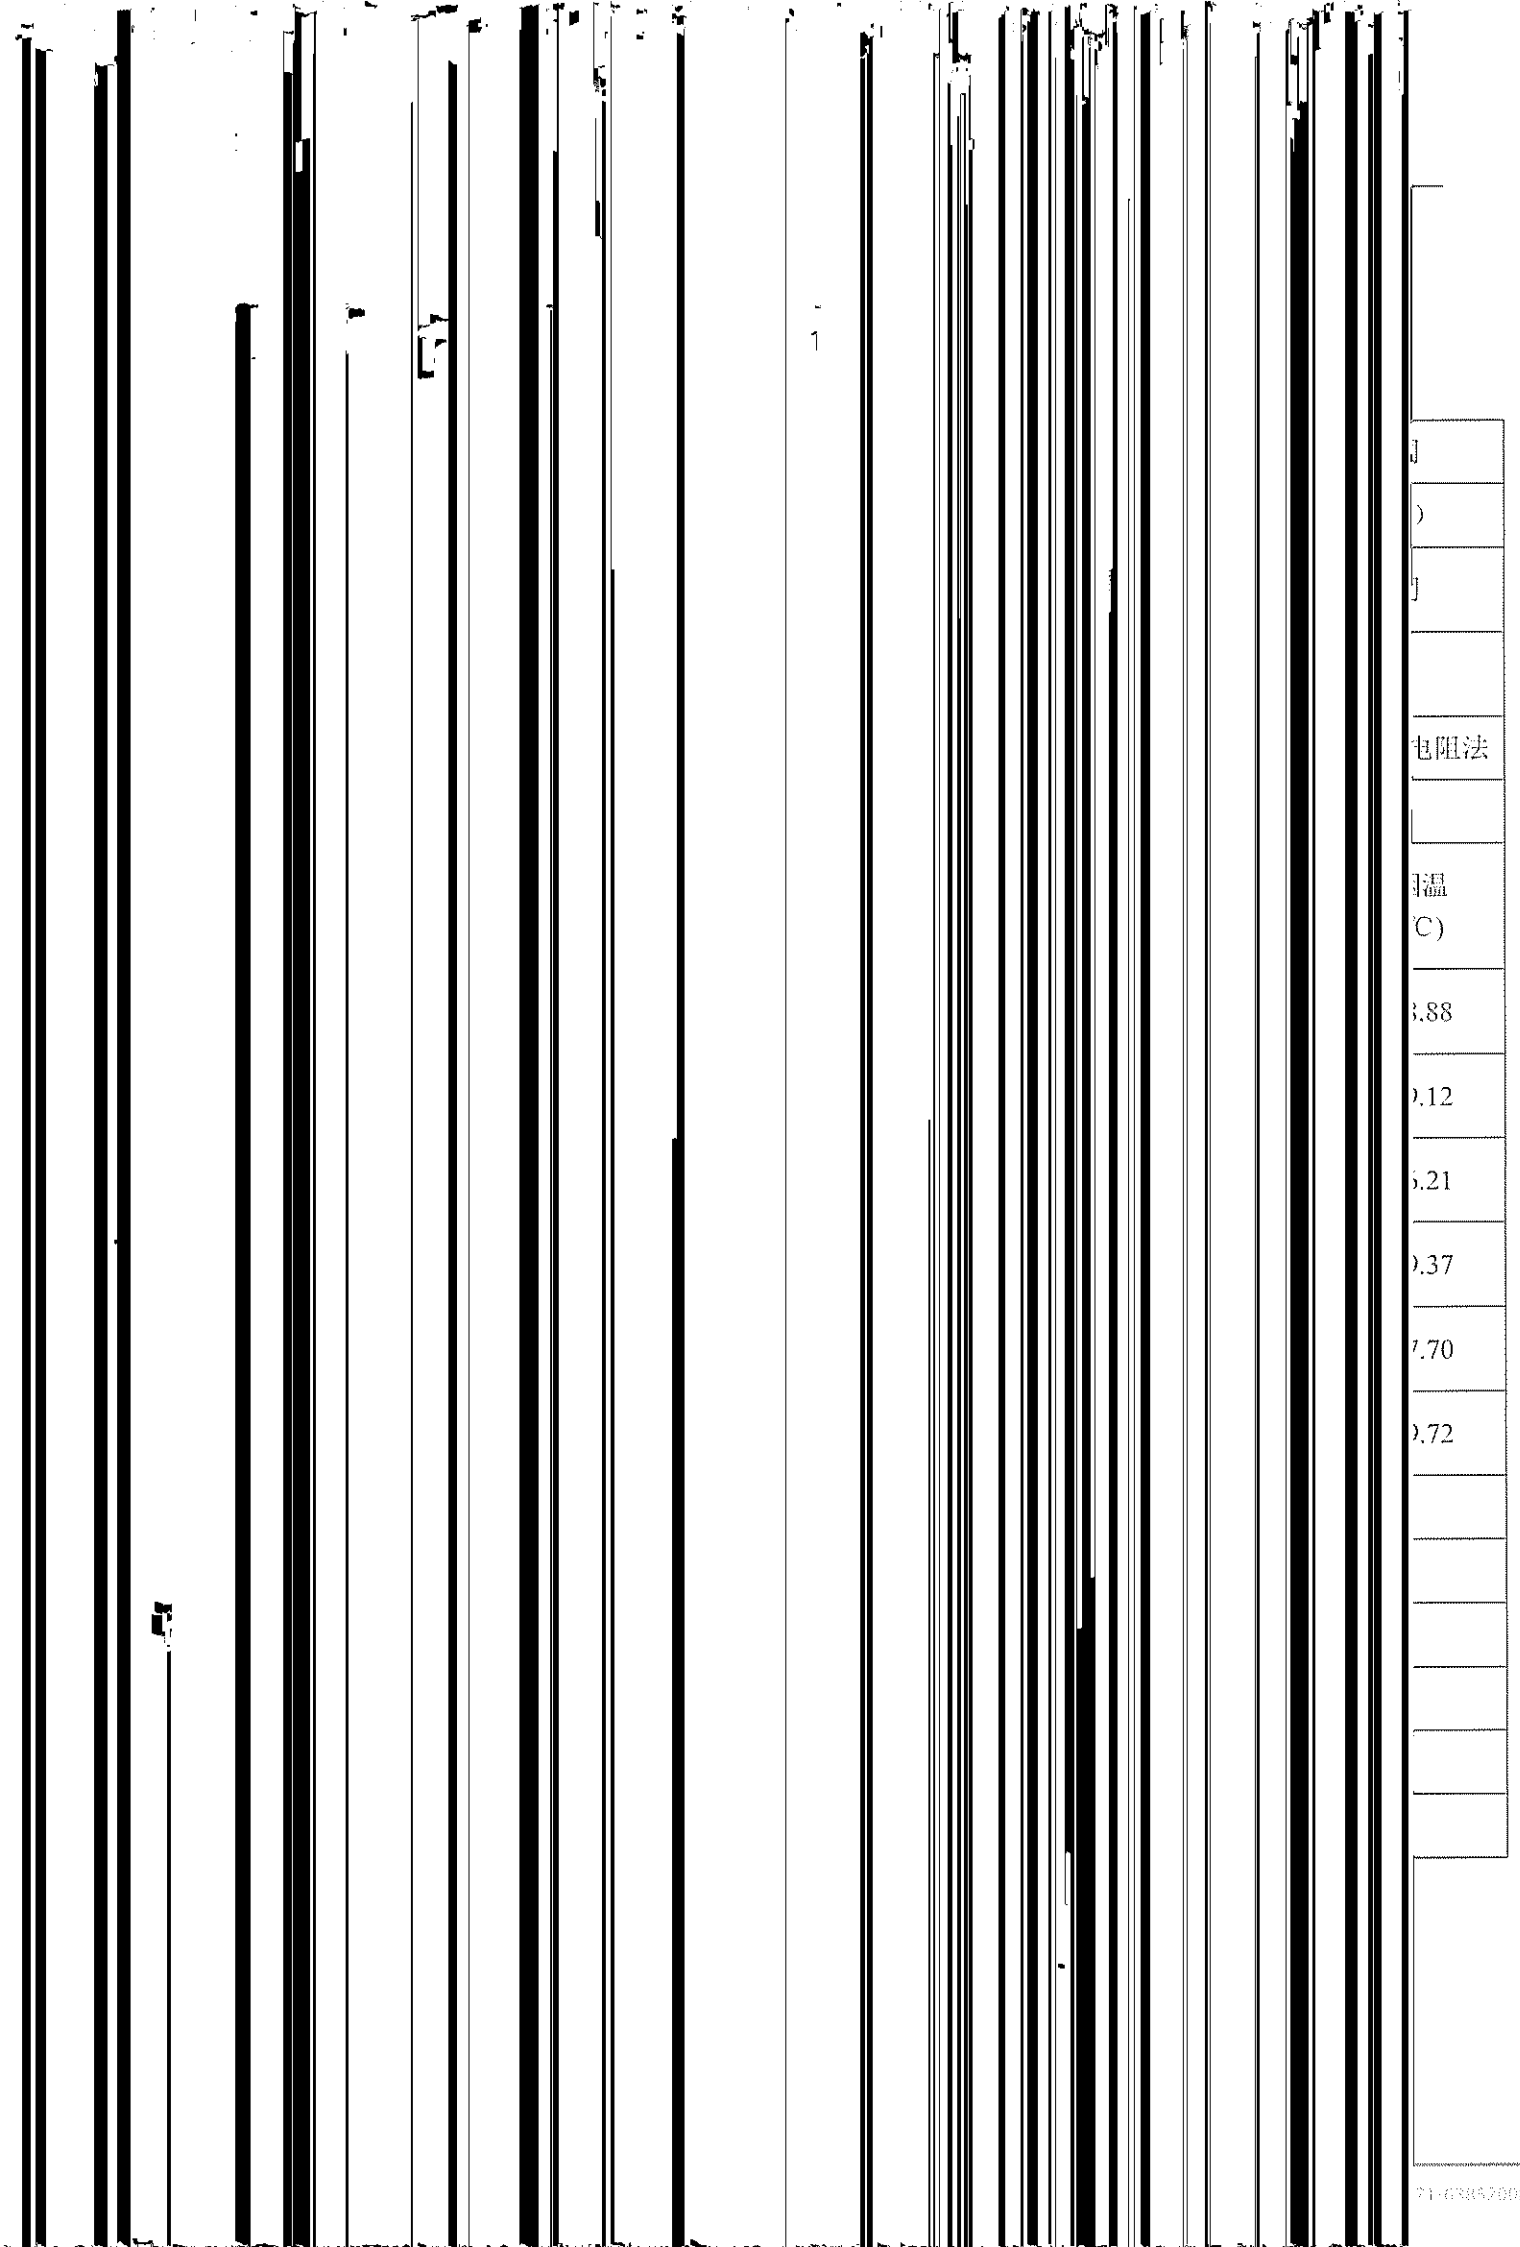
电阻法
.88
.12
.21
.37
.70
.72

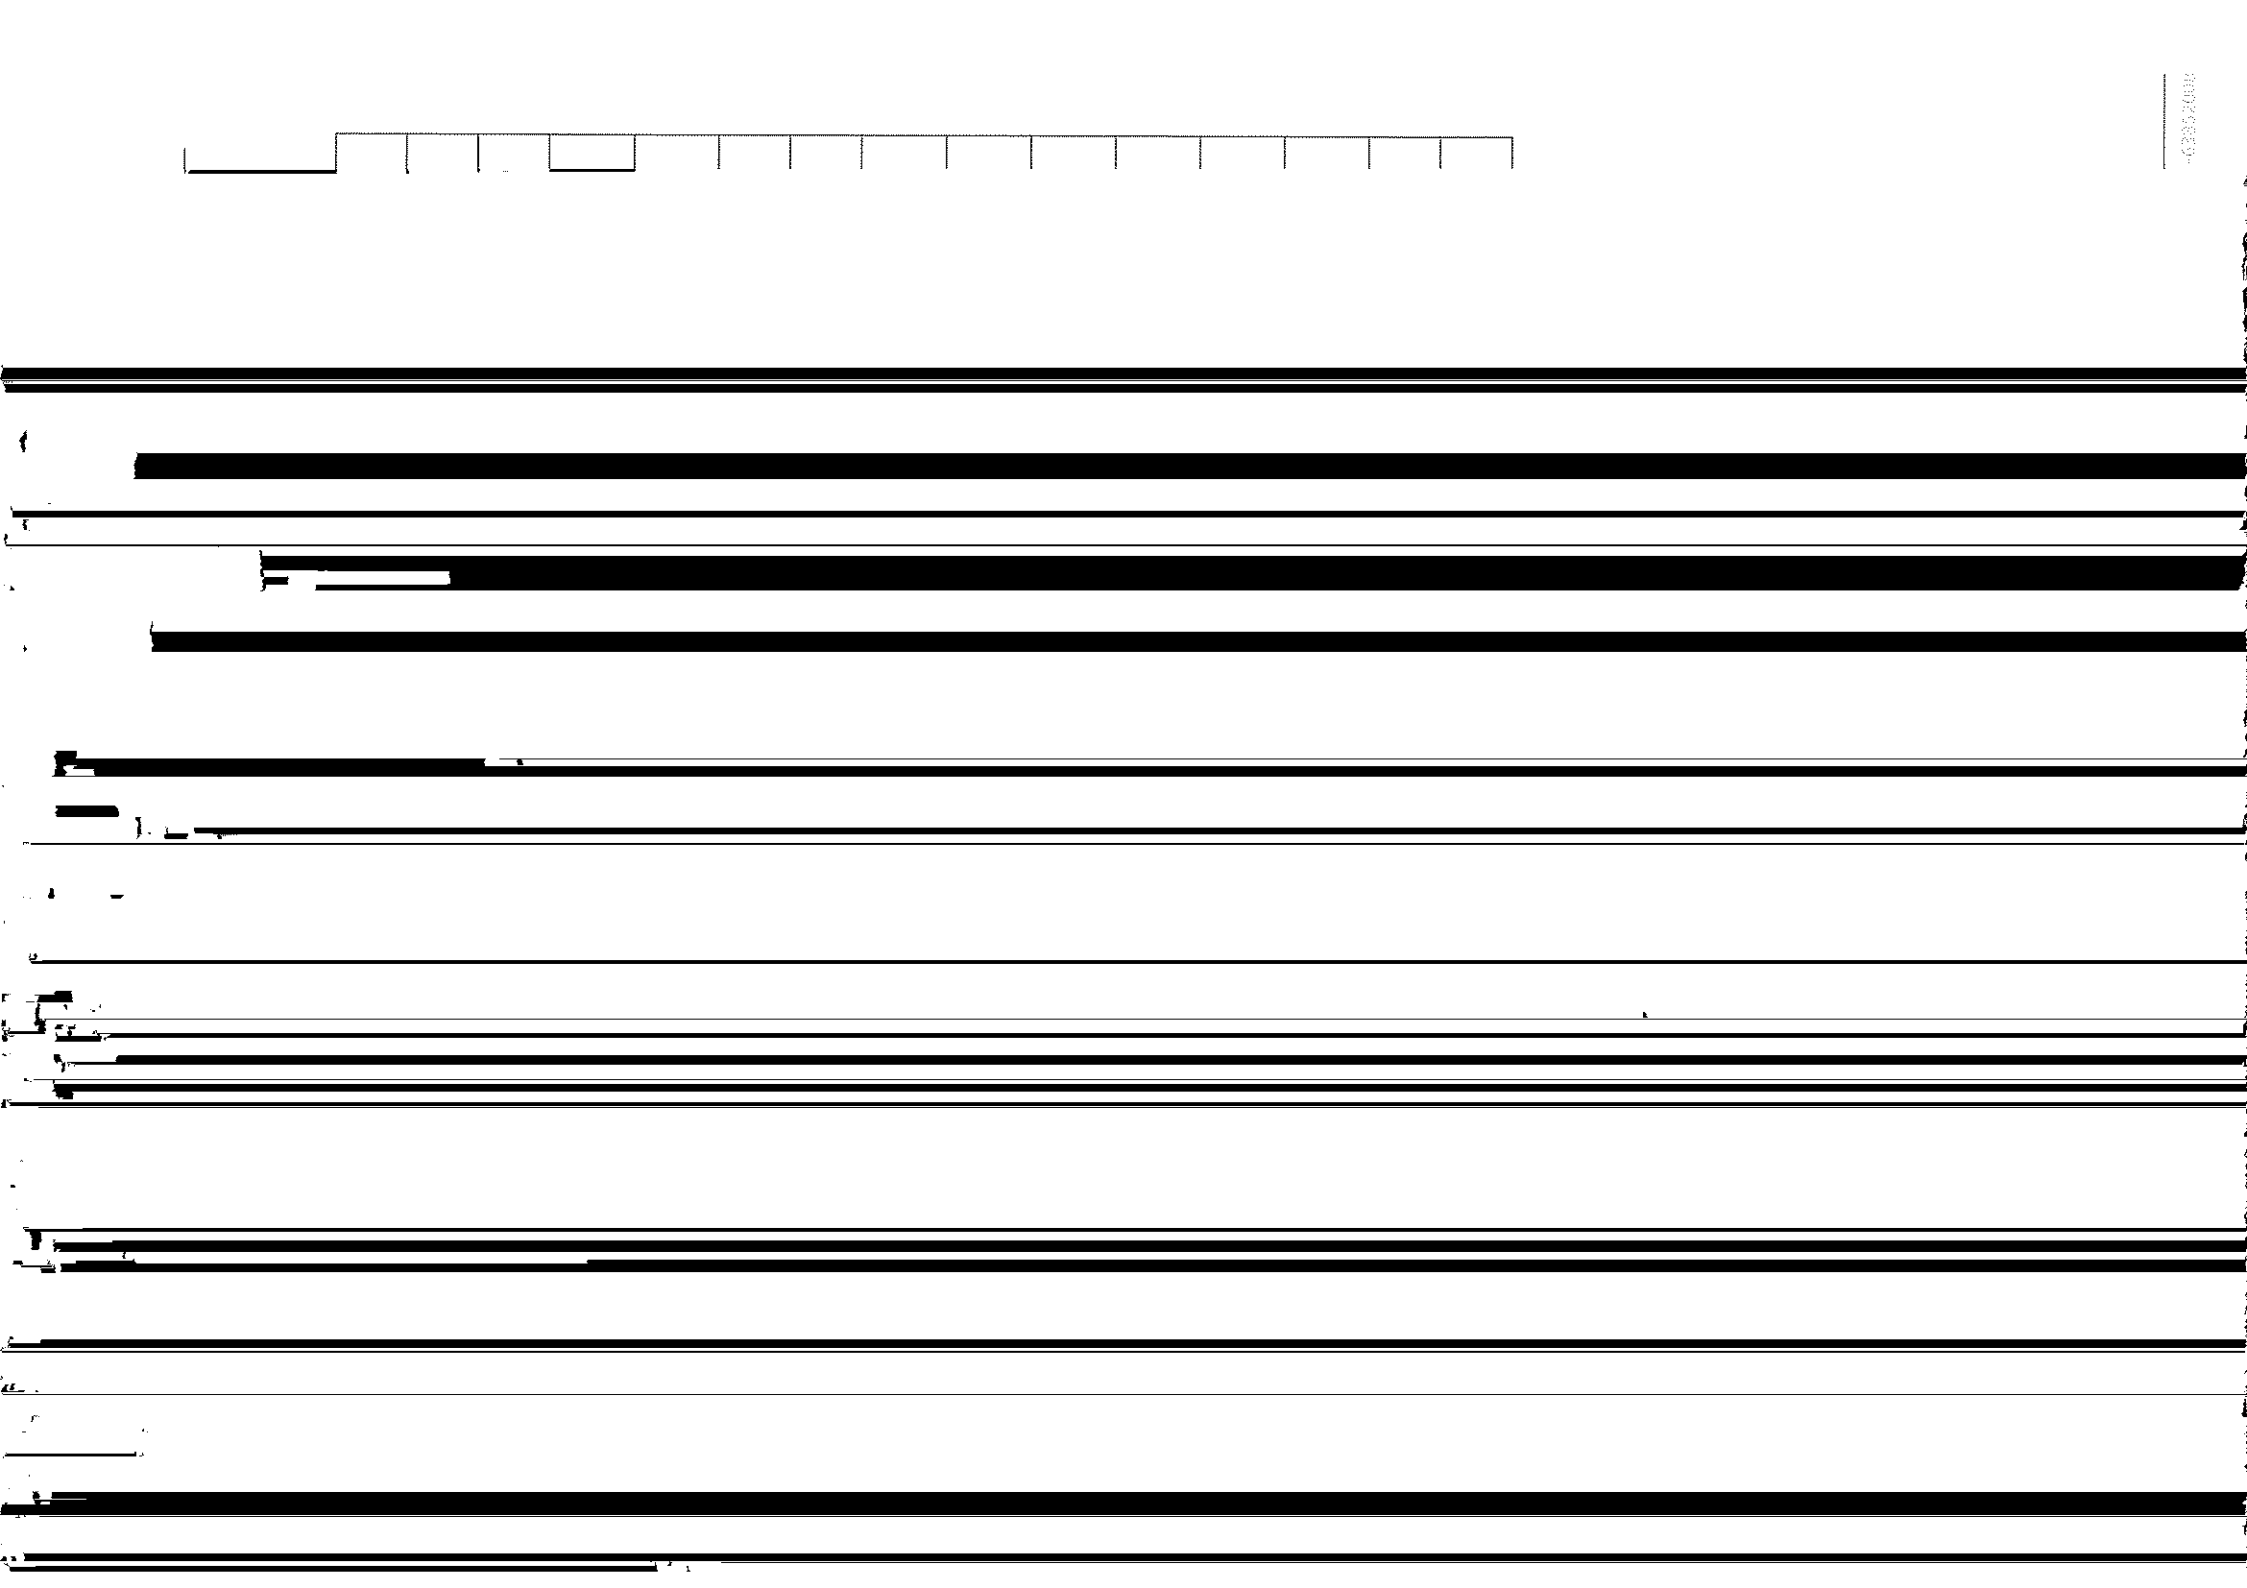

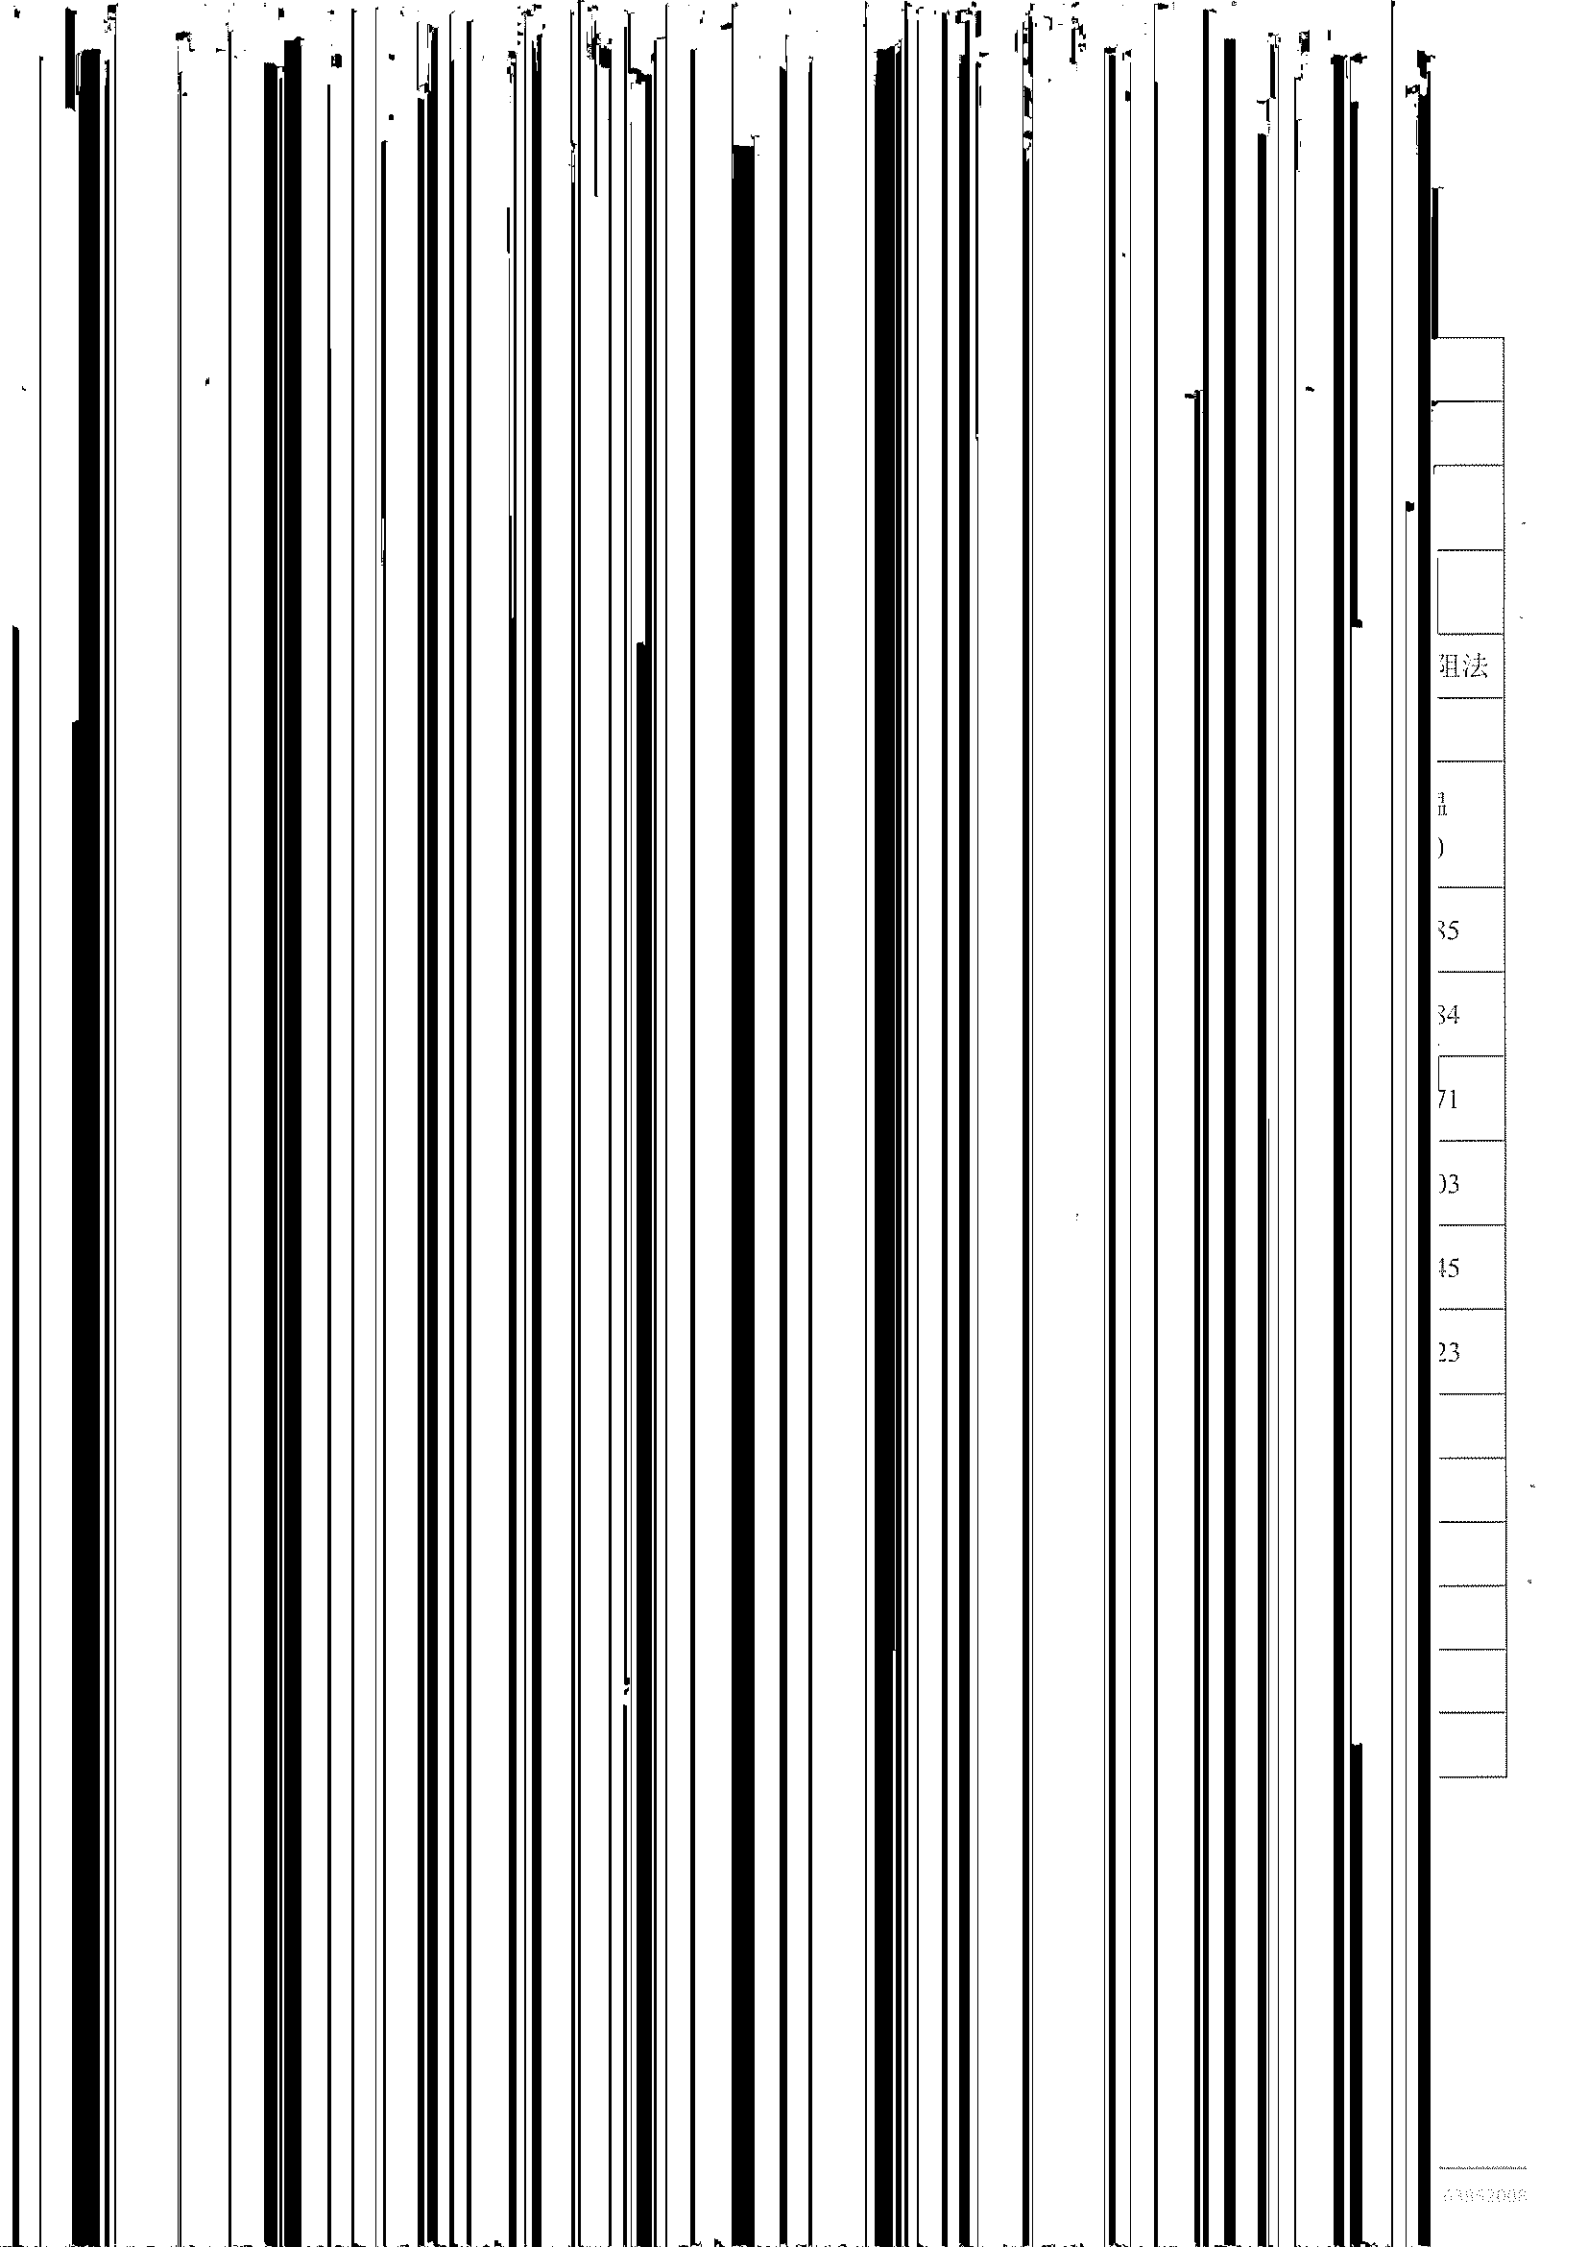
祖法
)
35
34
71
03
45
23

公司

A019）


公司

有限公司
（DA019）
分有限公司
00
差（d=B-A）
-0.18
-0.10
-0.08
-0.05
-0.09
-0.08
-0.07
0.11
0.08
-0.05

[redacted]

[redacted]

[redacted]

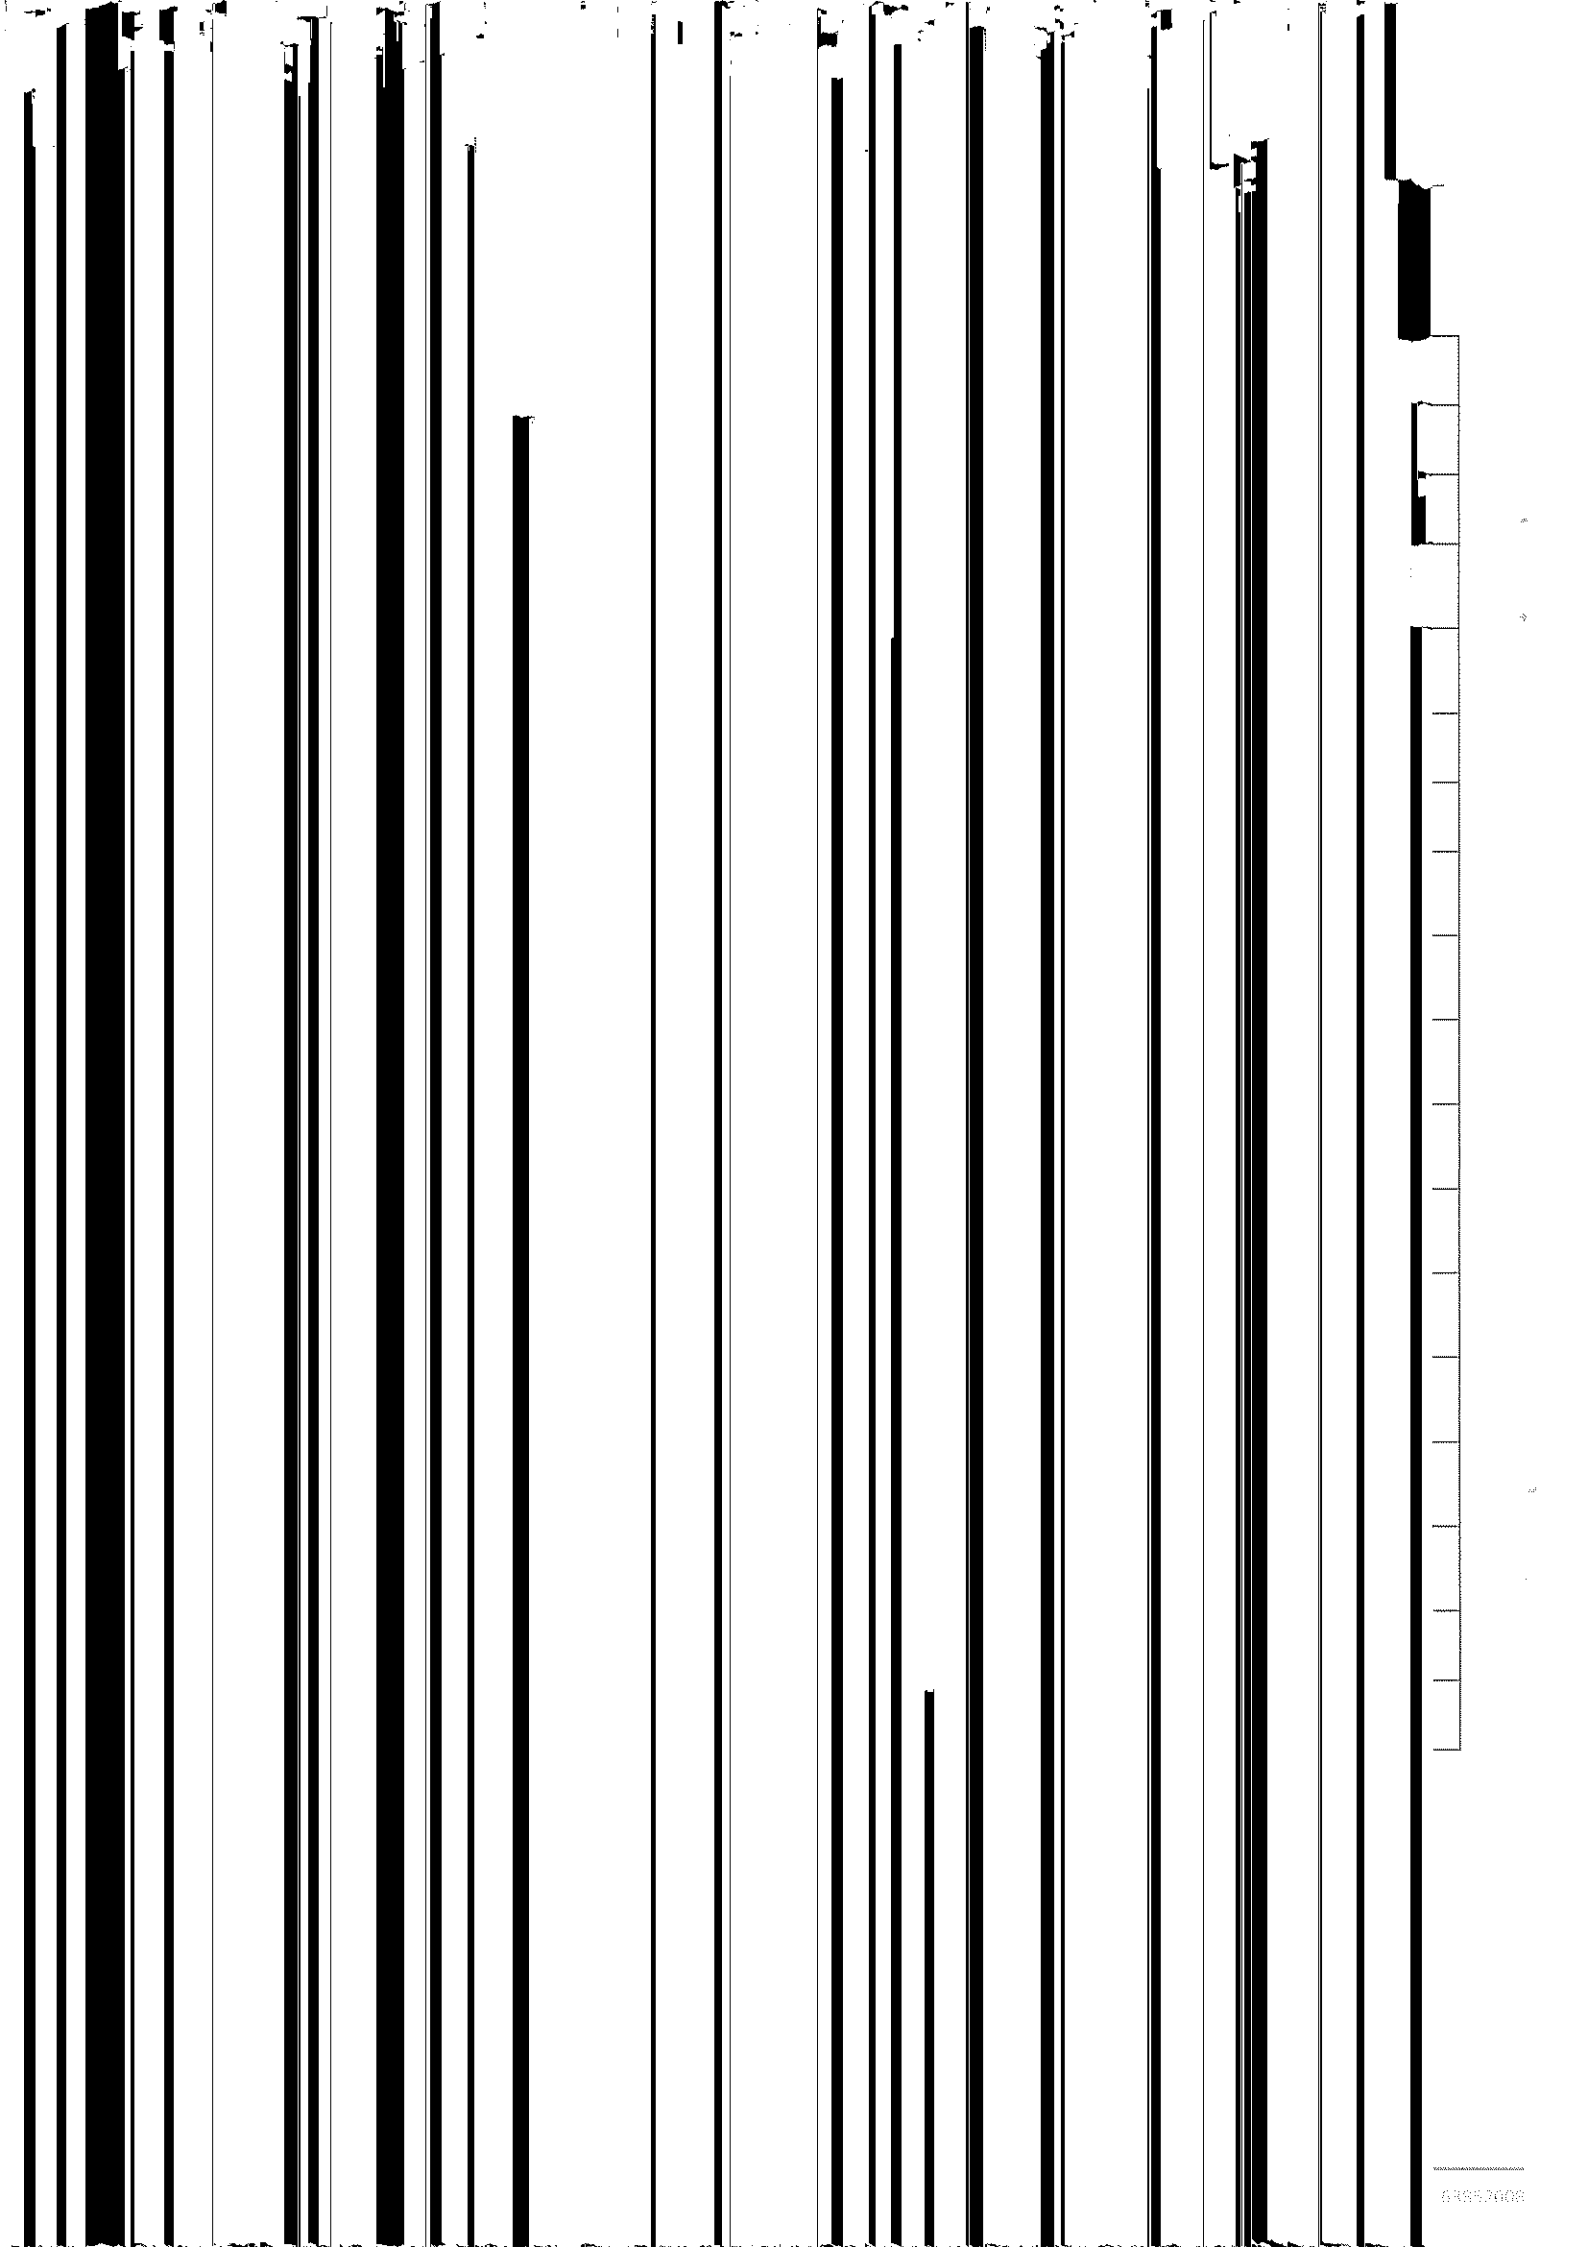

果表

日期：2023 年 05 月 16 日

	制造单位
	深圳市彩虹谷科技有限公司
限值	结果评定
误差 mg/m³	合格
误差 10%	合格
误差 3℃	合格
误差 .5%	合格
	方法依据
量法、	HJ 836-2017 GB/T16157-1996 及修改单
物、流速、烟温、湿度比对 》）排放连续监测技术规范》	

