同正检测

2217 2050281

鄂同正检字（2022）第412号

[redacted]

[redacted]

声　明

1、检

2、

3、

托单位对本检测报

公司提出申诉。申诉

逾期不予受理

4、对委托单位自行采集　　330625

1、基本情况

受华新水泥（大冶）有限公司的委托，我公司于 2023 年 2 月 24 日至 2023 年 2 月 25 日对该公司有组织排放废气进行了检测，依据实际检测分析

[redacted]

结果，编制了此报告。

2、检测内容

表 1　检测内容一览表

检测类型	检测点位	样品编号	检测指标	检测频次
有组织废气	K2 线窑尾废气处理设施排气筒出口	HXFQ230224G101 HXFQ230224G102 HXFQ230224G103	氨	3 次 / 点 · 天
	C2 线水泥磨排气筒出口	HXFQ230224G201 HXFQ230224G202 HXFQ230224G203	颗粒物	

注：检测依据（1）GB/T 16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样

[redacted]

[redacted]

4、质量控制措施

（1） 检测人员经培训合格上岗。

（2） 所使用仪器、设备均经计量检定合格，且在有效期内使用。

（3） 分析使用化学试剂均采用合格供应商提供的有效期内合格试剂。

（4） 废气采样仪器测量前经过校准，并进行气密性检查

[redacted]

（5） 样品采用质控样和全程序空白样质量控制。

[redacted]

[redacted]

表1 C2线水泥磨废气检测结果

[redacted]


管道名称	管道形状	烟道截面积	排气筒高度	燃料类型	环保设施
[redacted]					

[redacted]

C2线水泥磨排气筒出口	圆柱	2.01	28		布袋除尘
采样日期	排气流速 (m/s)	排气含湿量 (%)	排气温度 (℃)	标干排气流量 (Nm^3/h)	颗粒物实测浓度 (mg/m^3)	颗粒物排放速率 (kg/h)
	15.7	4.3	72	87340	3.7	0.32
2月24日	15.1	4.5	69	84195	3.2	0.27
	14.6	5.3	70	80773	3.5	0.28
参考标准					10	

注：参考标准为GB 4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》表2中特别排放限值

[redacted]

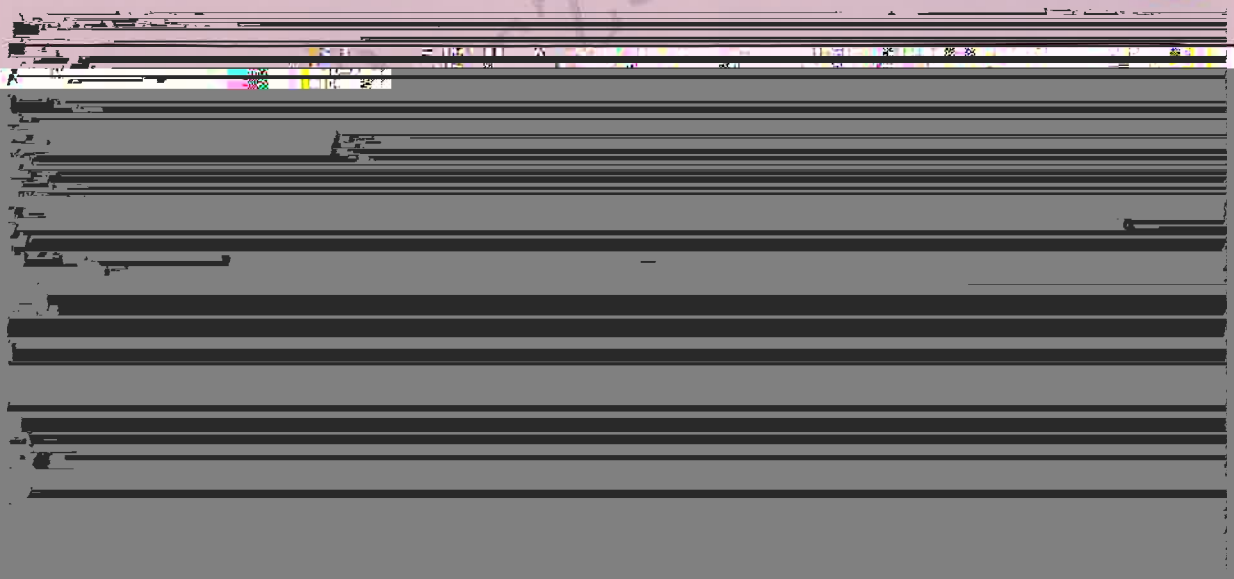


现场采样图片

K2 线窑尾废气处理设施排气筒　　C2 线水泥磨排气筒

采样时间：2023 年 2 月 24 日

采样人员：陈勰 刘昕

采样地点：华新水泥（大冶）有限公司

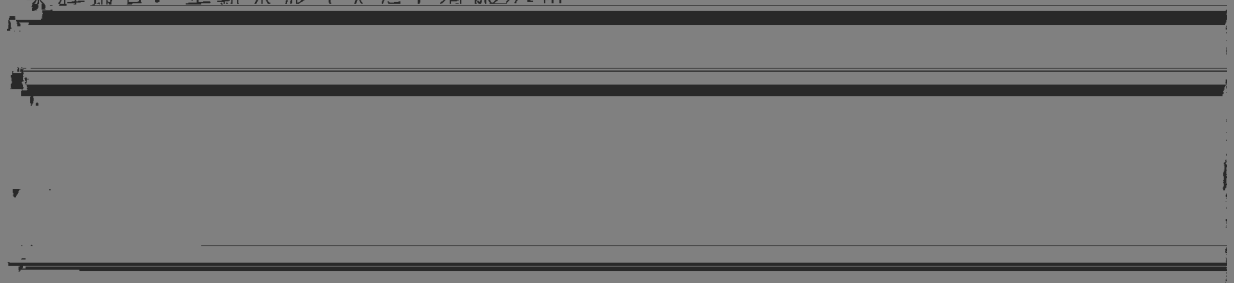

报告结束