

武汉净[illegible]检

监[illegible]

武汉[illegible]）：

项目名称：

监测类别：

委托单位：

报告日期：

水泥[illegible]

EMS[illegible]

水泥[illegible]

202[illegible]



声明

1. 报告无本公司检测专用章、
2. 报告涂改、缺页、增删无效，骑缝
3. 对本检测报告若有异议，请在收到报
提出，逾期不予受理。
4. 若由委托单位自送样品的检测，本章无效。
不对样品来源负责。
5. 未经本公司书面批准，不得部分审核无效。
复印件应由我公司加盖检测报告专用章确
6. 除客户特别申明并支付样品管理费外，经检样品检测
品均不再留样。
7. 本报告不得用于商业广告；违者追究法律责任。

本公司通讯资料：

公司名称： 武汉净湖检测技术有限公司

公司地址： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街流芳路52号（光谷文化产业园）B栋2-5层

邮政编码： 430065

电　　话： 027-87317677

一、前言

受华新
有限公司委托，武
于 20
26 日对
有限公司窑头废
23 年
月
水泥磨废
泥磨废气排气筒
废气排
气筒、窑尾
华新水
公司窑头废气排
对监
、煤磨废
技股份
CEMS 系统型号为
了比
CEMS 进
参数测
采集与处理系统三
测。
排气筒
CEMS 系统垂直安
续排放监测
华新水
公司窑尾废气排气
该系统由
系统由
保技术
成”，由黄石市澄月
司运维，
系统由湖
PMM18
污染物 CEMS、
子系统、数
EMS 系
直
水泥
石）有限公司窑尾
采集与
L-PM
M18
装于烟
0 型 CEM
科
华新水
公司煤磨废气排气
排放监测
股份有限
EMS 系统型号为 S
系统由北
废气参数测量
采集与处理系统三
水泥（黄
）有限
排气筒监
型 CEMS 系统
上。
迪
华新水泥
公司 1#水泥磨废气
连续排放
烟气
科技股份
CEMS 系统型号为
由气
测系统
泥磨
参数测量
采集与处理系统三
水泥（黄石
）有限公
废气排气
SCS-
型 CEMS 系统垂
迪
华新水泥
公司 2#水泥磨废气
连续排放
烟气
科技股份
CEMS 系统型号为
由气
测系统
泥磨
参数测量
采集与处理系统三
水泥（黄石
）有限公
SCS-
二、
废气排气
型 CEMS 系统安装
对监测
1.GB/T16
污染源排气中颗粒
污染物采样
2.HJ 75-20
源烟气（SO_2、NO_x
连续监测
方法》；
技术规范》

3.HJ 76-2017《固定污染源烟气
检测方法》；

4.《空气和废气监测分析方法》


三、评价标准


比对项目			
颗粒物	准确度	排	
		1	
		5	
		2	
		1	
		排	
流速	准确度	流	
		流	
温度	准确度	绝对	
湿度	准确度	烟气	


备注：氮氧化物以 NO_2 计，以上各参数区间

四、工况

监测期间该厂生产正常，比对监测

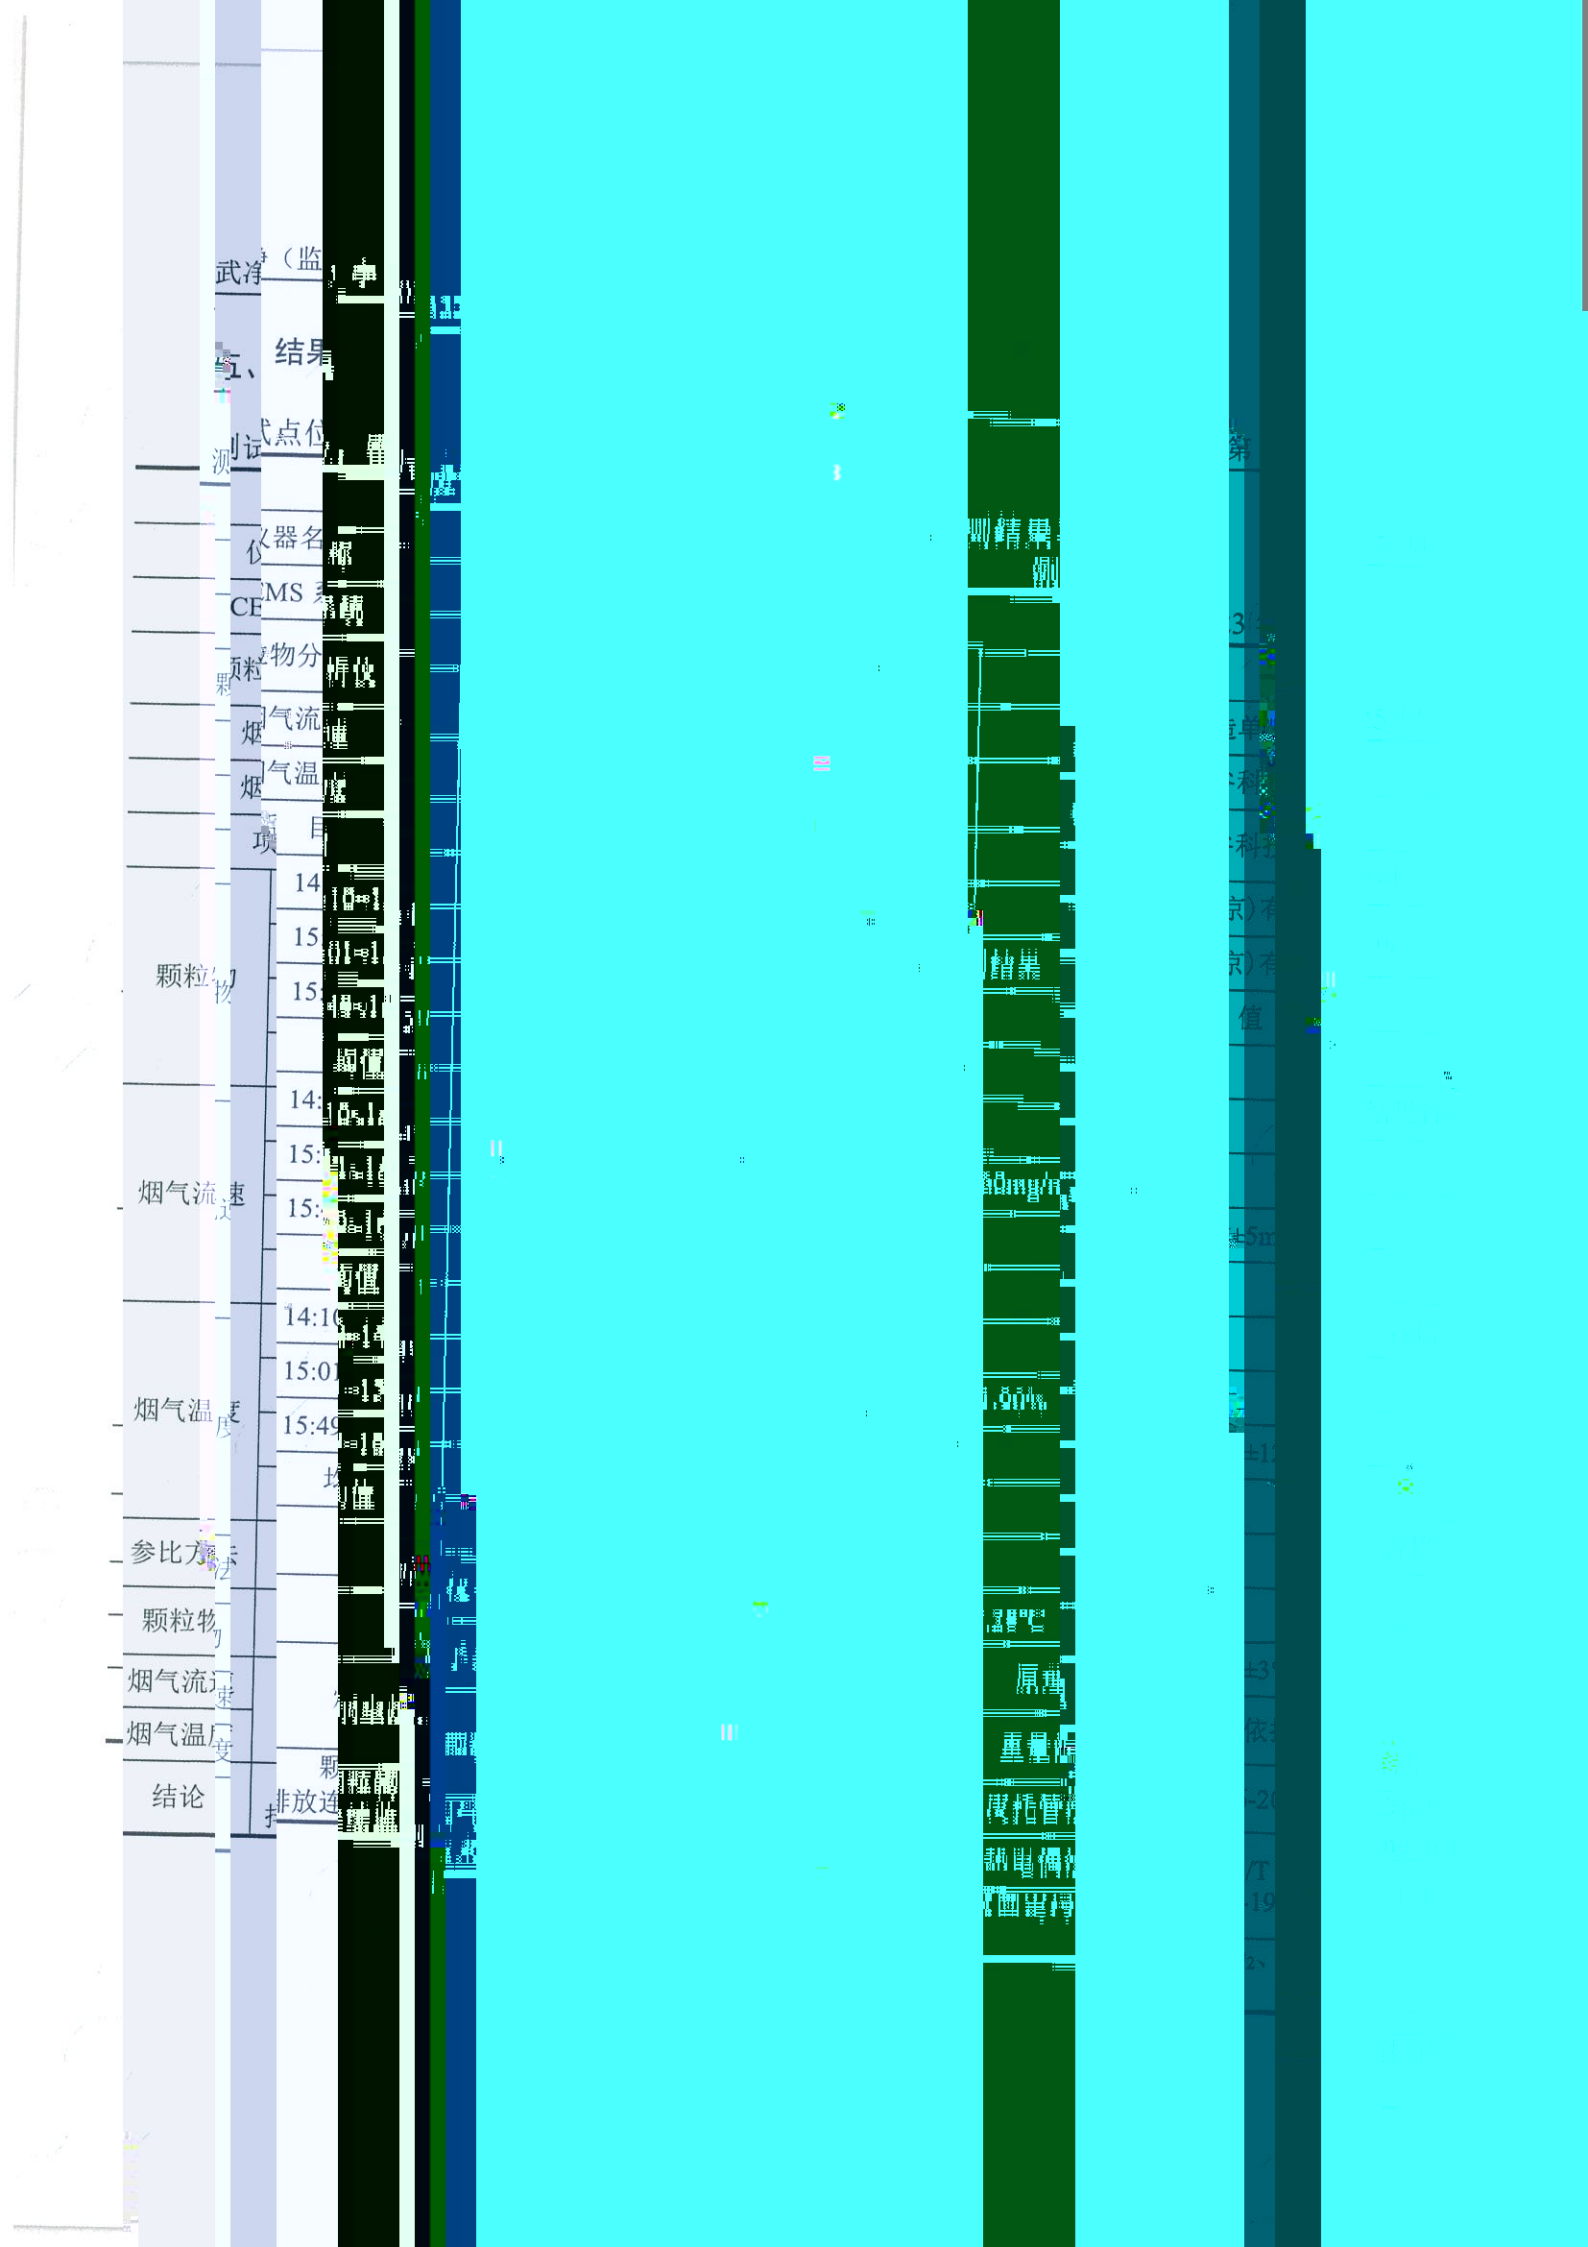

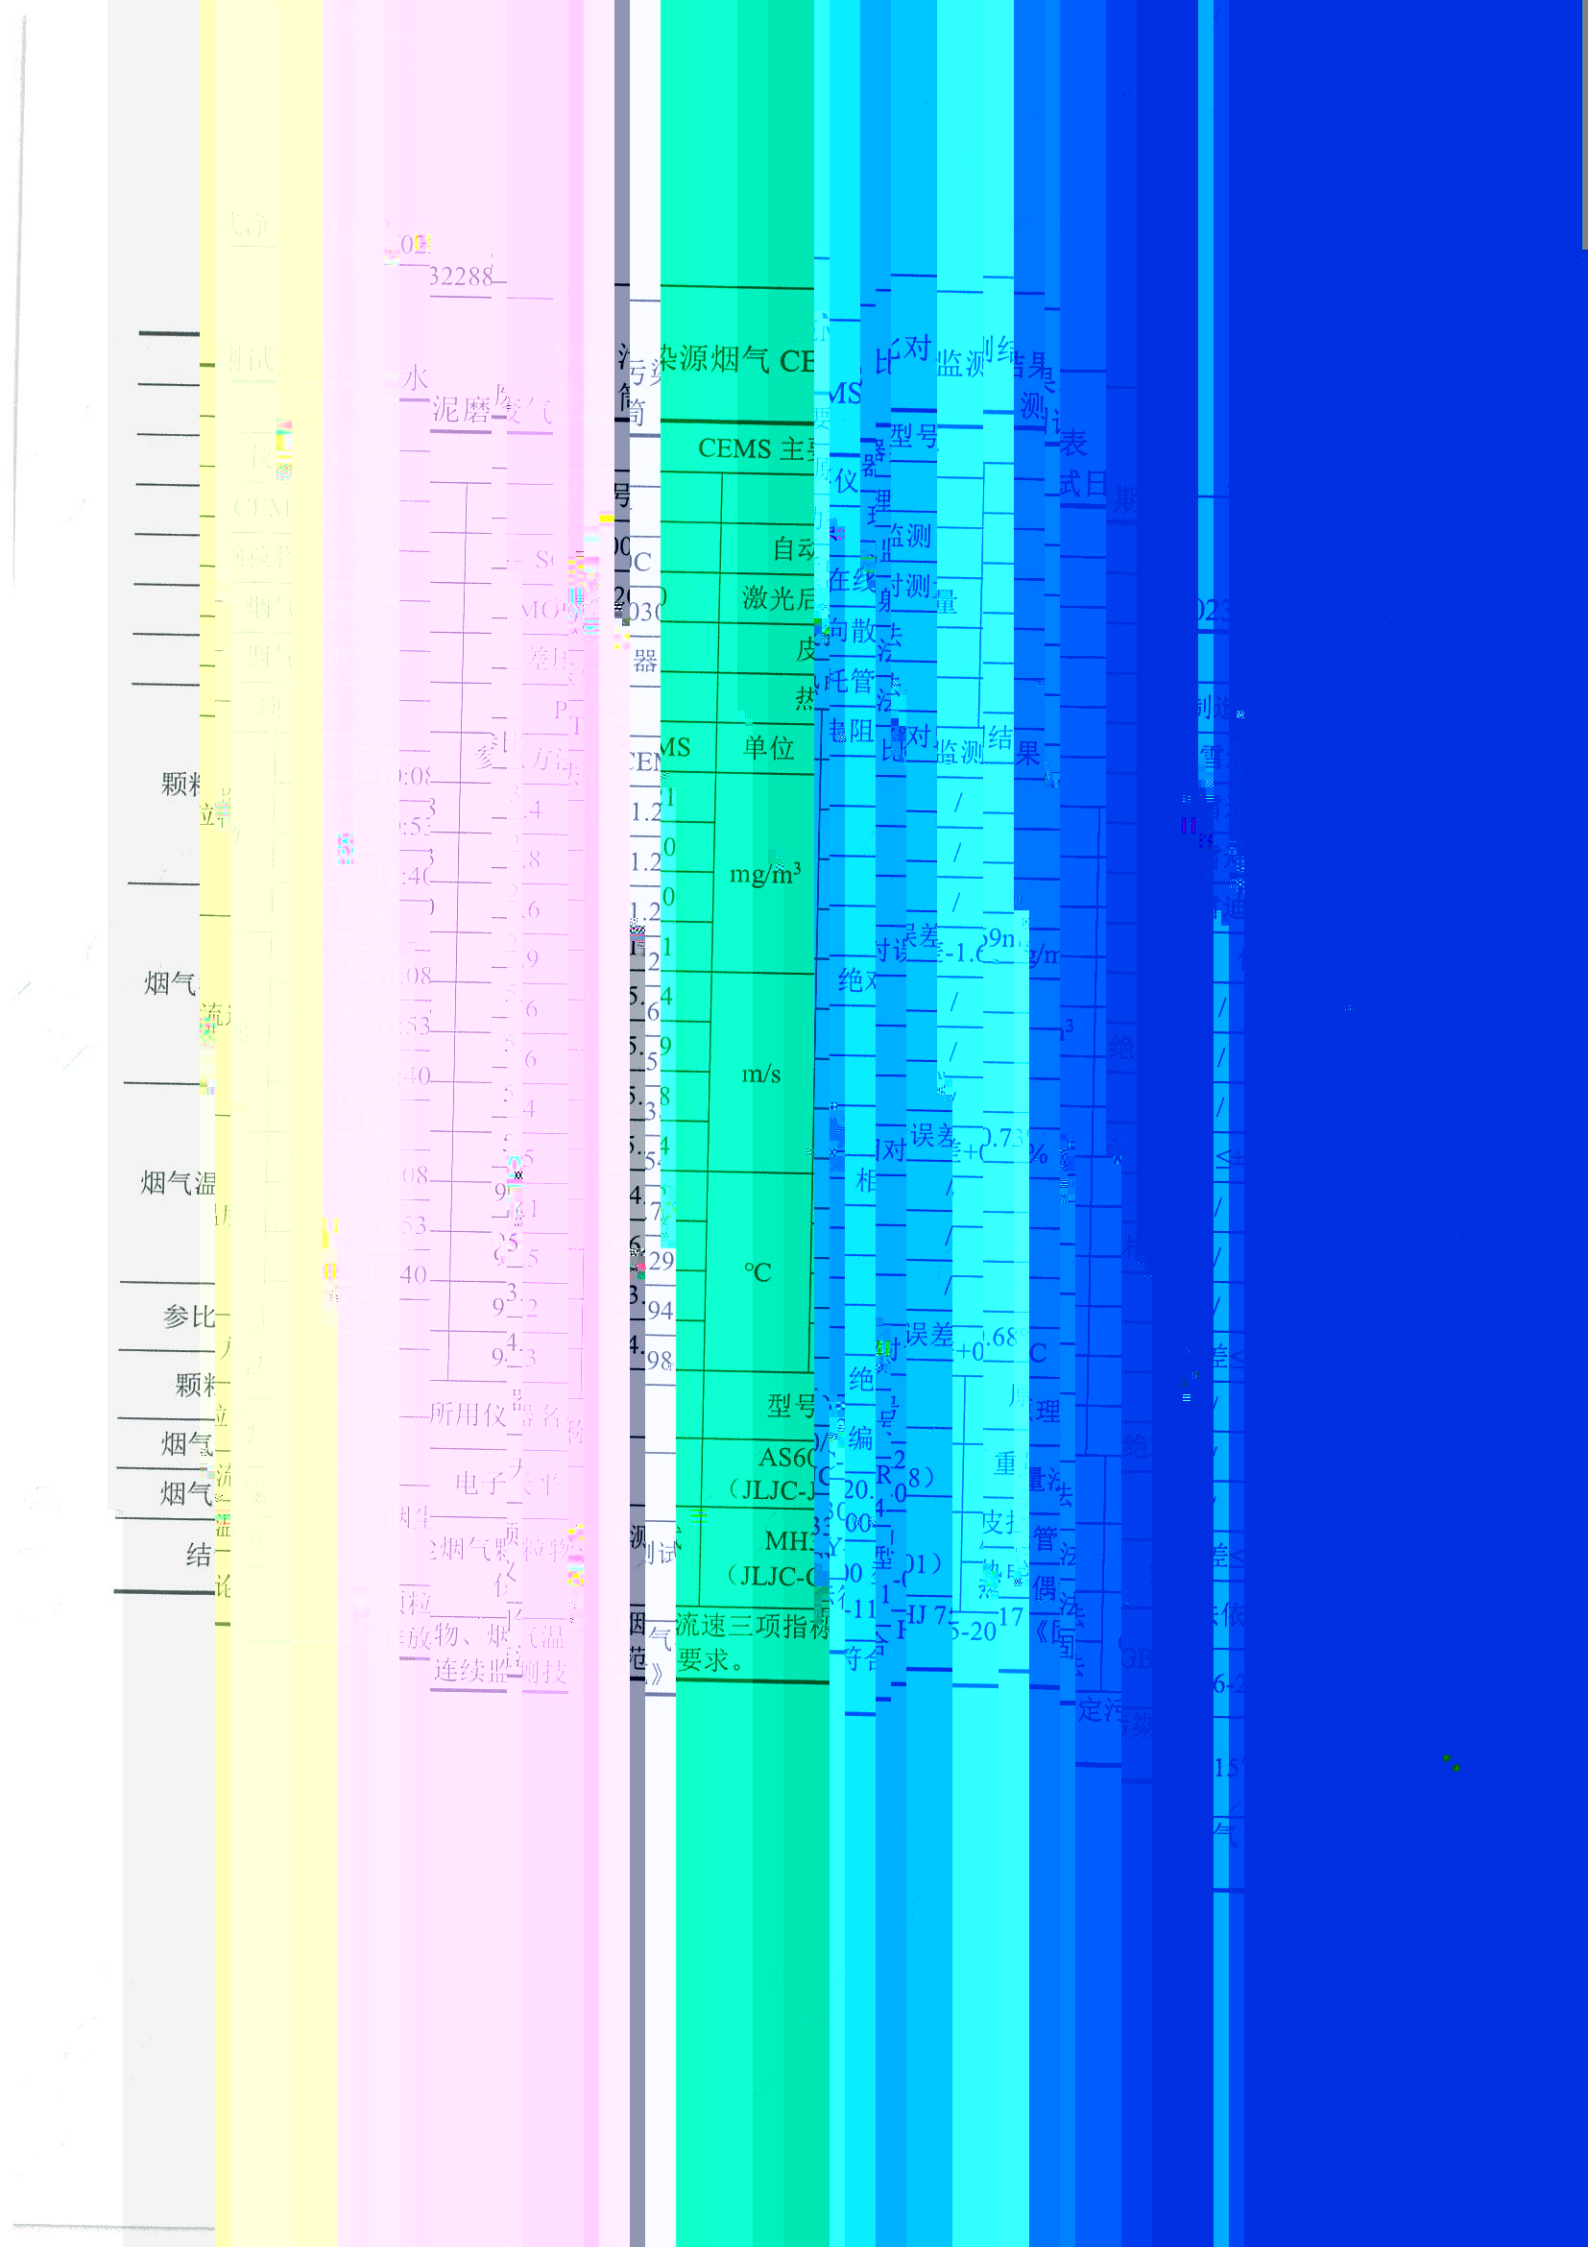
污染源烟气 CE
CEMS 主
自动
激光后
皮
热
MS
单位
mg/m³
m/s
℃
型号
AS60
（JLJC-J
MH
（JLJC-C
流速三项指标
要求。
颗粒
烟气
烟气温
参比
颗粒
烟气
烟气
结
所用仪器名称
电子天平
烟气颗粒物
连续监测技

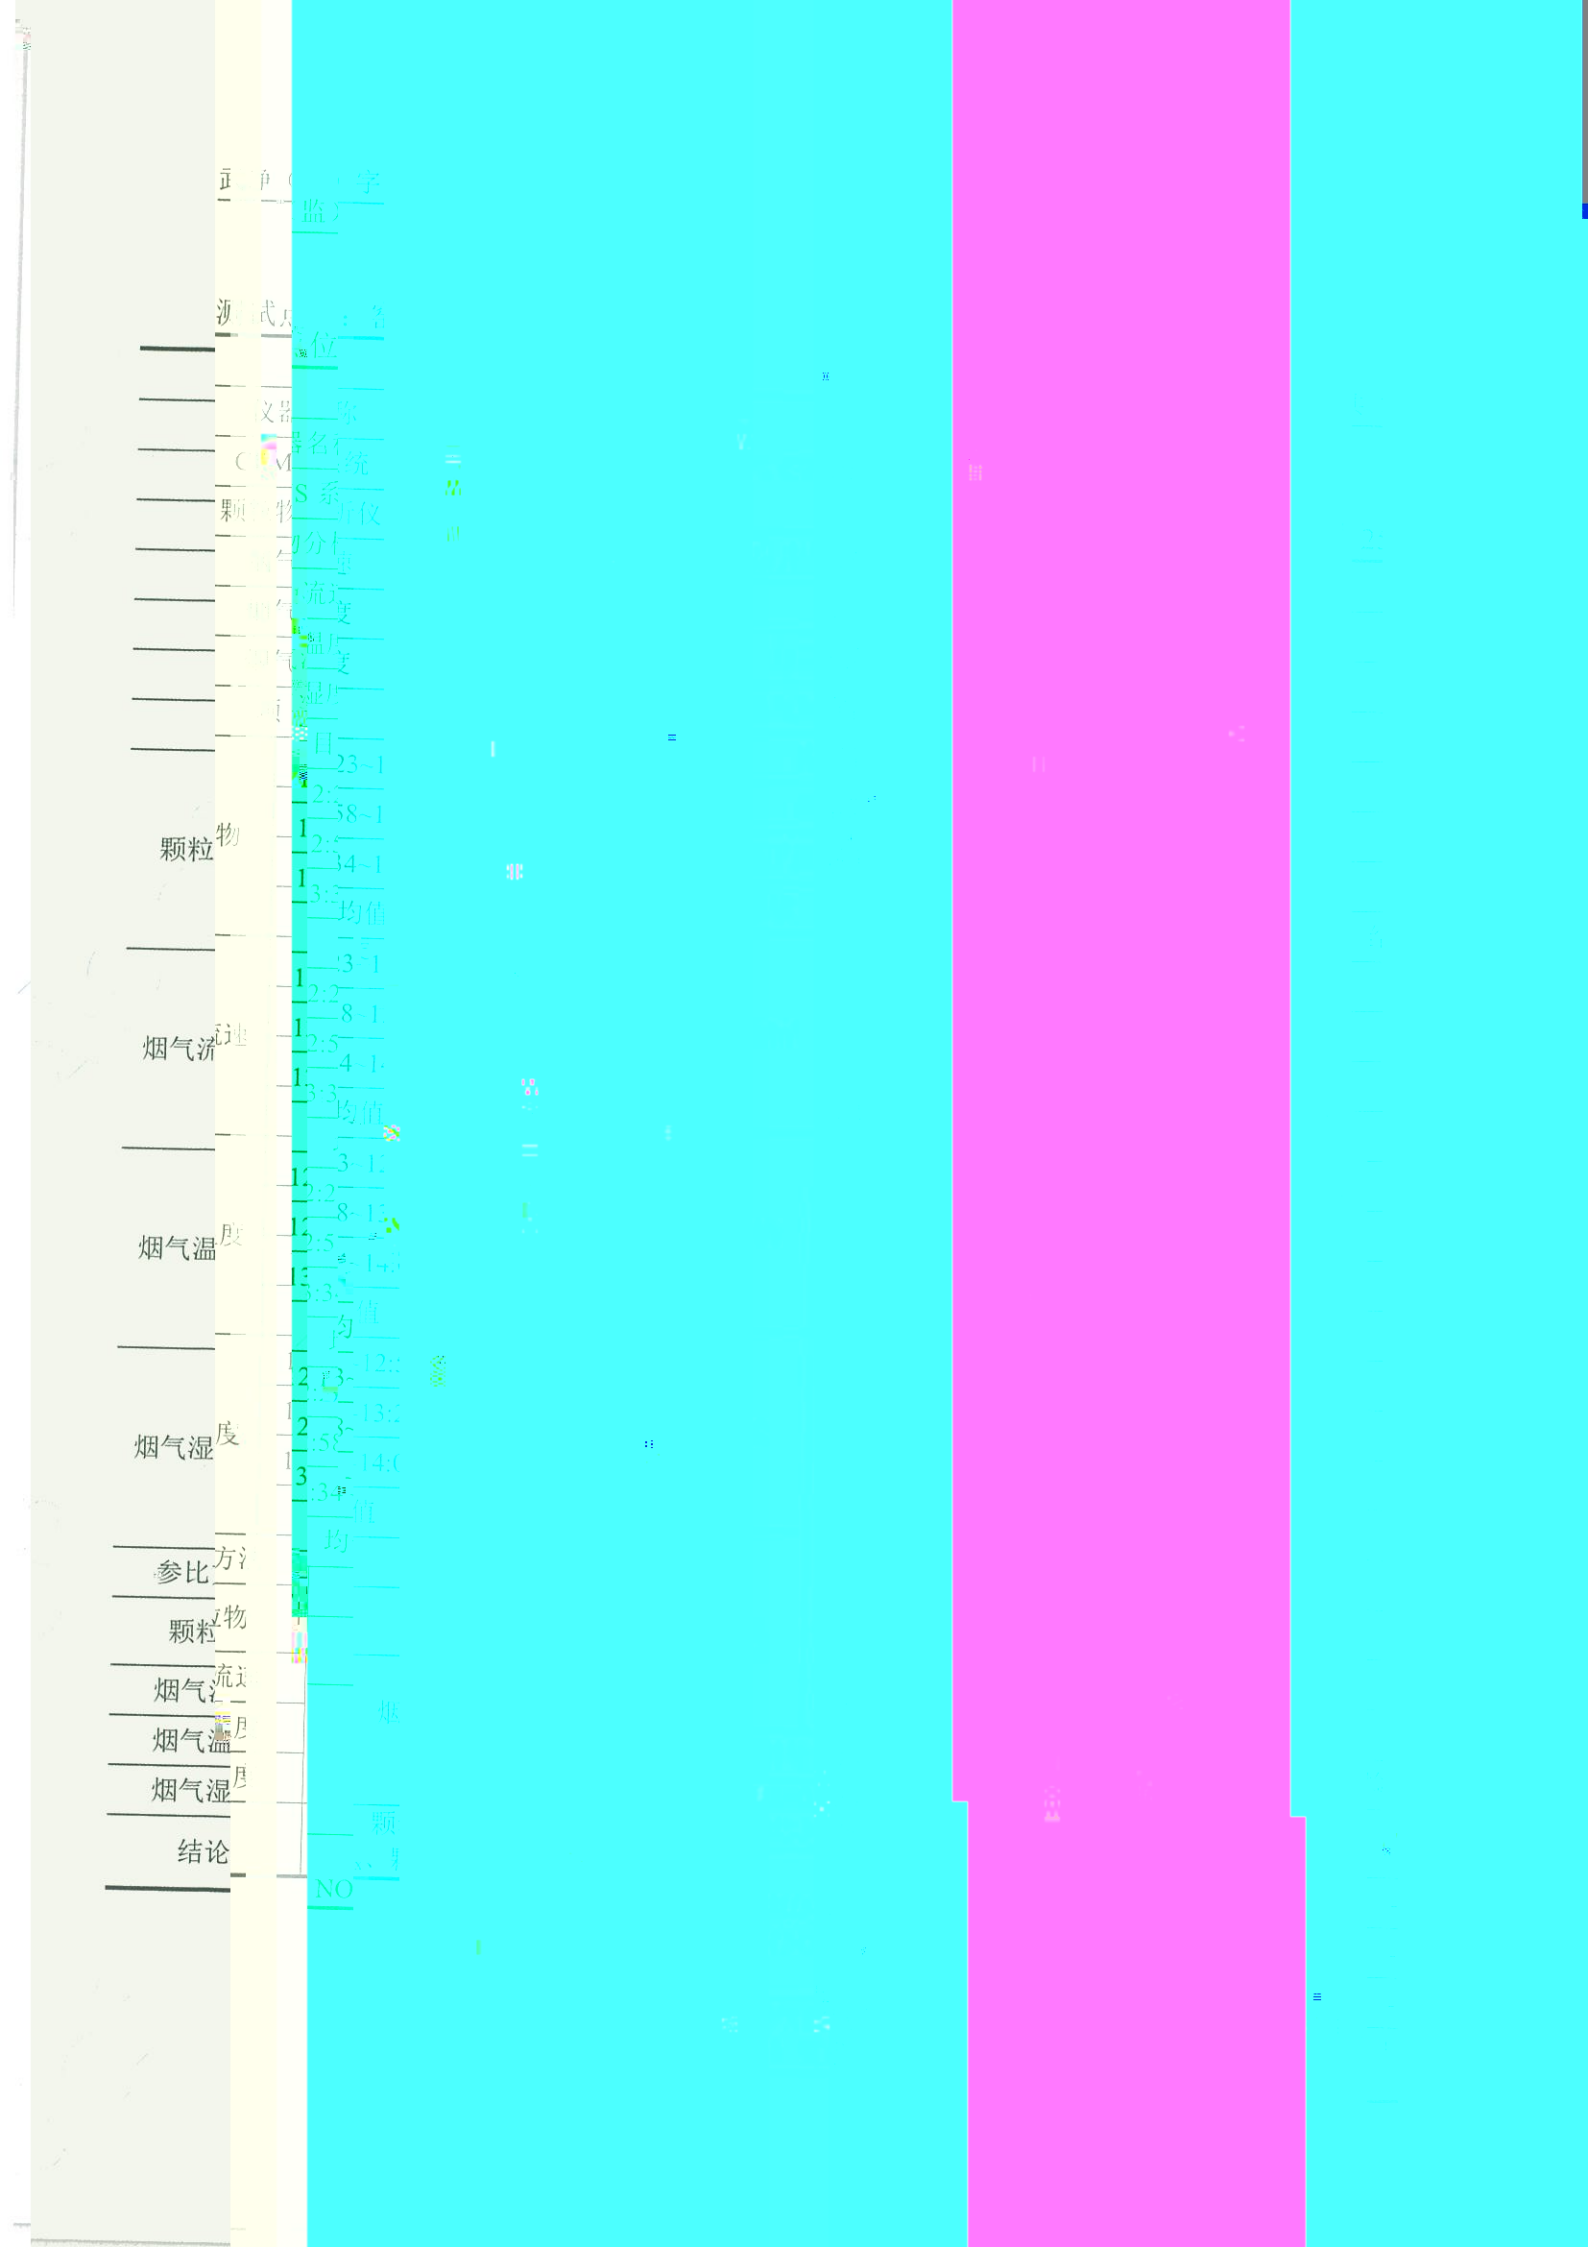

武 净 （监

测 试 点位

仪 器名

C 型

MS 系

颗 粒 物分

烟 气流

烟 气温

烟 气湿

项 目

14

颗 粒物

14

15

烟气 流速

14:

14:

15:

烟气 温度

14:

14:

15:

烟气湿 湿度

4:1

4:5

5:2

参比 方法

颗 粒物

烟气 流速

烟气 温度

烟气 湿度

结 论

NO

气排

参比

直

88

22

煤 炭

用 仪器

电 子天

气

颗粒 仪

烟气 排

页

6.4

6.2

m^3

字 20232288

：1#水泥磨

弥

统

折仪

~08:55

~09:40

~10:26

均值

~08:55

~09:40

~10:26

均值

~08:55

~09:40

~10:26

值

烟尘

颗粒

O_x、颗

武

测

颗

颗粒物

烟

气流速

烟

气温度

烟

气湿度

比方法

颗粒物

气流速

气温度

气湿度

结论