broas 博瑞思

副本

CMA
242612050034

检测报告

项目名称：西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司2025年第一季度有组织废气比对监测项目

地址：日喀则市

检测类别：有组织废气

编制：

审核：

签发：

签发日期：

broas 博瑞思

说　明

1、　报告无"骑缝章"及"[redacted]"和检测单位检测报告专用章无效。

委托方联系。

测单位提出，逾期不

原始记录）由检测单

书面授权。

所有记录档案保存期

6、　报告只对委托方负责，需提供给第三方使用，请与

7、　对检测报告若有异议，请在收到报告后五日内向检

受理。

8、　本报告分正副本，正本由送检单位存留，副本（含

位存留，如需加制本报告，需经实验室最高管理者

9、　除客户特别申明并支付档案管理费外，本次检测的

限为六年。

地　址：[redacted]

NO.1

样品状态描述	
膜、不锈钢托网、密封铝圈密存完好无破损。	
膜、不锈钢托网、密封铝圈密存完好无破损。	
膜、不锈钢托网、密封铝圈密存完好无破损。	
膜、不锈钢托网、密封铝圈密存完好无破损。	
膜、不锈钢托网、密封铝圈密存完好无破损。	
膜、不锈钢托网、密封铝圈密存完好无破损。	
膜、不锈钢托网、密封铝圈密存完好无破损。	
膜、不锈钢托网、密封铝圈密存完好无破损。	
膜、不锈钢托网、密封铝圈密存完好无破损。	
膜、不锈钢托网、密封铝圈密存完好无破损。	
膜、不锈钢托网、密封铝圈密存完好无破损。	

NO.2

托网、密封铝圈密
托网、密封铝圈密
托网、密封铝圈密
托网、密封铝圈密

一览表

析设备	器型	号/编号	析人员	最低检出限
天平	FA20 S TT-F	004X X00		-
烟气综合 义	ZR-3 S TT-X	260 C01 83	粒宗	1.0mg/m³
气综合 义	ZR-3 S TT-X	260 C01 16	欧珠 次仁	3mg/m³
气综合 义	ZR-32 S TT-XC	60 C01 16	欧珠 次仁	3mg/m³
		16	欧珠 次仁	-

报告编号：No.2025[illegible]
Report

2.生产工单编号、检测

生产工单编号	样品名称	检测

NO.1

	mg/m³；
	0%；
	25%；
	20%；
	过±6μmol/mol（17mg/m³）；
	ng/m³）时，相对误差不超过±30%；
	mg/m³）时，绝对误差不超过±20μmol/mol
	15%。

考核指标

氮氧化物排放浓度：

（41mg/m³）时，绝对误差不超过±6μmol/mol（12mg/m³）；

）≤排放浓度<50μmol/mol（103mg/m³）时，相对误差不超过±30%；

³）≤排放浓度<250μmol/mol（513mg/m³）时，绝对误差不超过±20μmol/mol

l（513mg/m³）时，相对准确度≤15%。

≤15%；

超过±1.0%。

超过±10%；

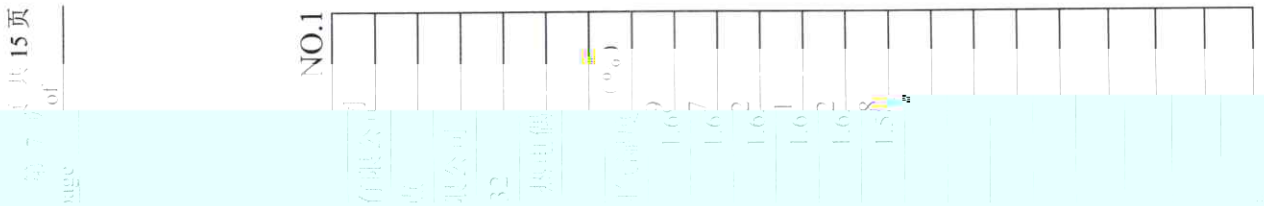
超过±12%。

对误差不超过±25%；

对误差不超过±1.5%。

NO.1

生产负荷
100%
52.70%


共 15 页
of
NO.1

broas 博瑞思

NO.2

表

/绝对误差报表

计量单位	
测试地点	
测试位置	
S 生产厂	
型号/编号	
MS 原理	
S 法（B）	
19.77	
19.77	
19.77	
19.77	
19.77	
19.77	
19.77	
0.03	
0.41	
±0.4	
.02	

数据对差

d=B-A）

水泥有限公司

监测点

份有限公司

8-0932

3
7
7
3
3

流速(m/s)	烟气湿度
19.9	
17.2	
16.6	
17.1	
16.3	
16.4	
17.0	
17.3	
17.5	
12.2	
17.3	
119.2	
11.91	

日
雪莲水泥有限公司
比对监测点
京雪
技股份有限公司
SC
F1-L8-0932
光后
差压法、热电
MS 法

°C)	烟气湿度
44	10.42
55	12.04
35	12.09
1	11.68
2	11.98
1	11.96
1	12.17
4	12.31
0	11.85

04
14
.15
83

估颗粒物 C

朱、白玛次仁
03 月 26 日
能仪器有限公
/STT-XC0416
速采样法、重
RM 法

broas博瑞思

NO.2

	%
西藏日	
日喀则高新	雪莲水泥有限公司
二线窑尾	比对监测点
北京	
京雪迪龙科	技股份有限公司
SCS-900C	/F1-L8-09
电化	32
	化学法
数据对差	（d=B-A）
	0.20
	-0.14
	-0.35
	-0.33
	0.40
	0.59
	0.32
	-0.32
	-0.32
	-0.03

间（时、分）	
12:5	-13:39
13:4	-14:29
14:3	-15:20
15:2	-16:10
16:1	-17:01
17:0	-17:51
17:54-	-18:42
18:45-	-19:33
19:35-	-20:23

计值
d

报表

误差/绝对误

计量单位	mg/m³
测试地点	日喀则高新雪莲水泥
测试位置	二线窑尾比对监测
EMS 生产厂	京雪迪龙科技股份有
MS 型号/编号	SCS-900C/F1-L8-09
CEMS 原理	非分散红外法
MS 法（B）	数据对差（d=B-A）
312.29	0.39
355.14	0.44
321.42	-0.38
360.10	0.80
322.48	-0.22
331.13	0.53
335.82	-0.18
344.38	0.48
336.80	-0.30
335.51	0.21
0.	

月 25 日

NO.1

位
科技股份有 司
定
准
准
准
准
准
准
据
2017
含氧量比

固定污染源烟尘烟气 CEM 对监测结果表

CEMS 主要仪器

仪器型号	
MCS100FT 型	
IS 数据均值	单 位
3.30	mg/m³
12.53	m/s
72.91	℃
1.63	%
19.77	%
	型号/编号
测试仪	ZR-3260/ STT-XC0116

CEM

用仪器

气综合

测试仪

高新

雪莲水泥有限公司二线窑头比对监测点

HJ 75-2017《固定污染源烟气（SO_2、NO_X、颗

仪器原理

散射法、差压法、热电偶、

检测结果

标
绝对误差
相对误差
绝对误
绝对误差
相对准

差-0.3mg/m³

误差-0.6%

误差 0.11℃

差 0.13%

角度 1.02°

仪器原理

皮托

行测速采

法、重量法、定

03 月 25

排放连

日比对监测，颗粒

监测技术规范》

broas 博瑞思

25 年 03 月 26 日
NO.1

制造单位	结果评定	方法依据
北京雪迪龙科技股份有限公司	合格	HJ836-2017
	合格	HJ57-2017
	合格	HJ 693-2014
	合格	
	合格	
	合格	
	合格	
	合格	

氧化物、流速、烟温、
该指标要求。

含氧量	11.91	11
烟 温	10.3	10
参比方法	119.2	119

所用仪器

采样法	自动烟尘烟气综合测
定电位电解法	
结 论	本次西藏日喀则高 新雪莲 烟气湿度、含氧量 比对结

位

m³
m³
m³
m/s
%
%
℃

/编号

3260/
KC01

线窑尾 017《

报告编号：XZZKBG20250324005-2

测试点位：二线窑尾比对监测点 污染源

仪器名称	烟气分析仪	仪器型号

项 目	参比方法均值	CEMS
颗粒物	12.2	14
二氧化硫	17.7	17
氮氧化物	335.3	33
流速	17.3	17
烟气湿度		CE

broas博瑞思

相对误差（%）	结果评价
	合格
±5	合格
	合格

国家二氧化 和氧气标准气体对烟气



broas 博瑞思



片：

20324005-2

broas 博瑞思

KZZKBG202